



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRNATIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA
EI90

ES-SS1

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

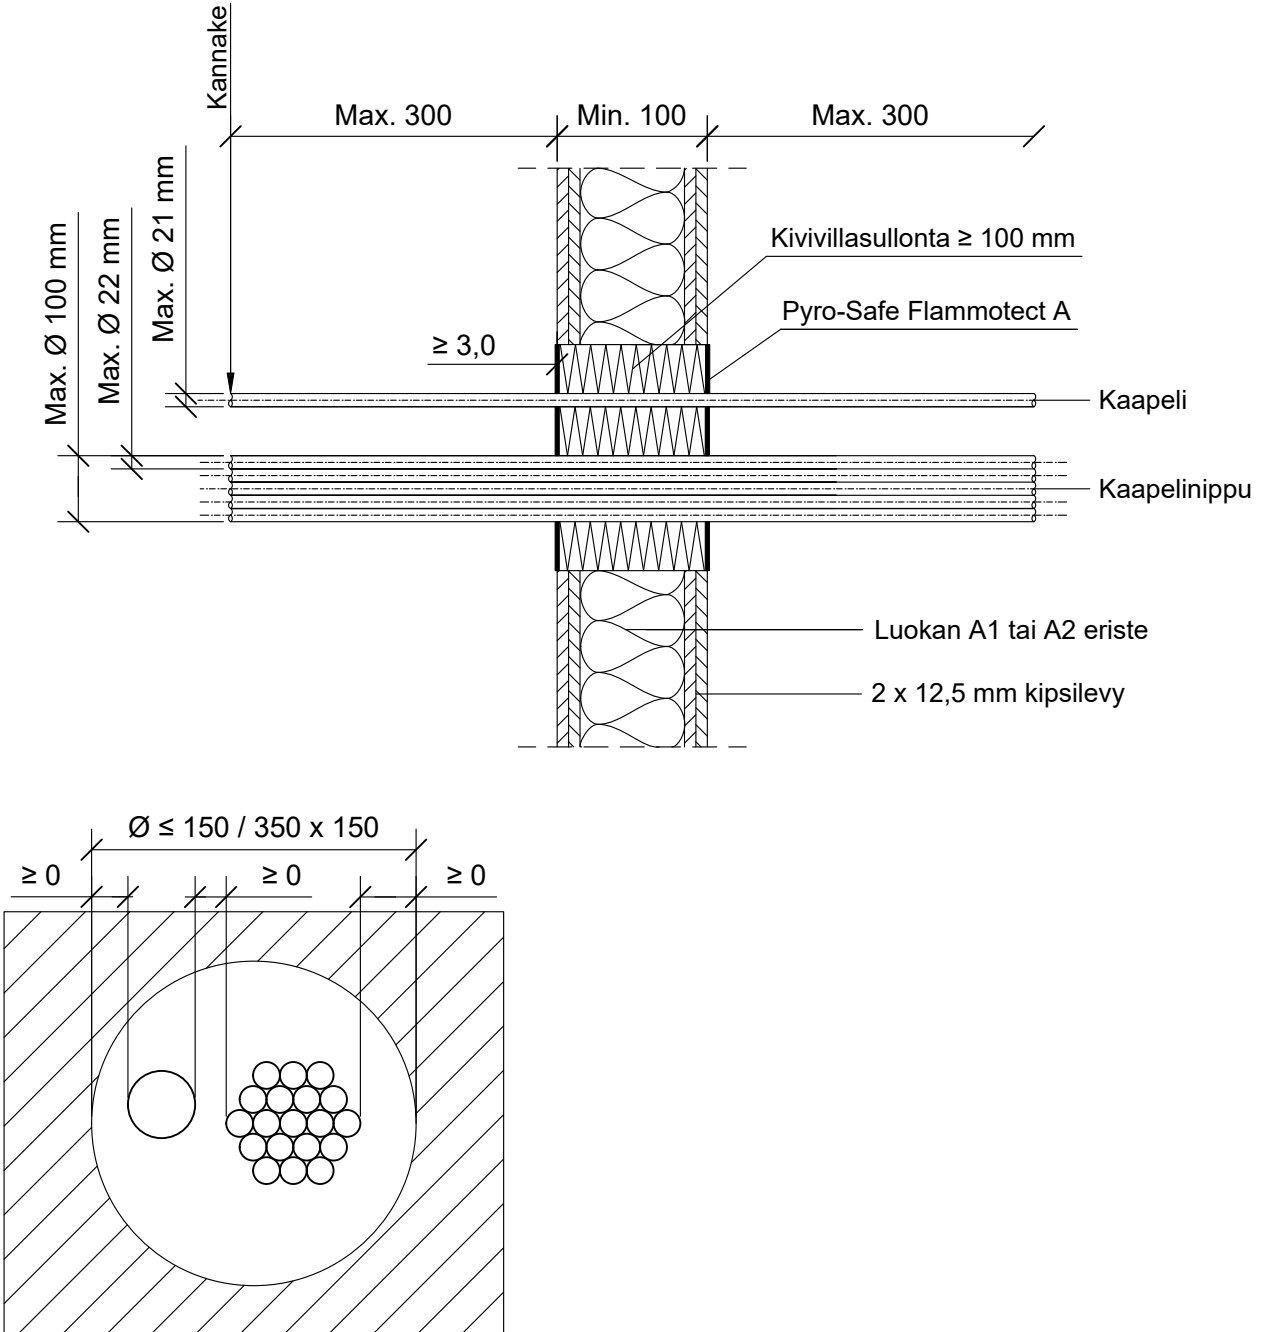

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	Ø 150 mm tai 350 x 150 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 mm.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Kaapelihylly	Kaapelihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 22 mm