PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRNATIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI60	FLA1-PS6
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS TAI VALURAUTAPUTKI

MUUT HUOMIOT:

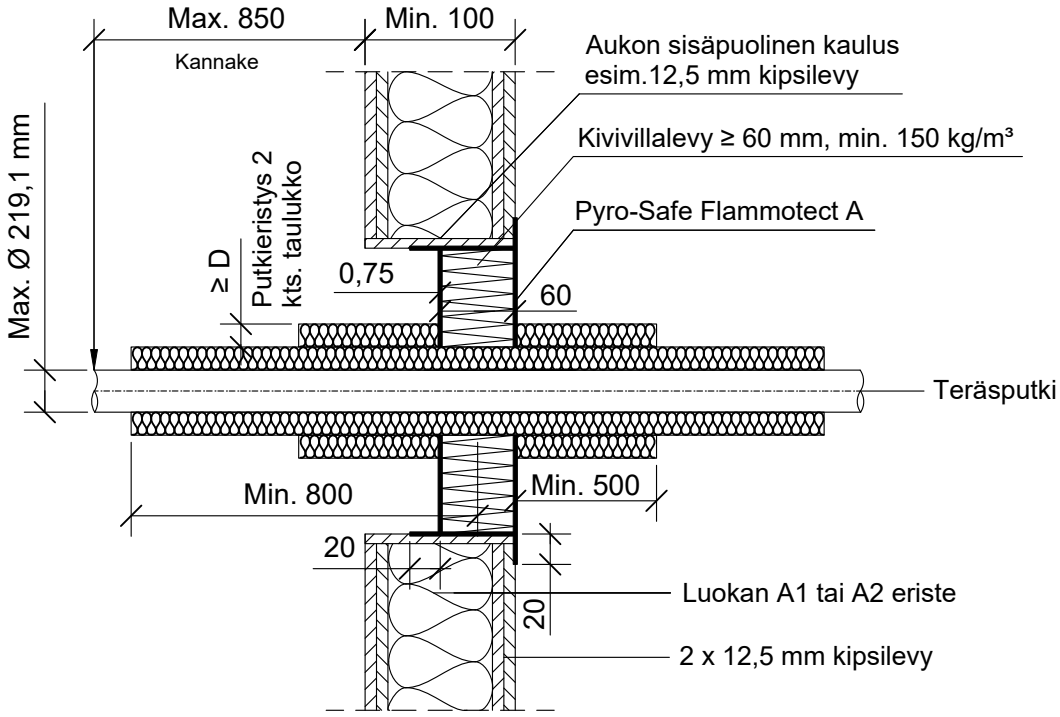

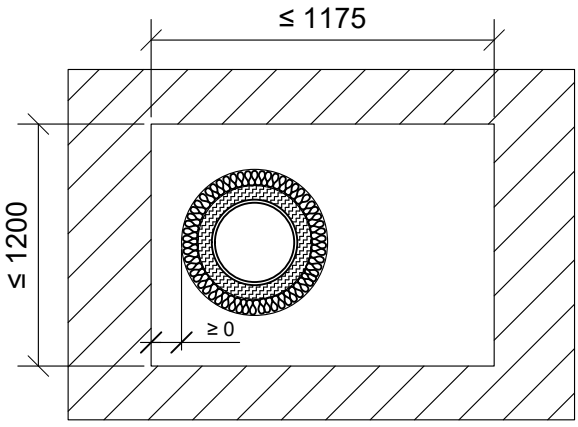

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn keskeltä.
**Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.

Teräs, ruostumaton teräs tai valurautaputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 40 kg/m³		Putkieristys 2: Kivivilla ≥ 40 kg/m³	
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)	**Pituus	Paksuus (D)
Ø 219,1 mm	≥ 800	≥ 60 mm	≥ 500 mm	≥ 30 mm

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1175 x 1200 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Putkieristys	Kivivilla ≥ 40 kg/m³. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 850 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta