PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRNATIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi			EI240	SL2
	PVM. 29.3.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI240	

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

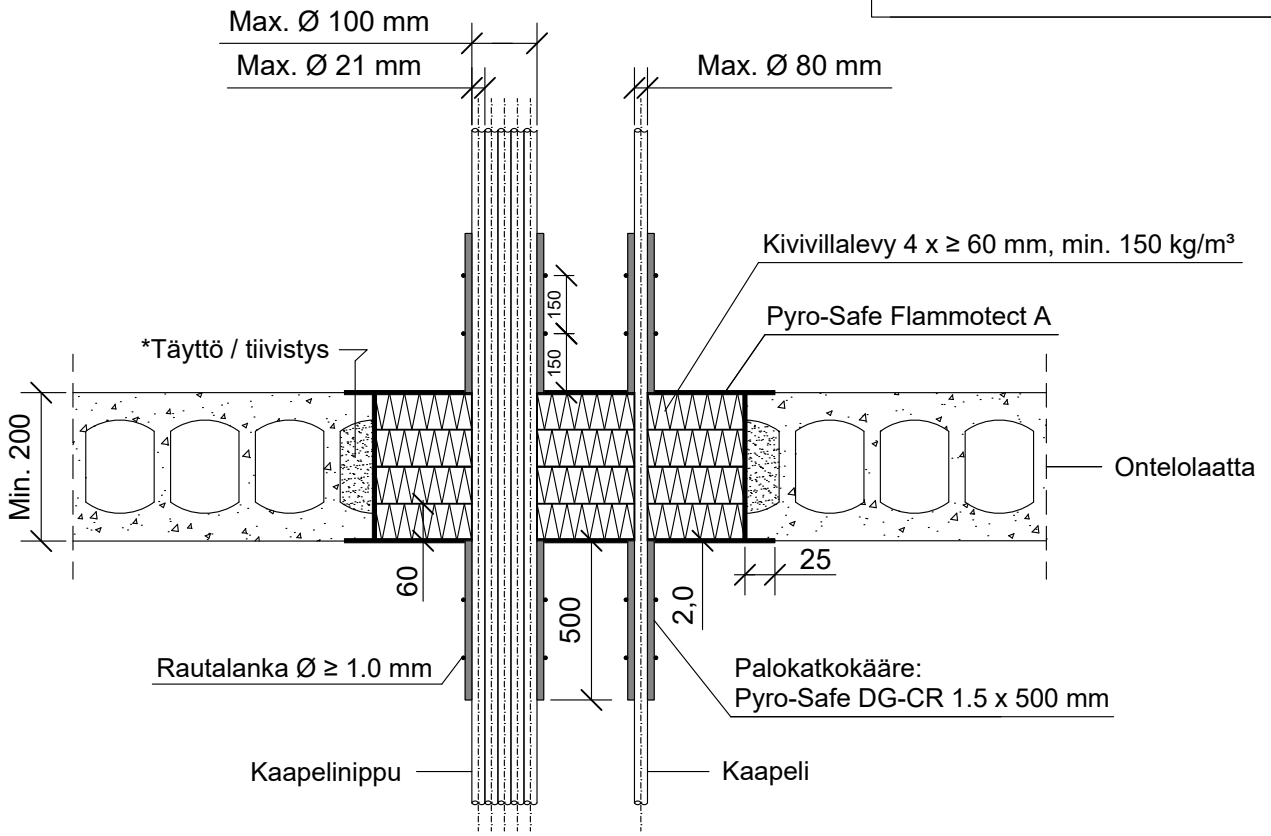

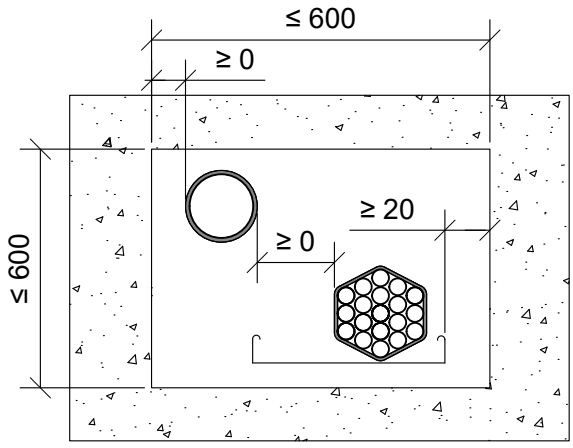

Kaapelit, kaapeliniput	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5				
Max. koko	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
Ø 80 mm Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	500 mm	2	0 mm	500 mm	EI240

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	600 x 600 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 2,0 mm.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 500 mm, molemmin puolin välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla 4 villalevyä sisäpuolelle välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Kaapelihylly	Kanssa tai ilman.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta