| PK-TUOTE OY | PK-TUOTE OY<br>TARRNATIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO | | OSASTOIVARAKENNE<br>EI90 | DET<br>SC-PS5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PVM.<br>17.4.2022 | PIIRTÄJÄ<br>MKY | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI90 EI120 | |

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
METALLIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

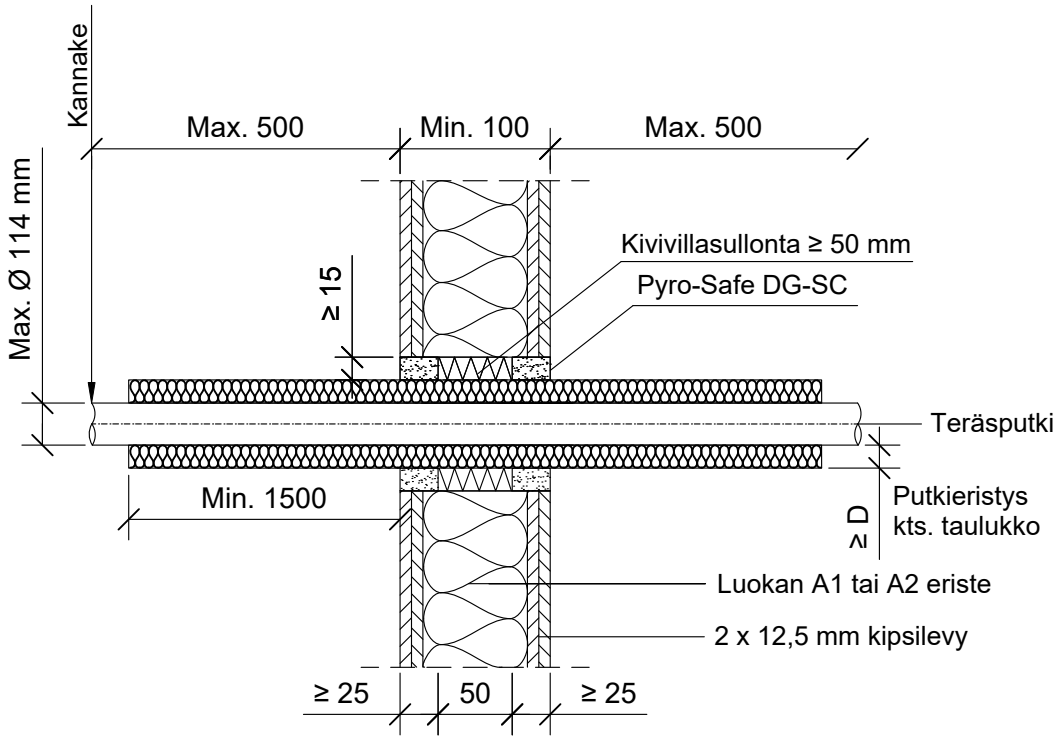


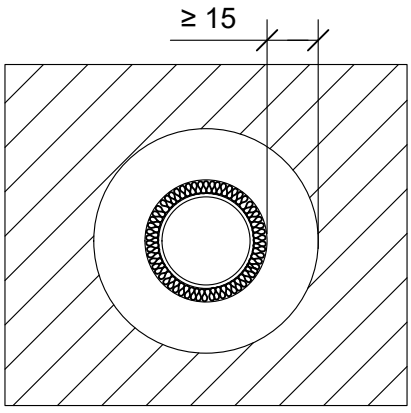


*Pituus molemmin puolin seinärakenteen pinnasta.

| Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki | Putkieristys: Kivivilla ≥ 40 kg/m³ | | |
|---|---|---|---|
| Max. putki koko | *Pituus | Paksuus (D) | Paloluokka |
| Ø 54 mm | ≥ 1000 mm | ≥ 30 mm | EI120 |
| | jatkuva | ≥ 20 mm | |
| Ø 88,9 mm | ≥ 1500 mm | ≥ 30 mm | EI90 |
| | jatkuva | | EI120 |

| Teräs, ruostumaton teräs tai valurautaputki | Putkieristys: Kivivilla ≥ 40 kg/m³ | | |
|---|---|---|---|
| Max. putki koko | *Pituus | Paksuus (D) | Paloluokka |
| Ø 54 mm | ≥ 1000 mm | ≥ 30 mm | EI120 |
| | jatkuva | ≥ 20 mm | |
| Ø 88,9 mm | | ≥ 30 mm | |
| Ø 114 mm | ≥ 1500 mm | | |
| | jatkuva | ≥ 40 mm | |

| | |
|---|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja | EN 13501-2, ETA-19/0704 |
| Min. aukon koko | Putkieristeen ulkohalkaisija + min. 30 mm |
| Palokatkomassa | Pyro-Safe DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö | Kivivillasullonta 50 mm |
| Putkieristys | Kivivilla ≥ 40 kg/m³. |
| Kannake | Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta. |
| Putkityyppi | Metalliputki |
| Max. putki koko | Max. Ø 114 mm |