



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRNATIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

SC-SL6

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY



EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

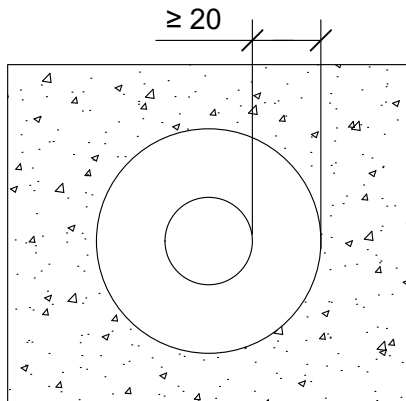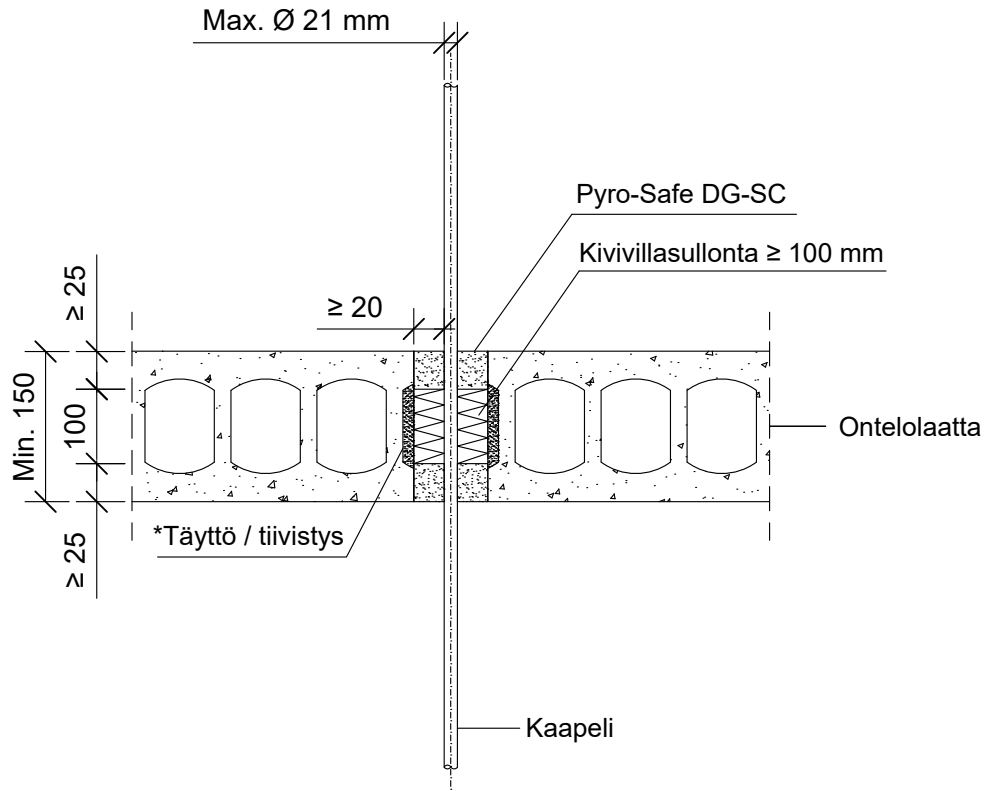

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704
Min. aukon koko	Kaapelin halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe DG-SC, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm