



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRNATIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI60

SC-SS10

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

17.4.2022



MKY

EI60

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ  
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA

MUUT HUOMIOT:

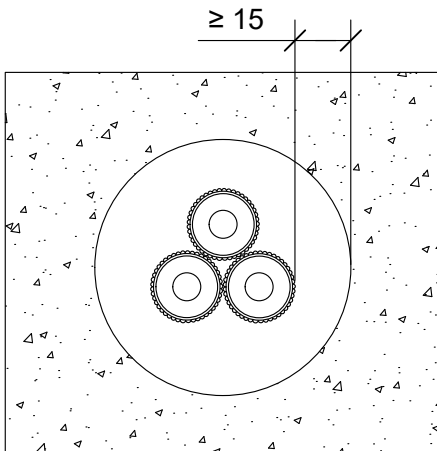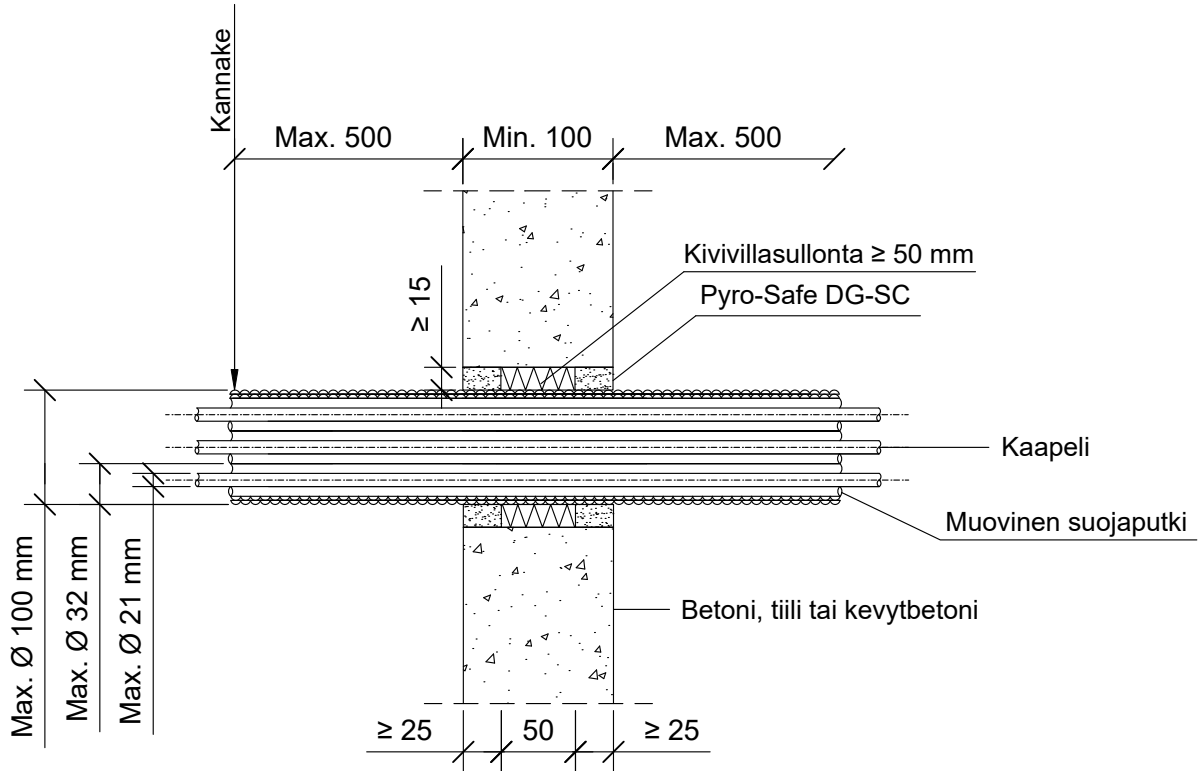

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704
Min. aukon koko	Kaapeliniipun halkaisija + min. 30 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suoja putkinippu koko	Max. Ø 100 mm, Suoja putki max. Ø 32 mm, kaapeli max. Ø 21 mm