PK-TUOTE OY	PK-TUOTE OY TARRNATIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE EI90	DET SC-SS3
		PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

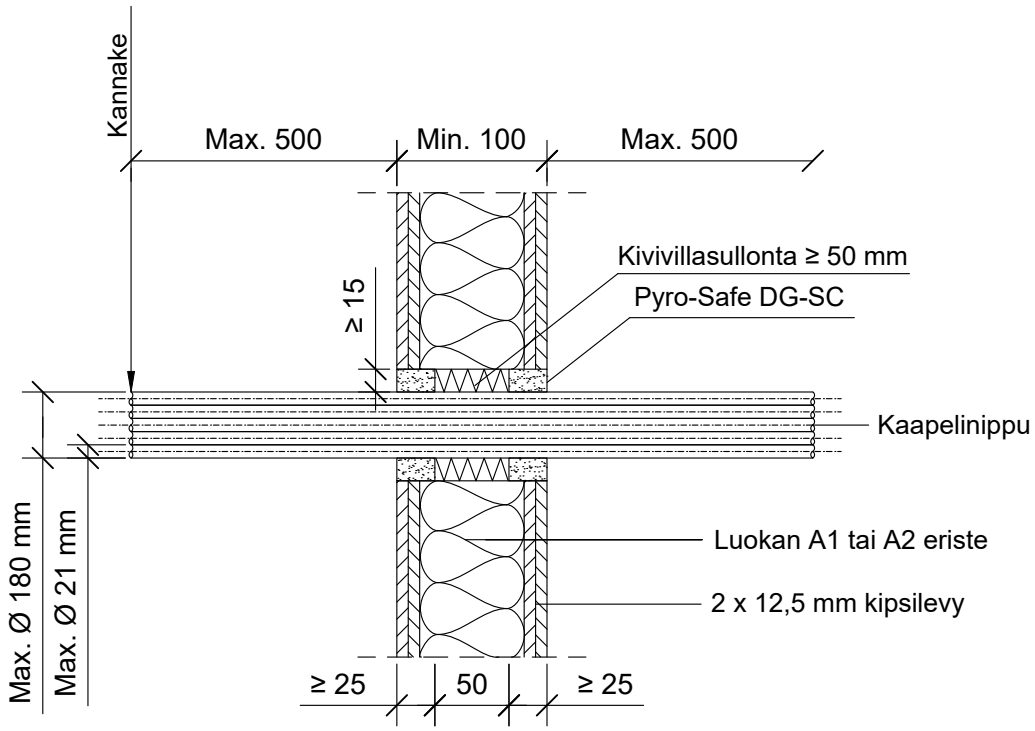

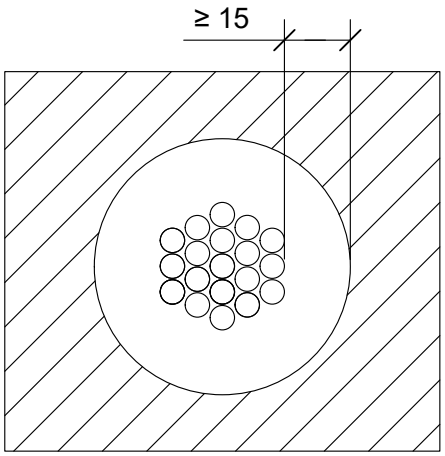

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704
Min. aukon koko	Kaapelinipun halkaisija + min. 30 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 180 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm