



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRNATIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

SC-SS4

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

17.4.2022



MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIEN TI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
MUOVINEN SUOJAPUTKI

MUUT HUOMIOT:

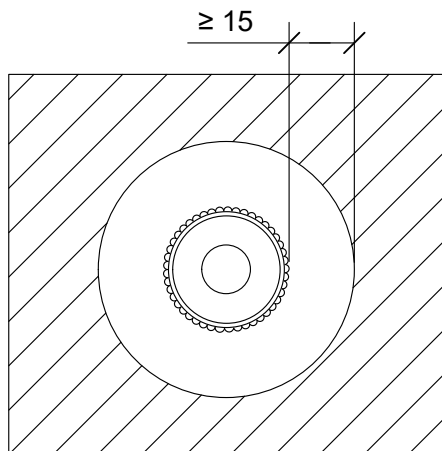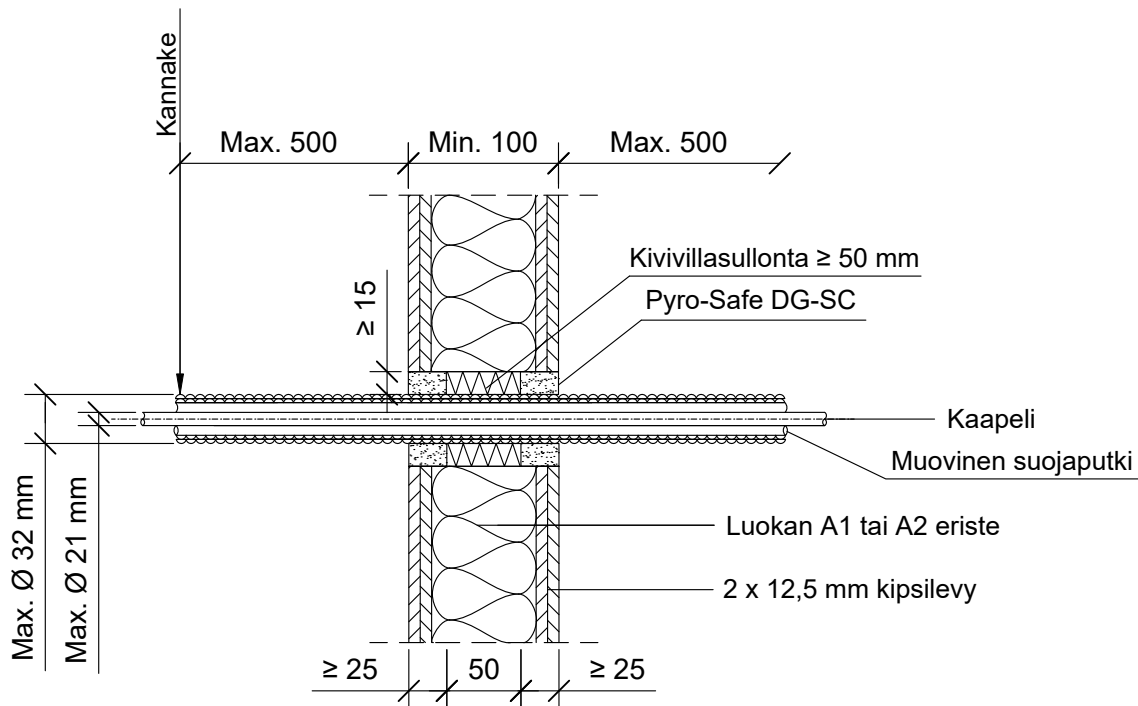

Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-19/0704
Min. aukon koko	Kaapelinipun halkaisija + min. 30 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suojecti koko	Suojecti max. Ø 32 mm, kaapeli max. Ø 21 mm