



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRNATIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI120

PSA-SL10

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

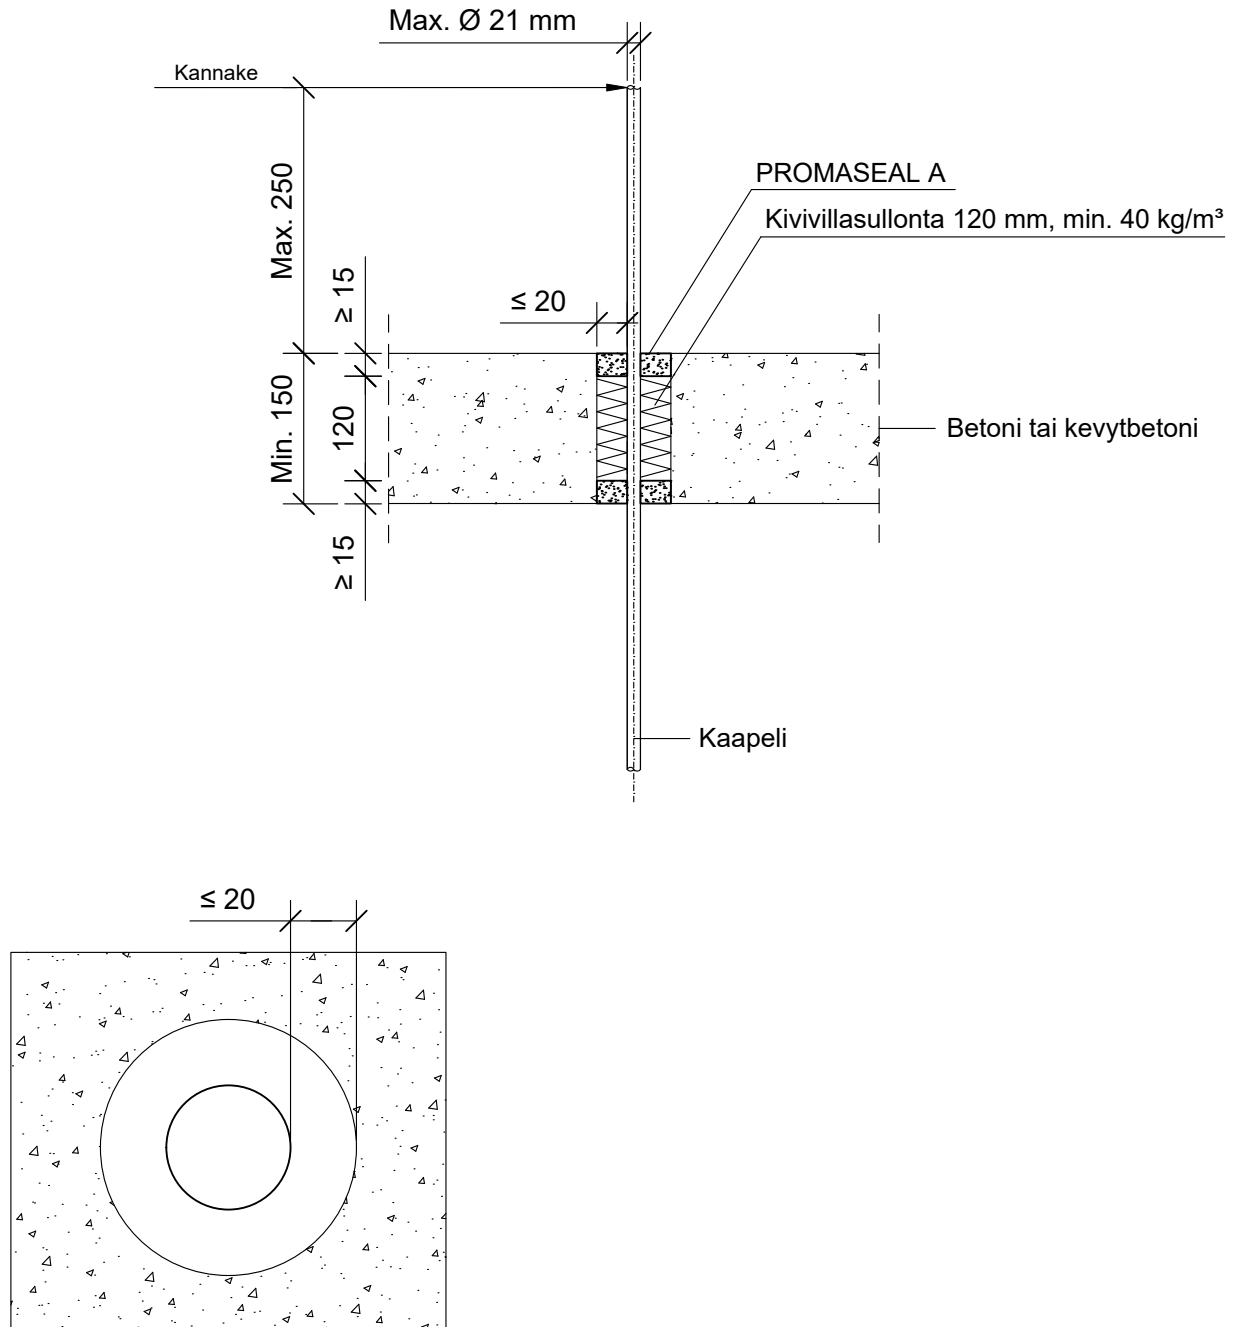

|                        |  |
|------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107  |
| Max. aukon koko        | Kaapelin halkaisija + max. 40 mm   |
| Palokatkomassa         | Promat Promaseal A, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 15 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö         | Kivivillasullonta 120 mm, tiheys min. 40 kg/m <sup>3</sup>                     |
| Kannake                | Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.                                   |
| Max. kaapeli koko      | Max. Ø 21 mm   |