PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRNATIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi			EI120	PSA-SL15
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

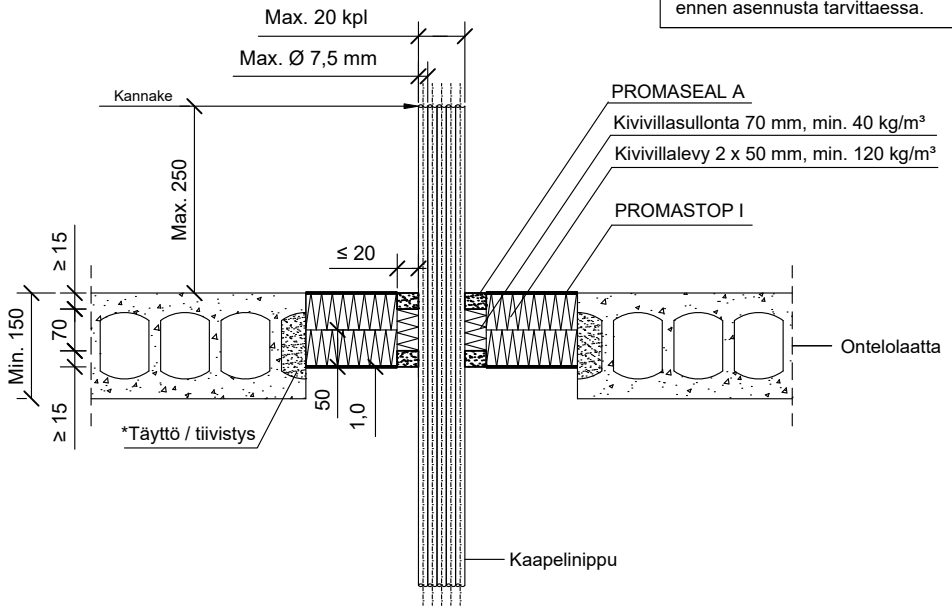

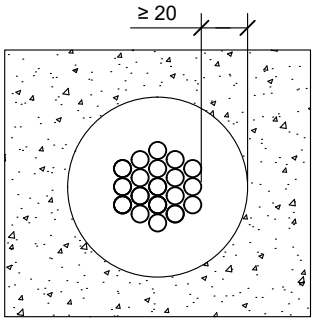

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107
Min. aukon koko	Kaapelinipun halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal A, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 120 kg/m³.
Palokatkopinnoite / -kitti	Promat Promastop-I, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 70 mm, tiheys min. 40 kg/m³
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. 20 kaapelia nipussa, kaapeli Max. Ø 7,5 mm