PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRNATIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
		EI120	PSA-SL19
PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
5.1.2021	MKY	EI120	

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

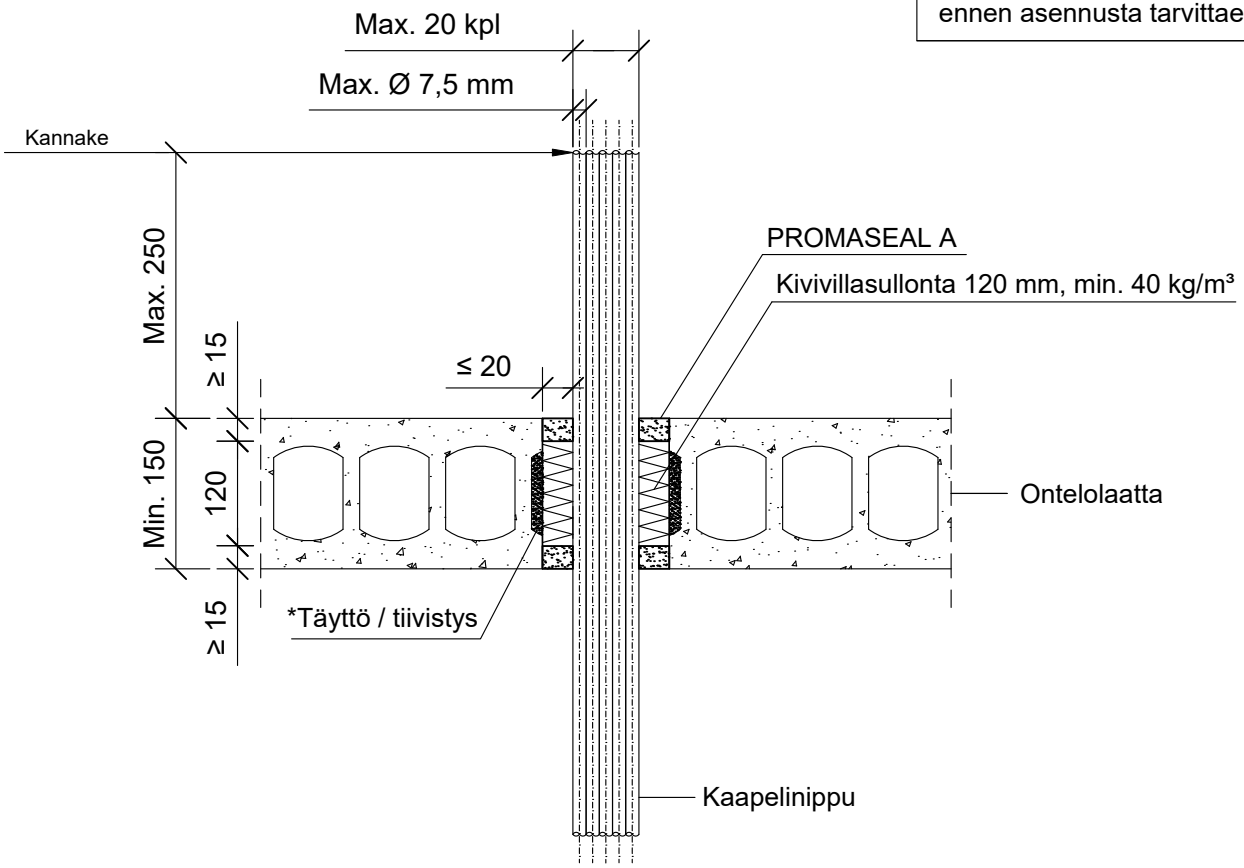

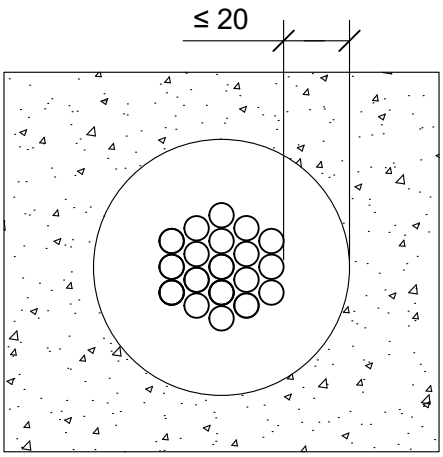

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107
Max. aukon koko	Kaapelinipun halkaisija + max. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal A, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 120 mm, tiheys min. 40 kg/m³
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. 20 kaapelia nipussa, kaapeli Max. Ø 7,5 mm