PK-TUOTE OY	PK-TUOTE OY TARRNATIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE EI120	DET PSA-SL21
		PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

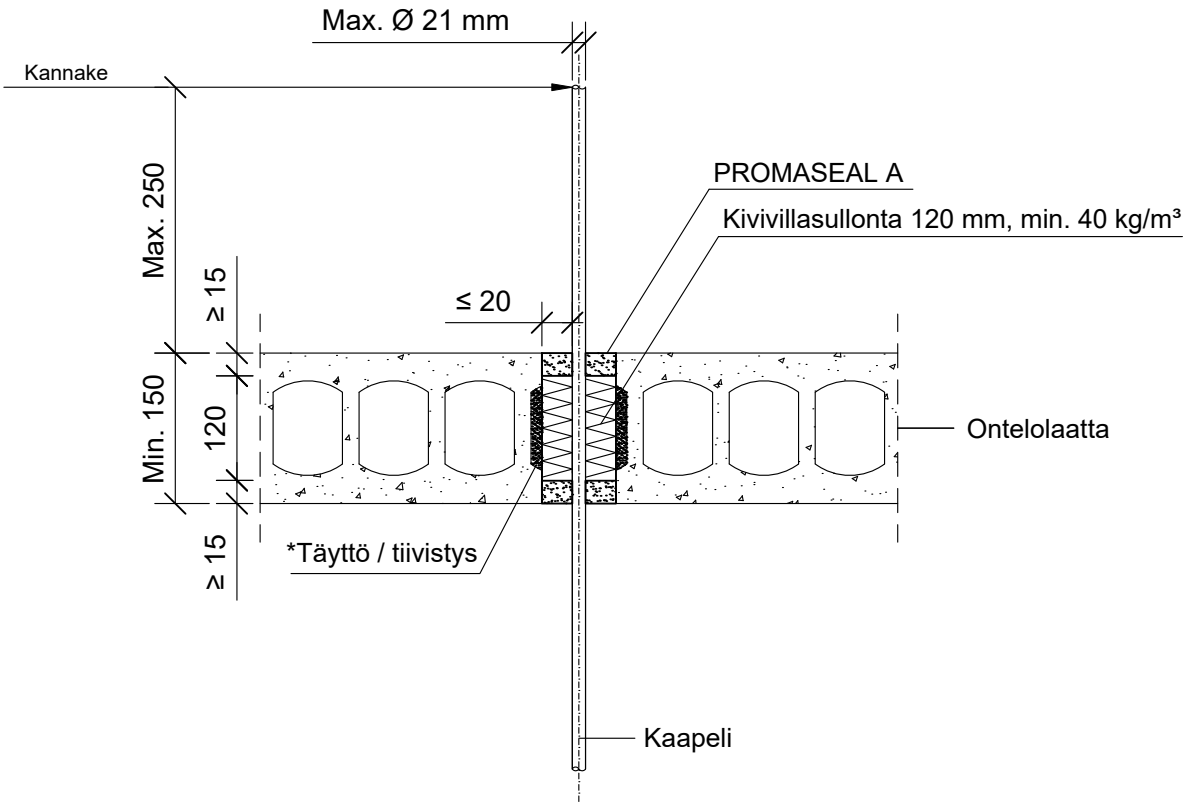

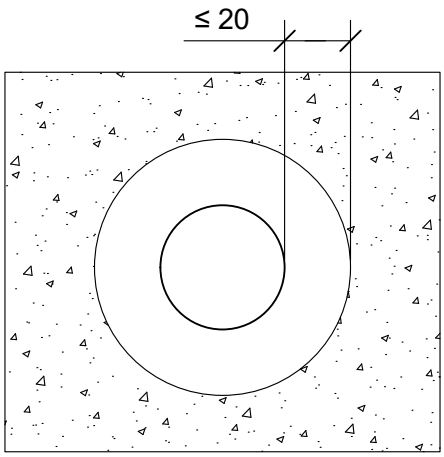

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107
Max. aukon koko	Kaapelin halkaisija + max. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal A, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 120 mm, tiheys min. 40 kg/m³
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm