



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRNATIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY


E1120

PSA-SL4

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIEN TI BETONI VÄLIPOHJASSA  
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

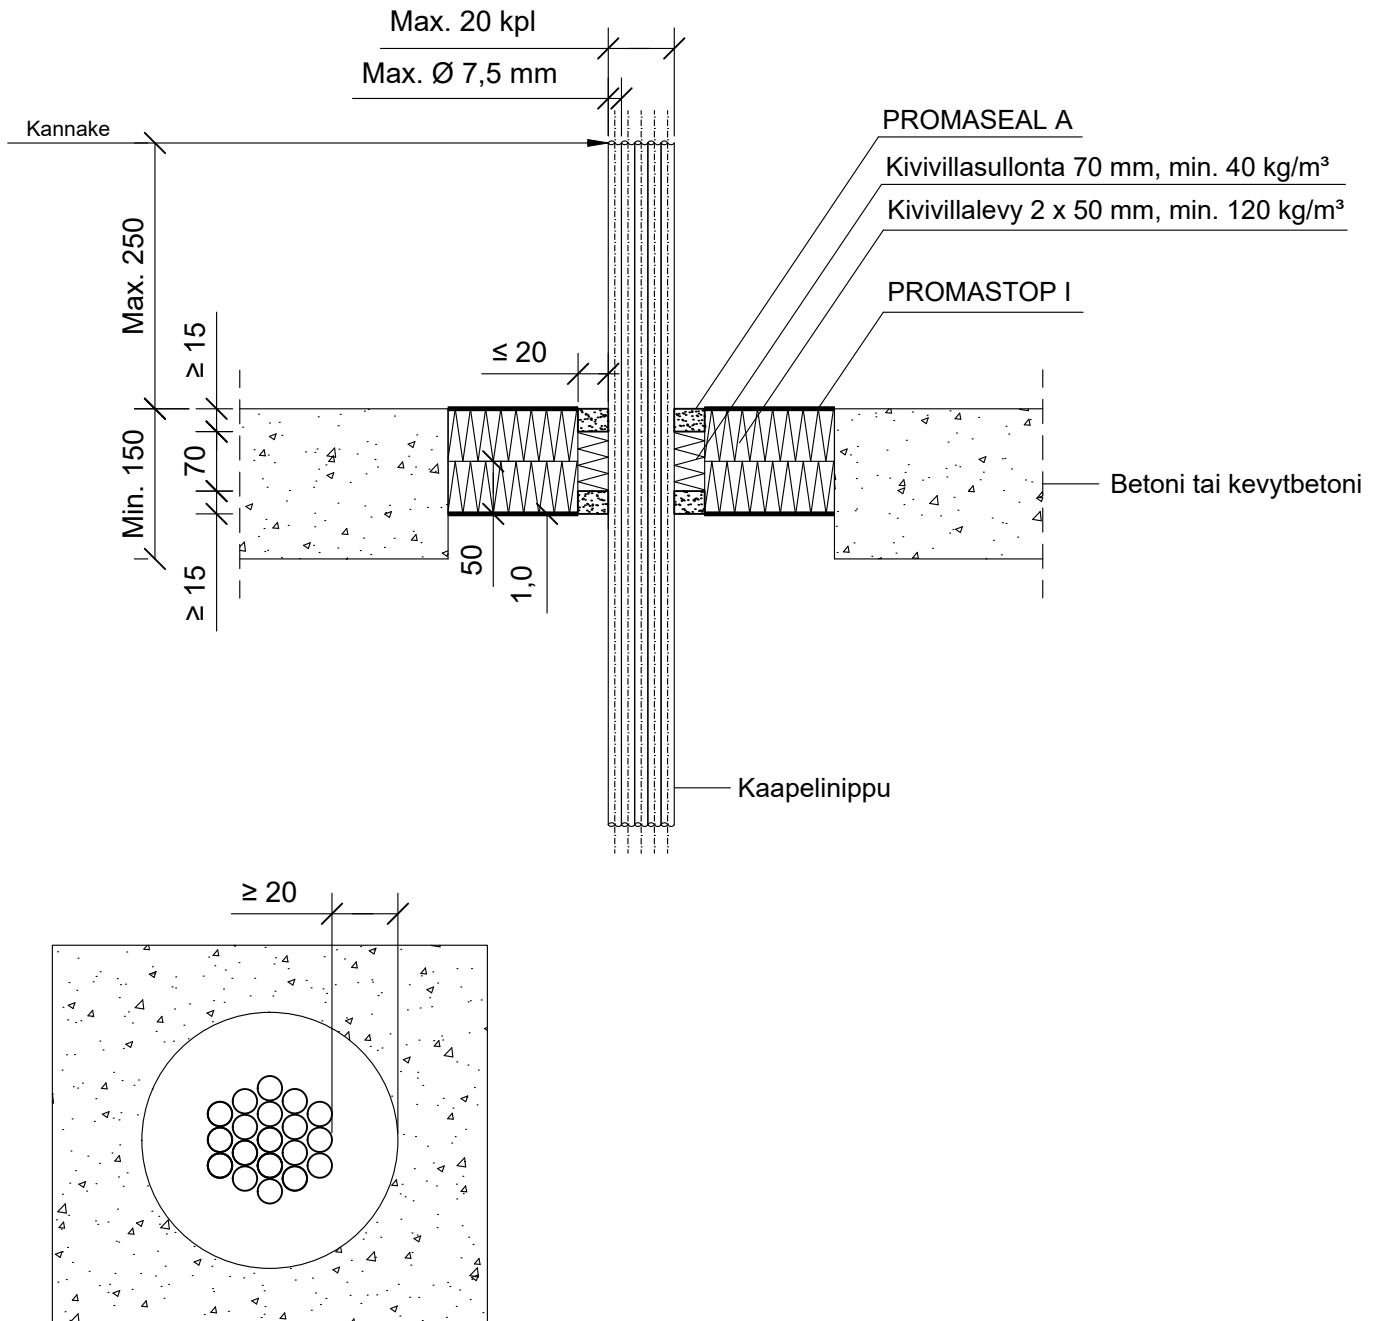

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107
Min. aukon koko	Kaaelinipun halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal A, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x $\geq 50$ mm, tiheys min. $120 \text{ kg/m}^3$ .
Palokatkopinnoite / -kitti	Promat Promastop-I, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0$ mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 70 mm, tiheys min. $40 \text{ kg/m}^3$
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaaelinippu koko	Max. 20 kaapelia nipussa, kaapeli Max. $\text{Ø } 7,5$ mm