



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRNATIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

PSA-SS10

5.1.2021


MKY

EI90

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENI KIPSILEVYSEINÄSSÄ  
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

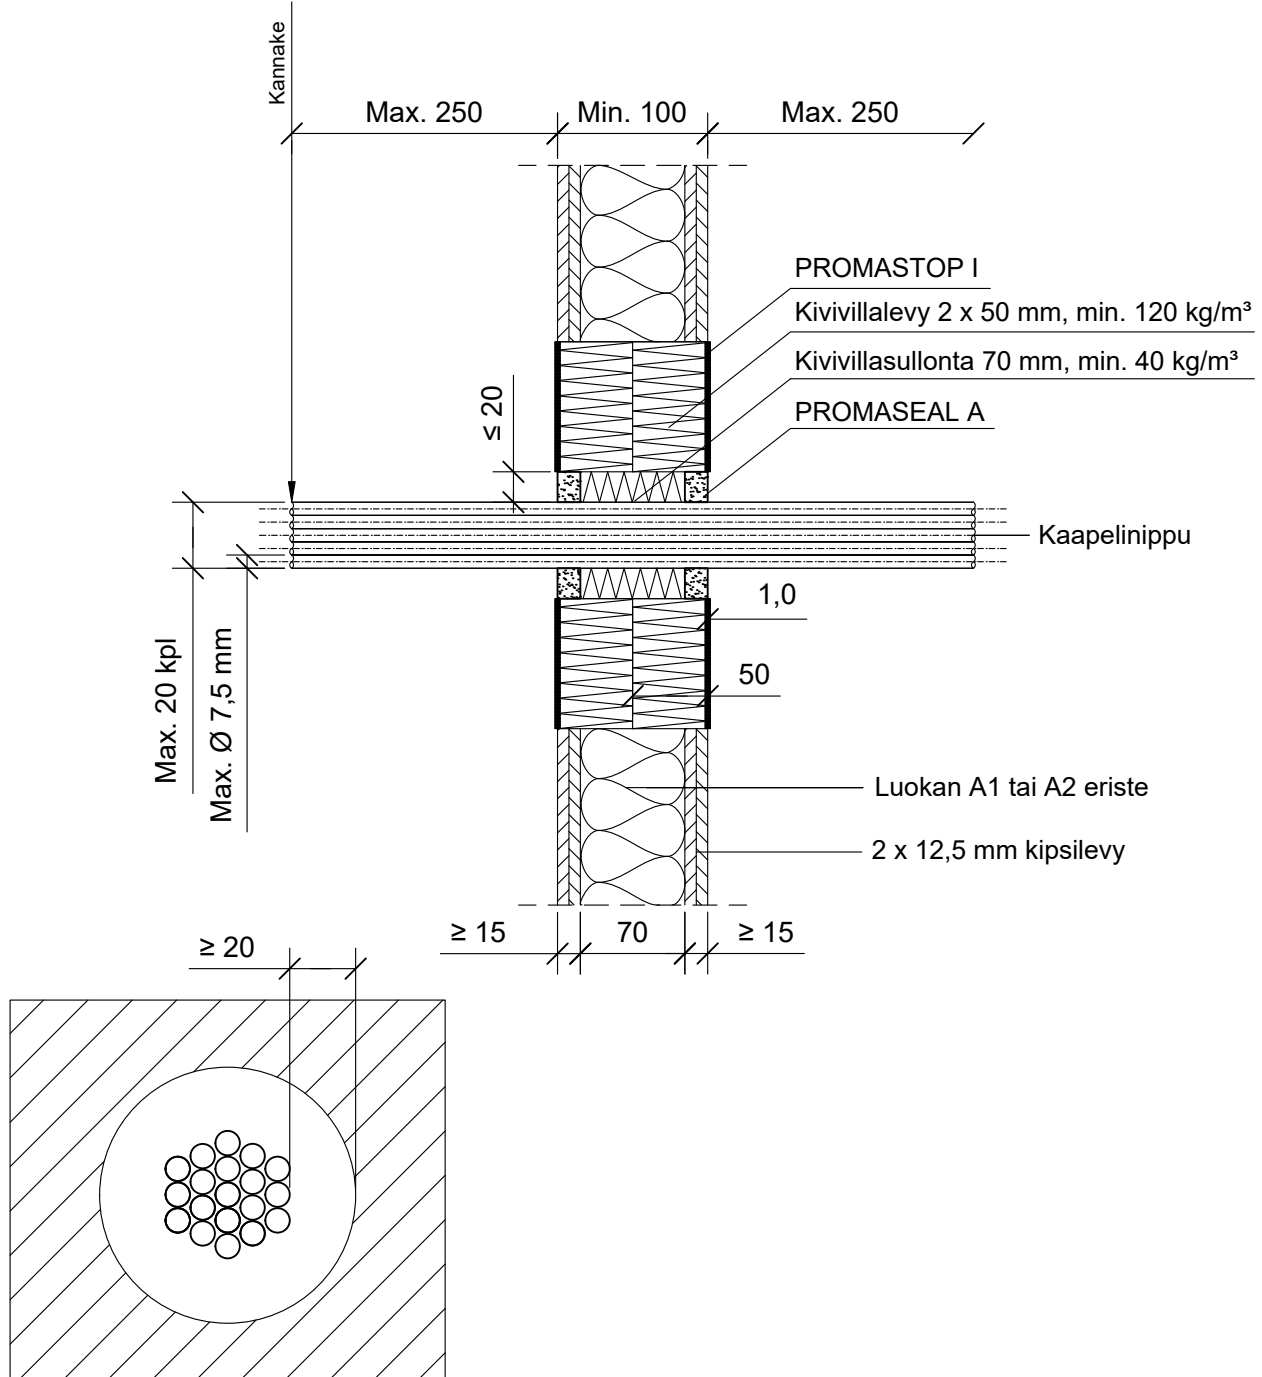

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107
Min. aukon koko	Kaaelin halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal A, molemmin puolin seinärakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x $\geq$ 50 mm, tiheys min. 120 kg/m <sup>3</sup> .
Palokatkopinnoite / -kitti	Promat Promastop-I, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq$ 1,0 mm.
Taustan täyttö	Kivillasullonta 70 mm, tiheys min. 40 kg/m <sup>3</sup>
Kannake	Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaaelinippu koko	Max. 20 kaaelia nipussa, kaapeli Max. $\varnothing$ 7,5 mm