



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRNATIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA



EI120

PSA-SS12

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT: SEINÄ MIN. 150 MM

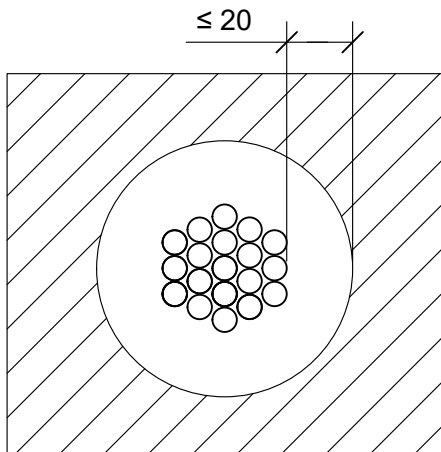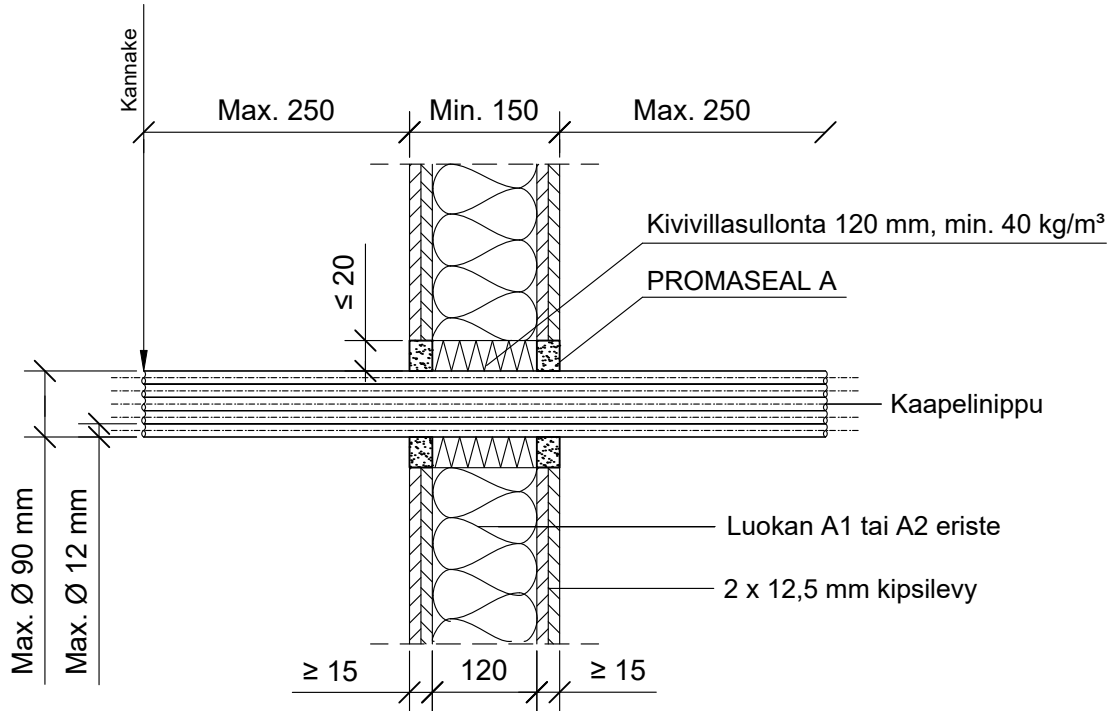

| | |
|------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107 |
| Max. aukon koko | Kaaelinipun halkaisija + max. 40 mm |
| Palokatkomassa | Promat Promaseal A, molemmin puolin seinärakennetta min. 15 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö | Kivivillasullonta 120 mm, tiheys min. 40 kg/m ³ |
| Kannake | Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta. |
| Max. kaaelinippu koko | Max. Ø 90 mm, kaapeli Max. Ø 12 mm |