



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRNATIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY



Palokatkon paloluokka
EI90

PSA-SS6

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

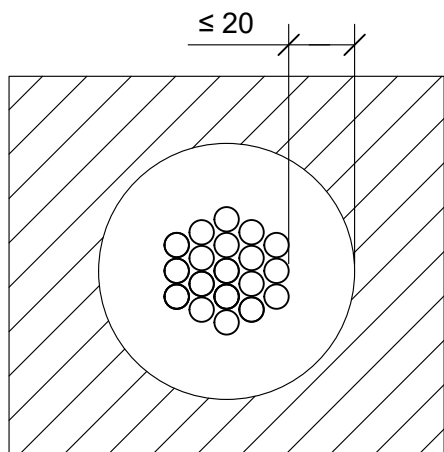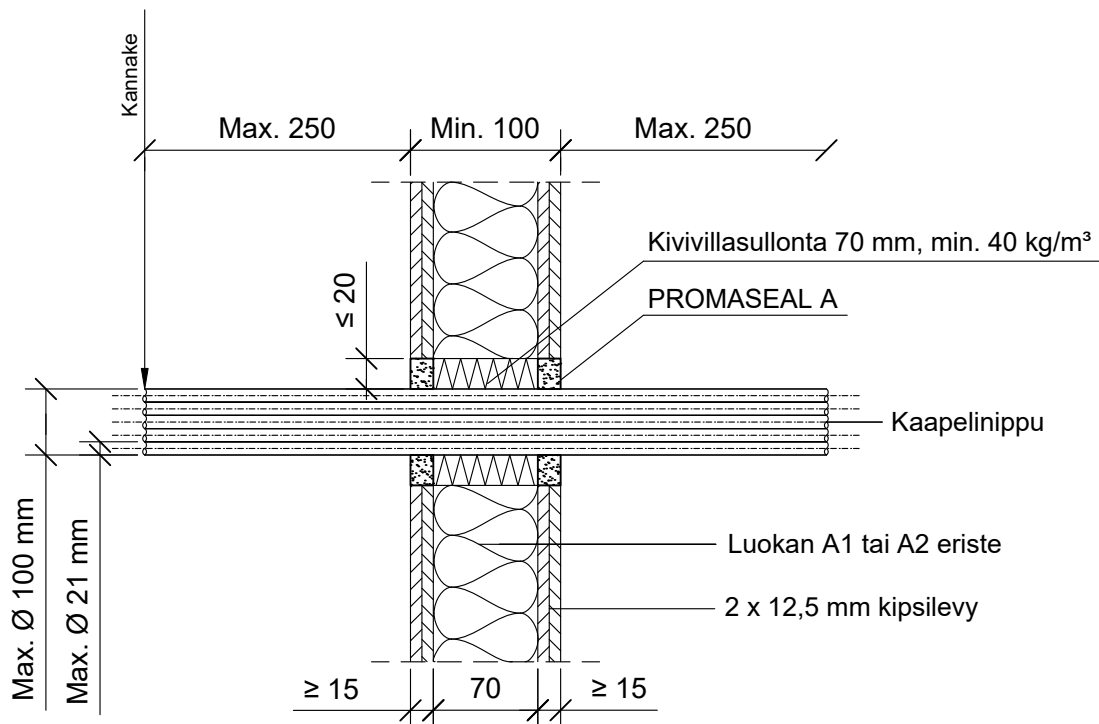

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107
Max. aukon koko	Kaaelinipun halkaisija + max. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal A, molemmin puolin seinärakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 70 mm, tiheys min. 40 kg/m ³
Kannake	Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaaelinippu koko	Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm