



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRNATIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY


EI120

PSA-SS9

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

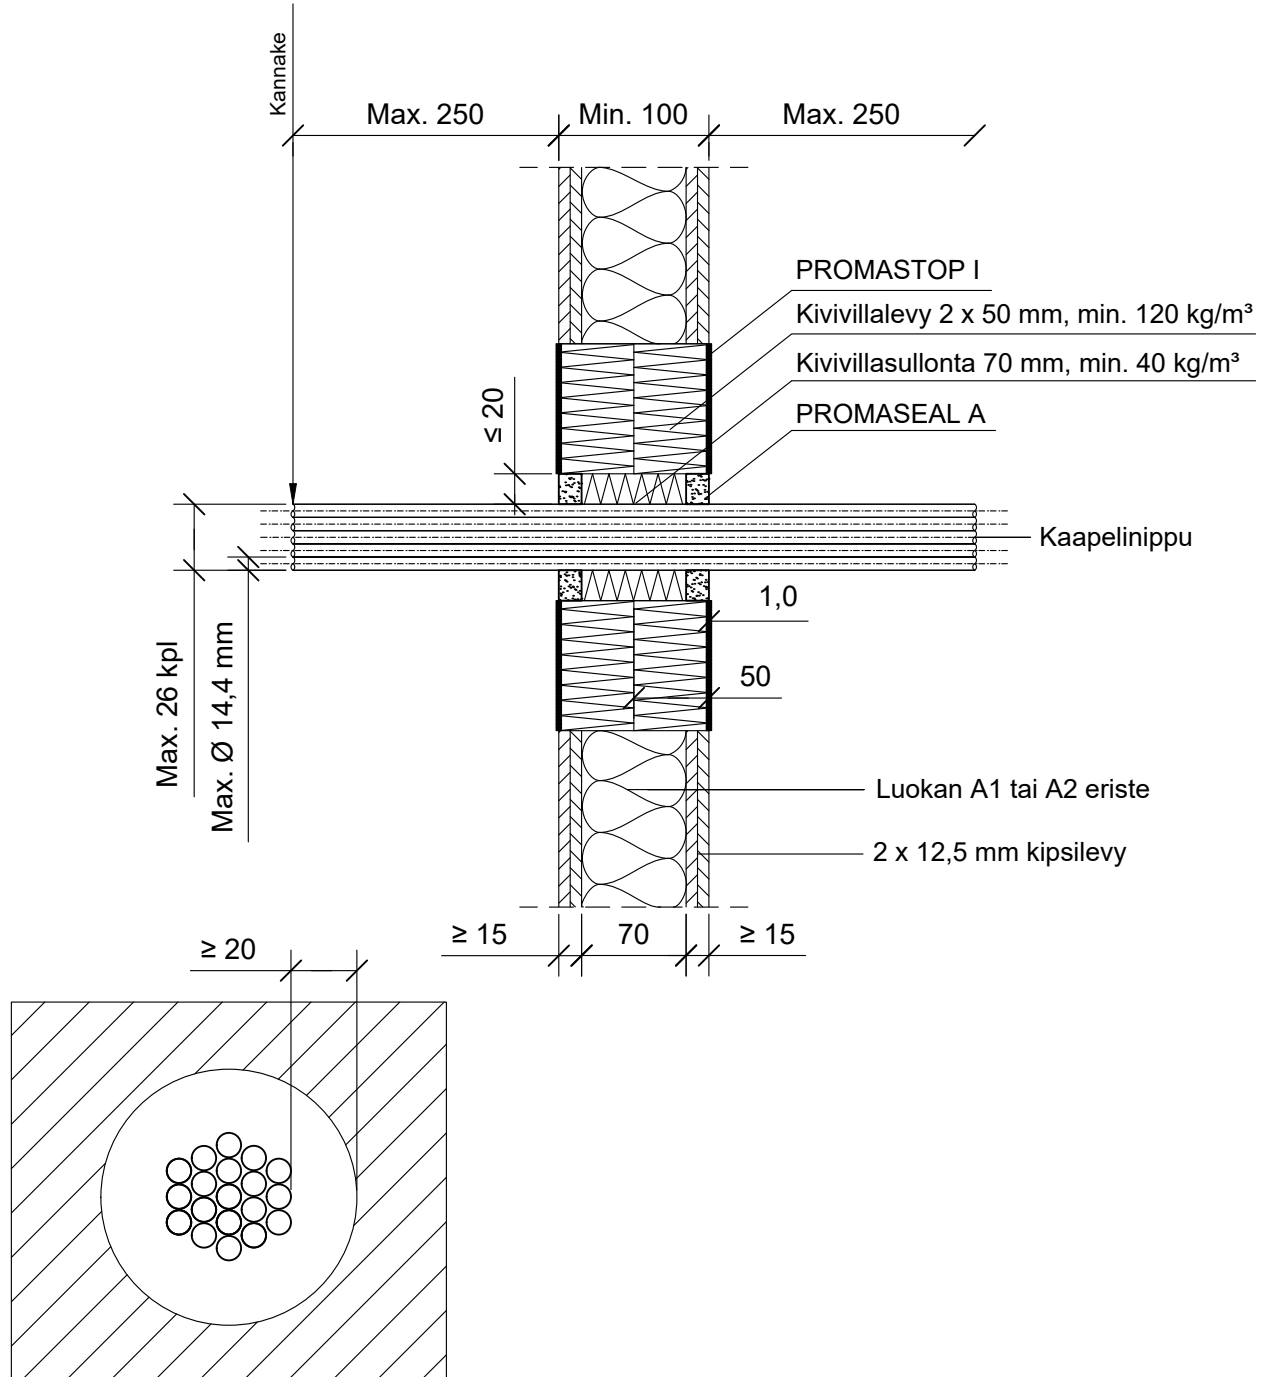

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0107
Min. aukon koko	Kaapelin halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal A, molemmin puolin seinärakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 120 kg/m ³ .
Palokatkopinnoite / -kitti	Promat Promastop-I, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 70 mm, tiheys min. 40 kg/m ³
Kannake	Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. 26 kaapelia nipussa, kaapeli Max. Ø 14,4 mm