PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI120	BM-PL10
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI PVC, PP, PE

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

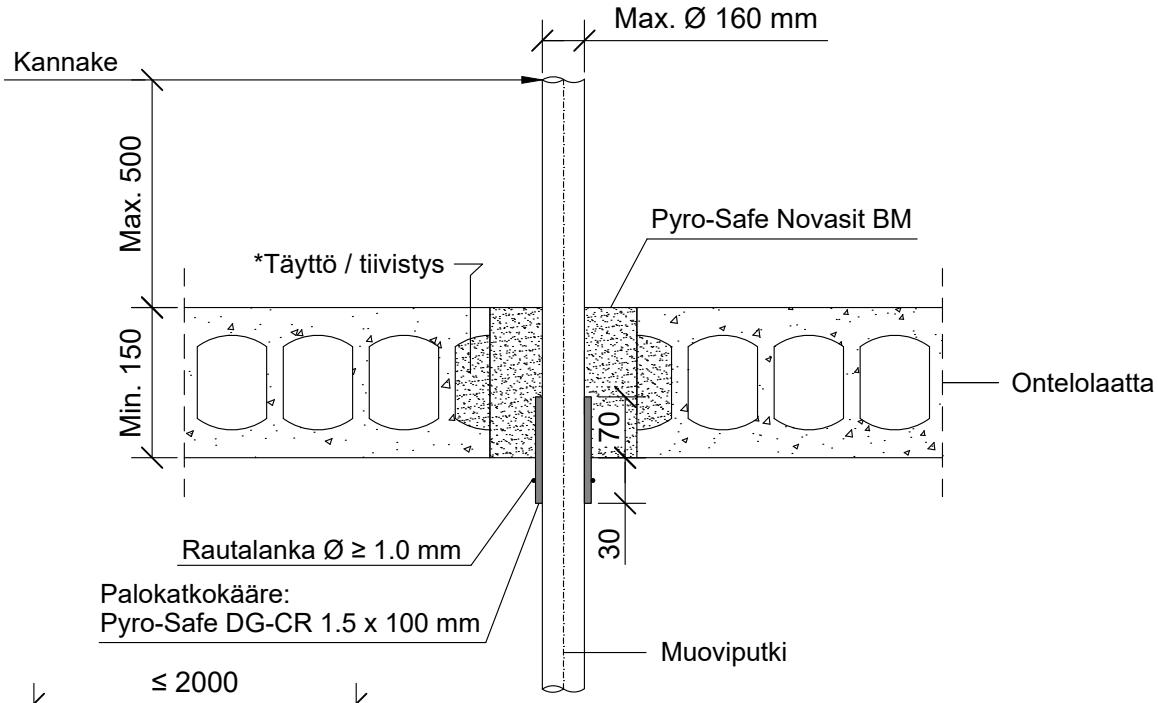

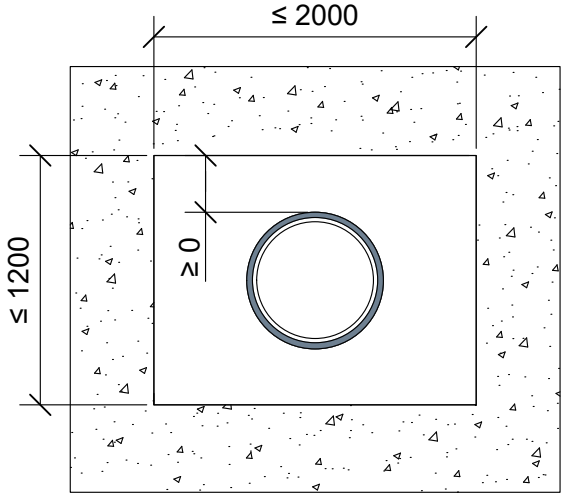

Muoviputki PVC, PP, PE	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 100 mm				
Max. koko	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 50 mm	1	100 mm	30 mm	70 mm	EI120
Ø 80 mm	2				
Ø 110 mm	3				
Ø 135 mm	4				
Ø 160 mm	5				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132, ETA-16/0268
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM, paksuus min. 150 mm
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 100 mm, alapuolella välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta