



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY


EI240  
PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI240

BM-SL14

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

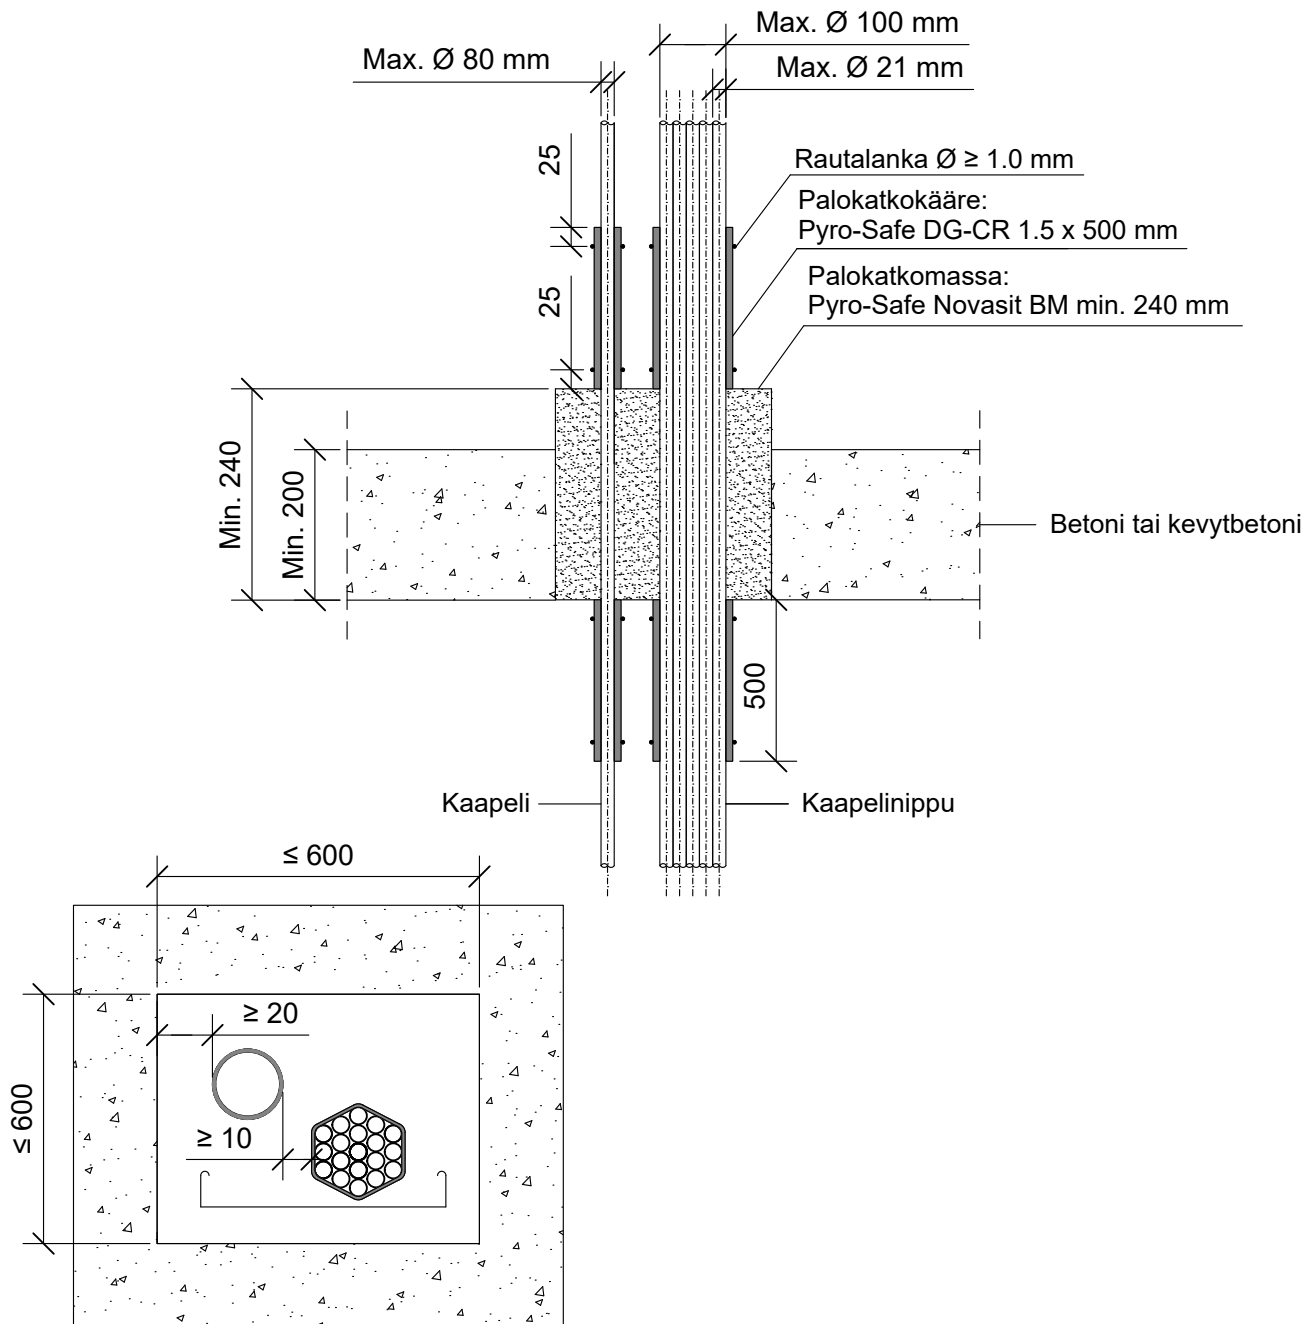

Kaapelit, kaapeliniiput.	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5				
Max. koko	Kierrokset	Pituus	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 80 mm	2 + ≥ 45 mm	500 mm	500 mm	0 mm	EI240
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	2				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132, ETA-16/0268
Max. aukon koko	600 x 600 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM paksuus min. 240 mm
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 500 mm, molemmin puolin välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kaapelihyllyt	Kanssa tai ilman.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta