



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY


EI120  
PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI120

BM-SL2

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

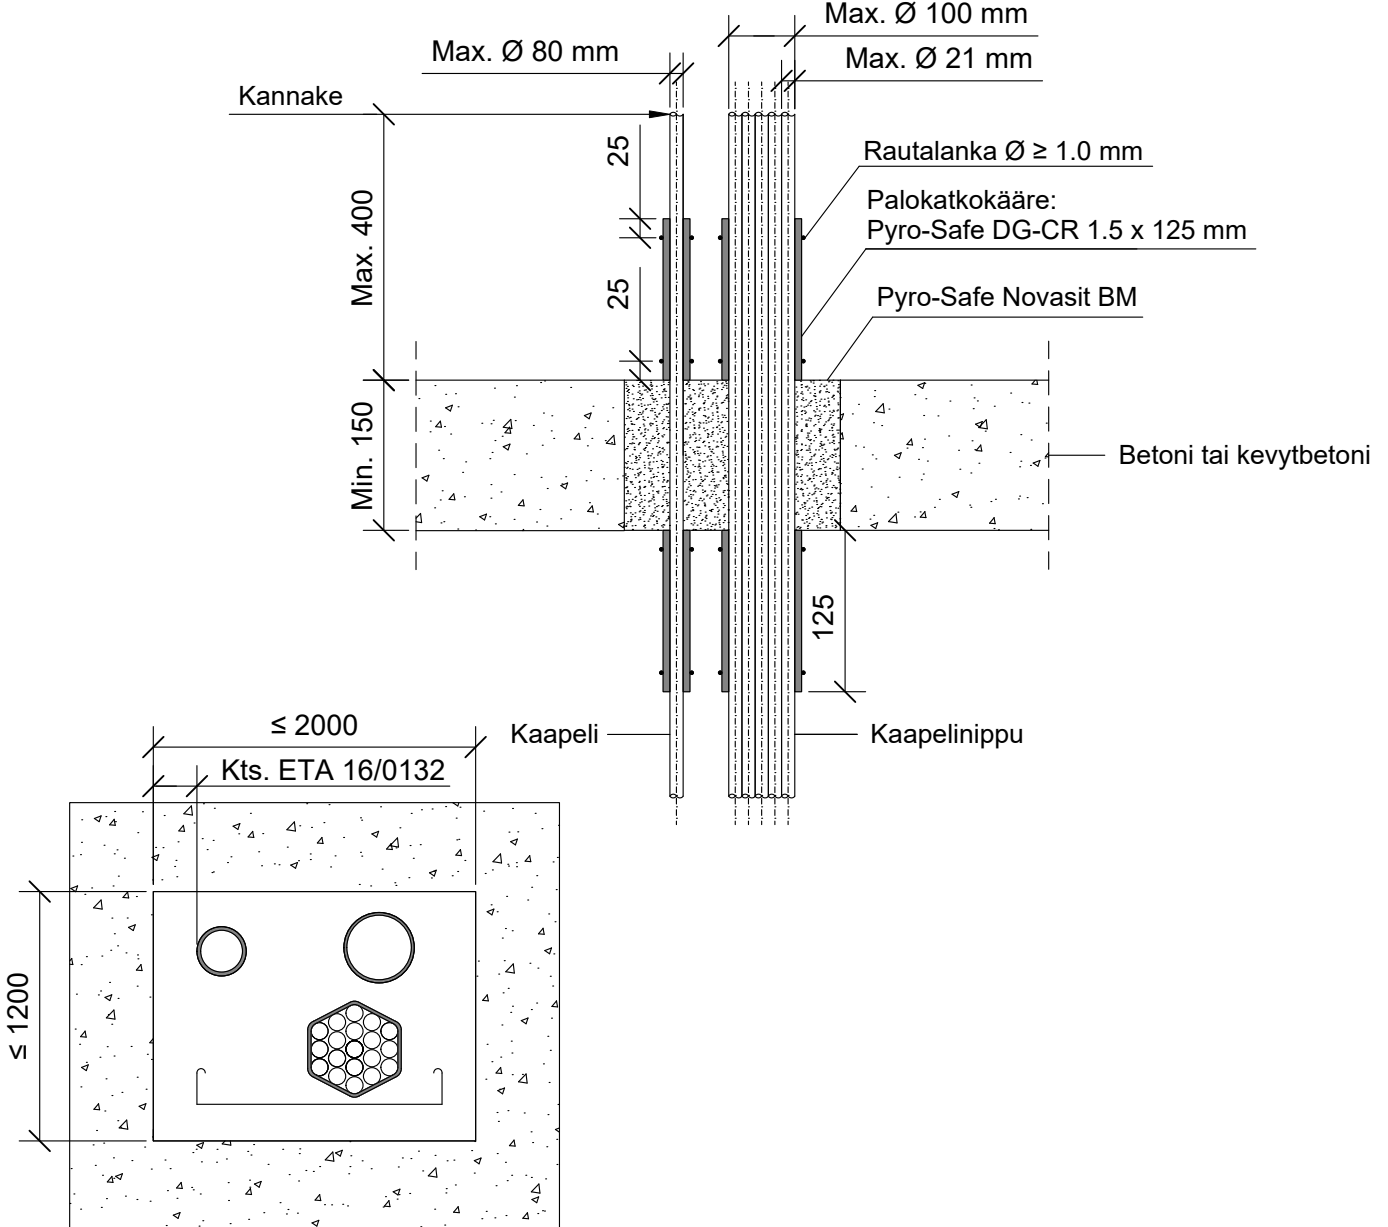

Kaapectit, kaapectiniput.	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm				
Max. koko	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 32 mm	-	-	-	-	EI120
Ø 50 mm	2 + ≥ 45 mm	125 mm	125 mm	0 mm	EI120
Ø 80 mm		125 mm	125 mm		EI120
Nippu Ø 100 mm, kaapecti Ø 21 mm	1 + ≥ 45 mm	125 mm	125 mm		EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132, ETA-16/0268
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM paksuus min. 150 mm
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kaapectihyllyt	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta