



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA


EI120

BM-SL4

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIEN TI BETONI VÄLIPOHJASSA  
MUOVINEN SUOJAPUTKI

MUUT HUOMIOT:

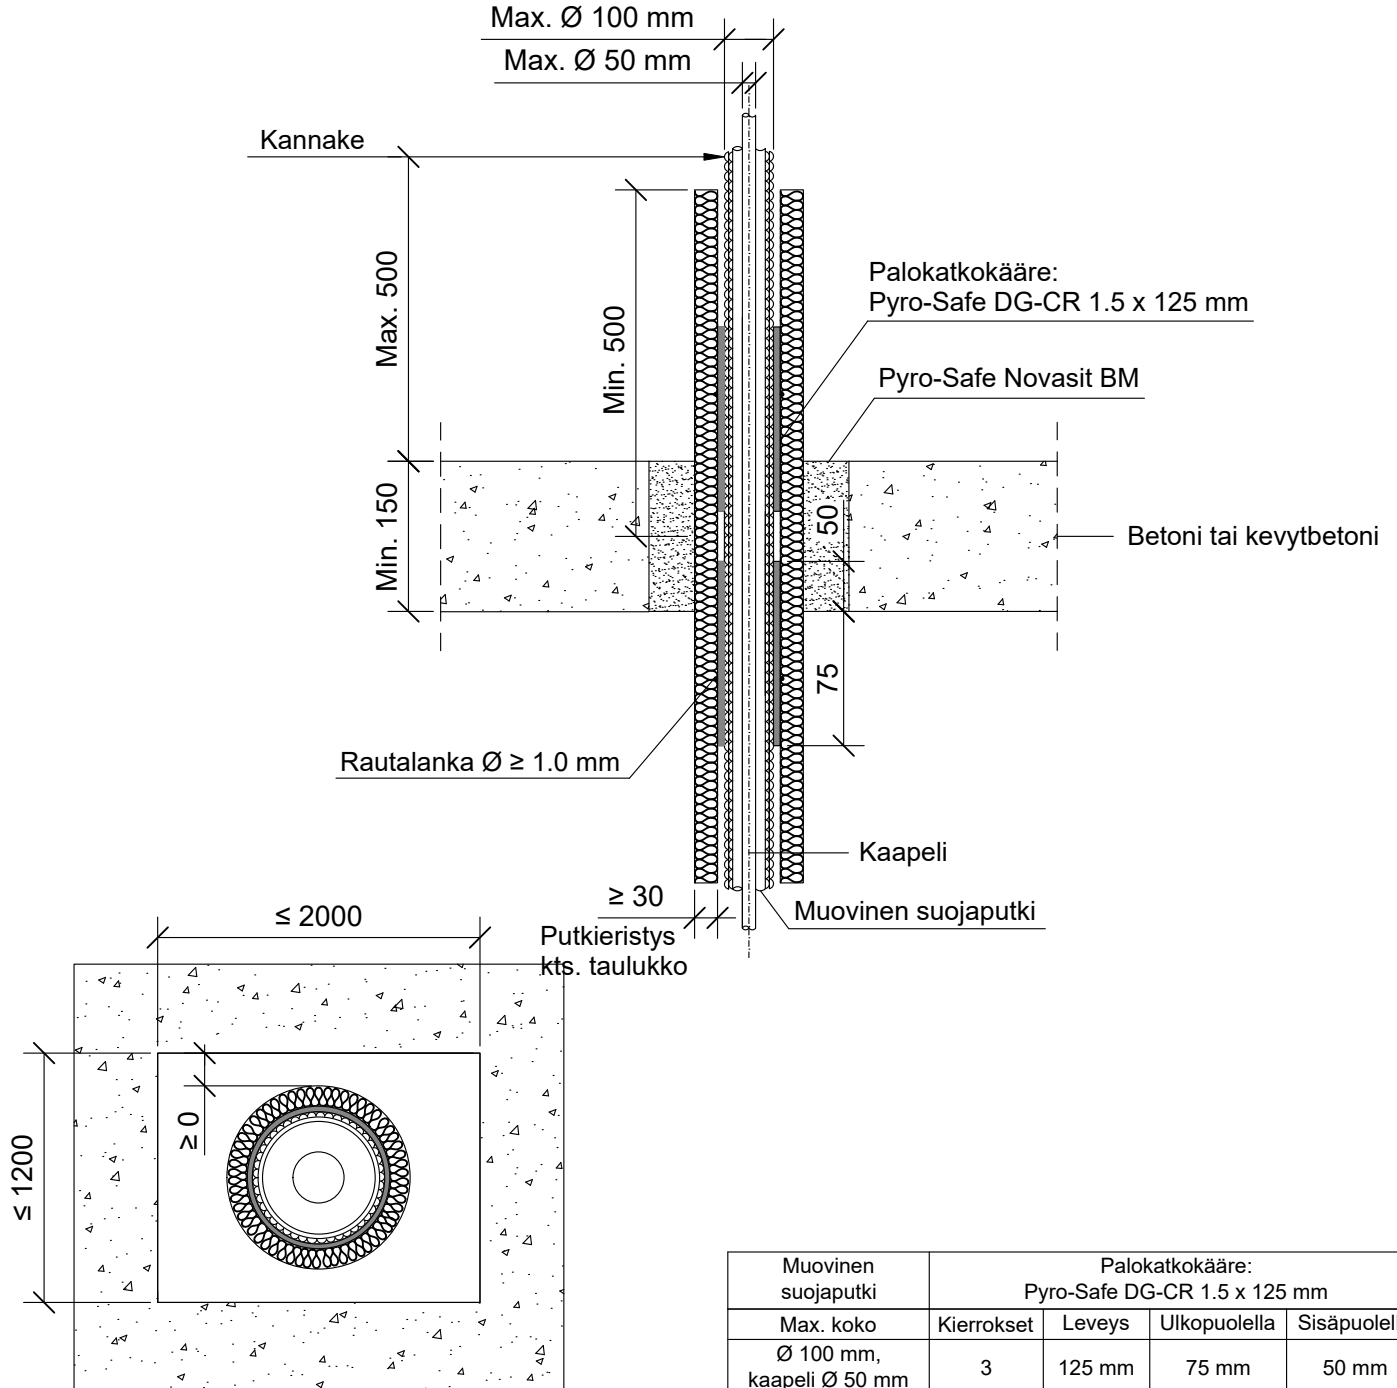

Hyväksyntä / Asiakirja

ETA-16/0132, ETA-16/0268

Max. aukon koko

1200 x 2000 mm

Palokatkomassa

Pyro-Safe Novasit BM paksuus min. 150 mm

Palokatkokääre

Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin välipohjarakennetta.  
Rautalankakiinnitys.

Putkieristys

Kivivilla ≥ 40 kg/m<sup>3</sup>. Pituus aukon keskeltä min. 500 mm molemmin puolin  
seinärakennetta, paksuus min. 30 mm. Rautalankakiinnitys.

Kannake

Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.

Tekniikan täyttöaste

Max. 60% aukon pinta-alasta