PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI120	BM-SL9
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

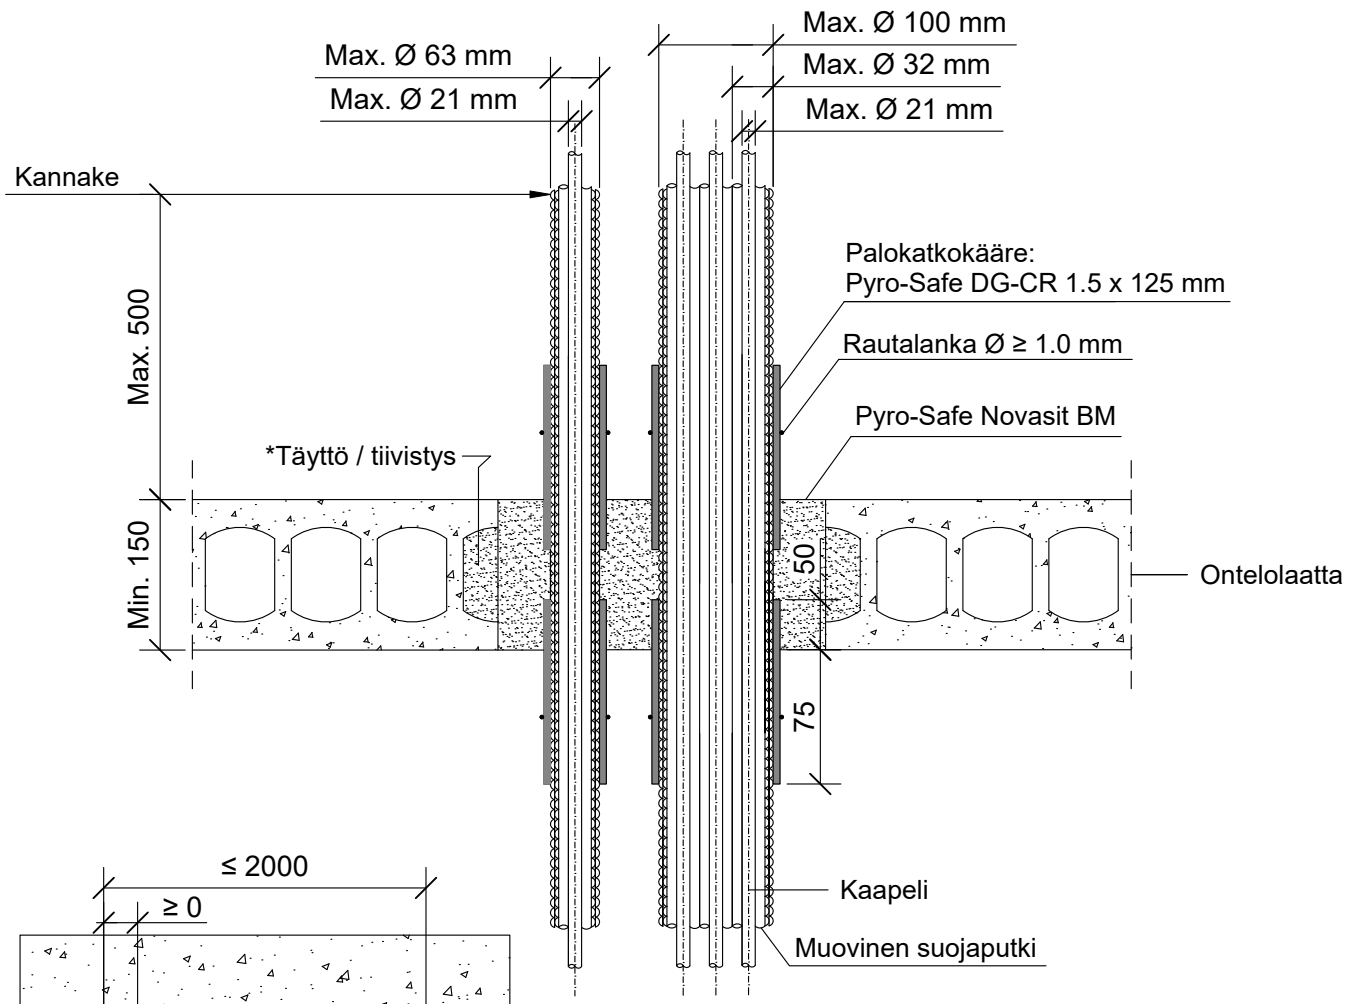

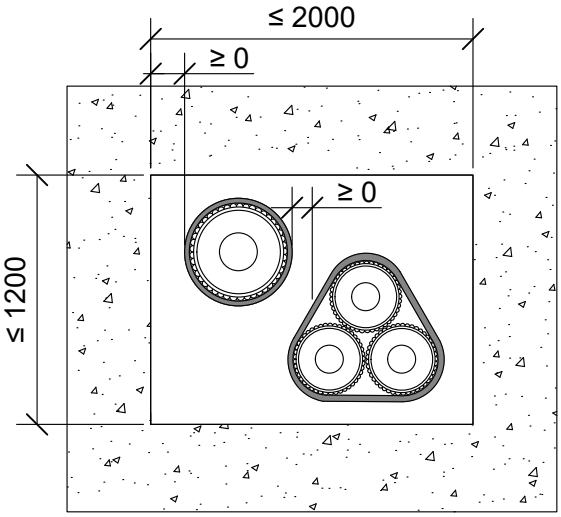

Muovinen suojaputki	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm				
Max. koko	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 32 mm, kaapeli Ø 21 mm	1	125 mm	75 mm	50 mm	EI120
Ø 63 mm, kaapeli Ø 21 mm	2				
Nippu Ø 100 mm, putki Ø 32 mm, kaapeli Ø 21 mm	2				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132, ETA-16/0268
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM, paksuus min. 150 mm
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta