



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.  
15.8.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI90

PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI90 EI120


DET

BM-SS3

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

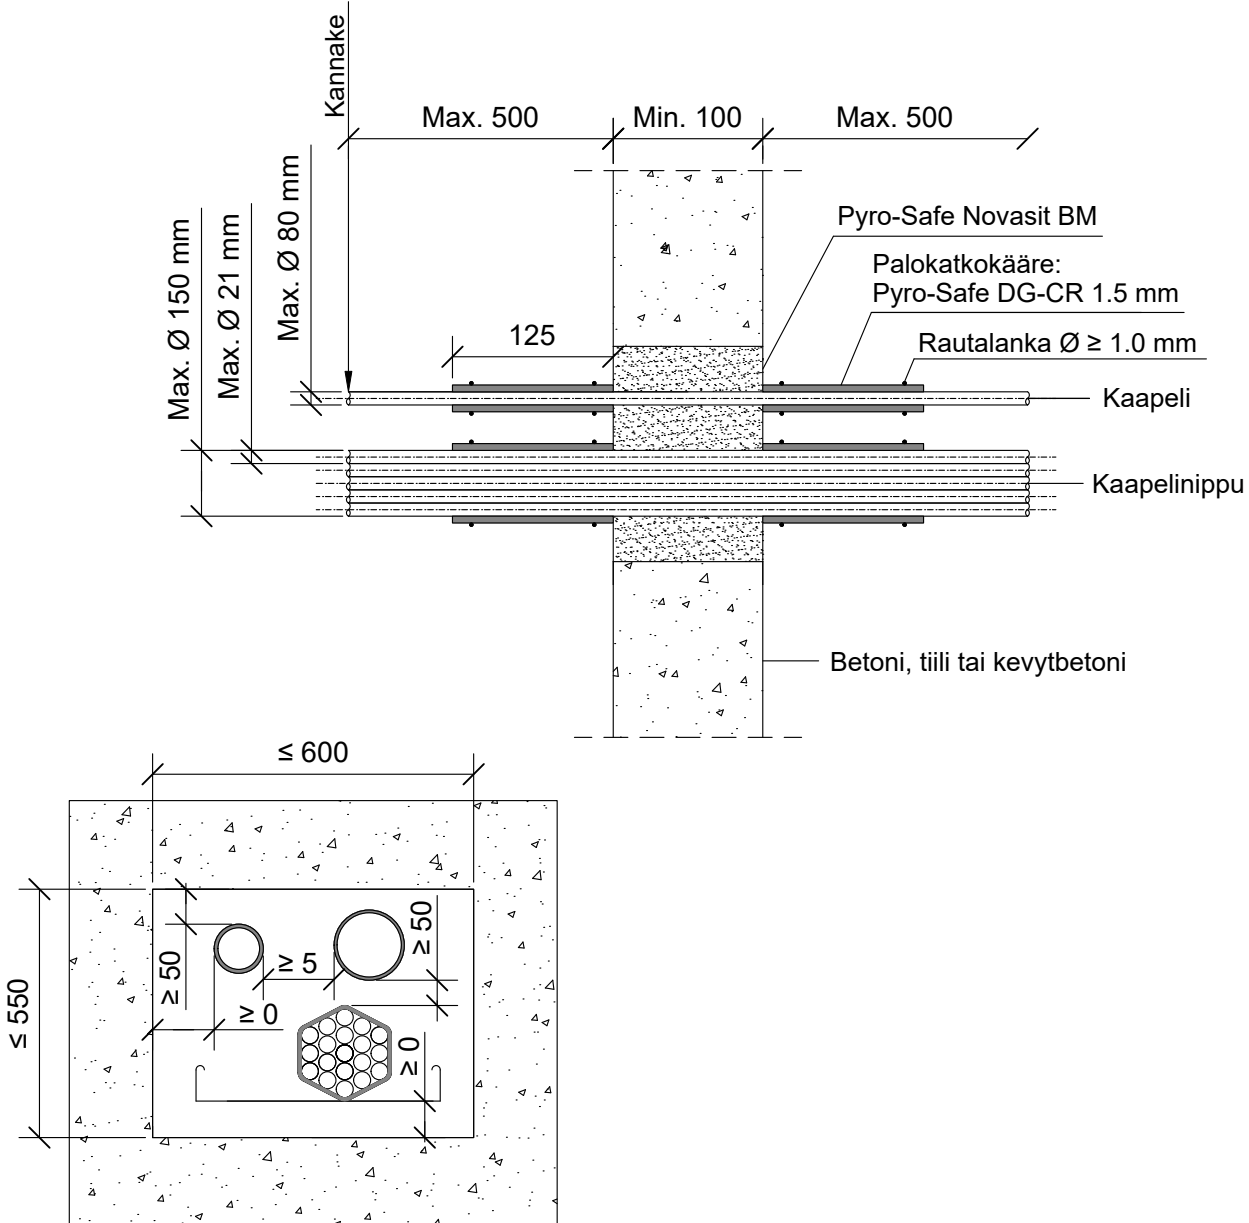

Kaapelit, kaapeliniiput.	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5				
Max. koko	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 21 mm	-	-	-	-	EI90
Ø 50 mm	2 kierrosta	125 mm	125 mm	0 mm	
Ø 80 mm					
Nippu Ø 150 mm, kaapeli Ø 21 mm	1 kierros				EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132, ETA-16/0268
Max. aukon koko	550 x 600 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM, paksuus min. 100 mm
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kaapelihyllyt	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta