



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI90

PALOKATKON PALOLUOKKA
EI90 EI120



DET

BM-SS5

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIEN TI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

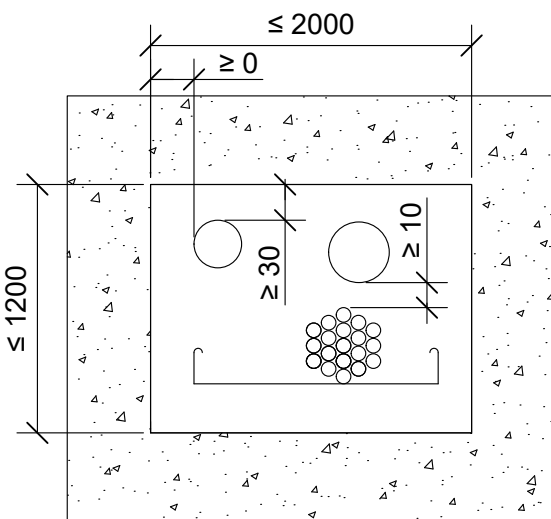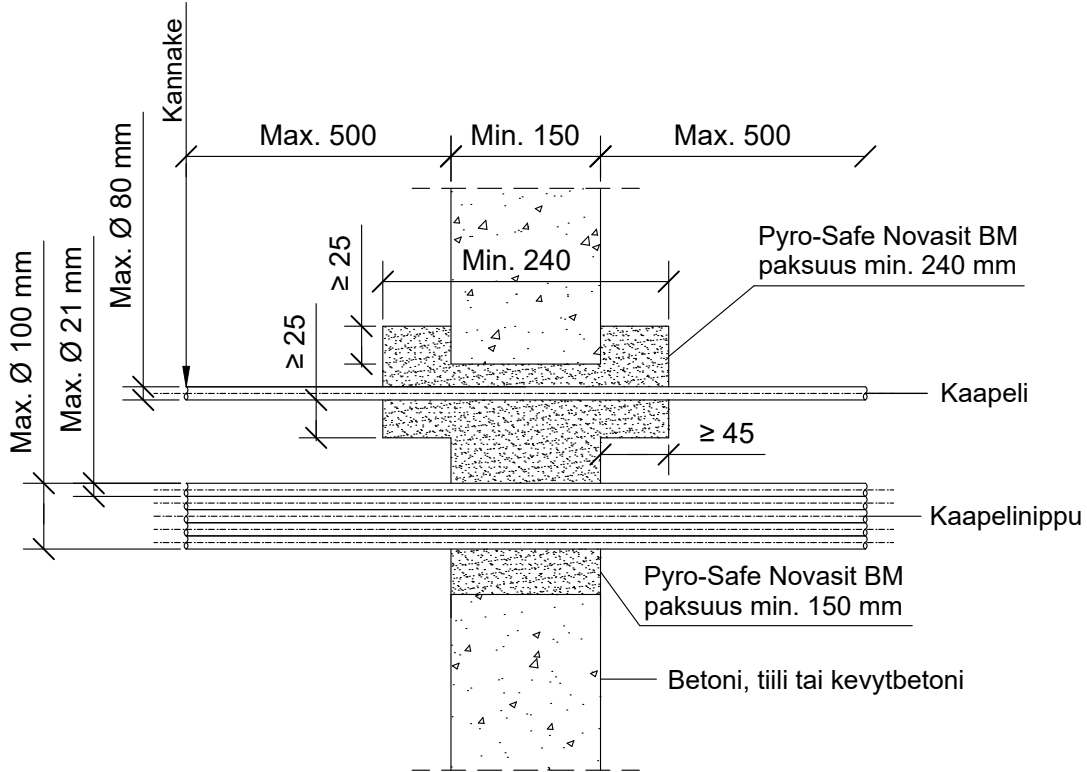

Palokatkomassa: Pyro-Safe Novasit BM, paksuus min. 240 mm		
Tekniikka:	Max. koko:	Paloluokka:
Kaapeli	Max. Ø 50 mm	EI120
Kaapeli	Max. Ø 80 mm	EI90
Kaapeliniippu	Max. Ø 100 mm, kaapeli Ø 21mm	EI120

Palokatkomassa: Pyro-Safe Novasit BM, paksuus min. 150 mm		
Tekniikka:	Max. koko:	Paloluokka:
Kaapeli	Max. Ø 32 mm	EI120
Eristämätön kaapeli	Max. Ø 24 mm	EI120
Kaapeliniippu	Max. Ø 60 mm, kaapeli Ø 21 mm	EI120
Kaapeliniippu	Max. Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	EI90

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM, paksuus min. 240 / 150 mm
Kaapelihyllyt	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta