



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

BM-SS7

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ  
MUOVISET SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

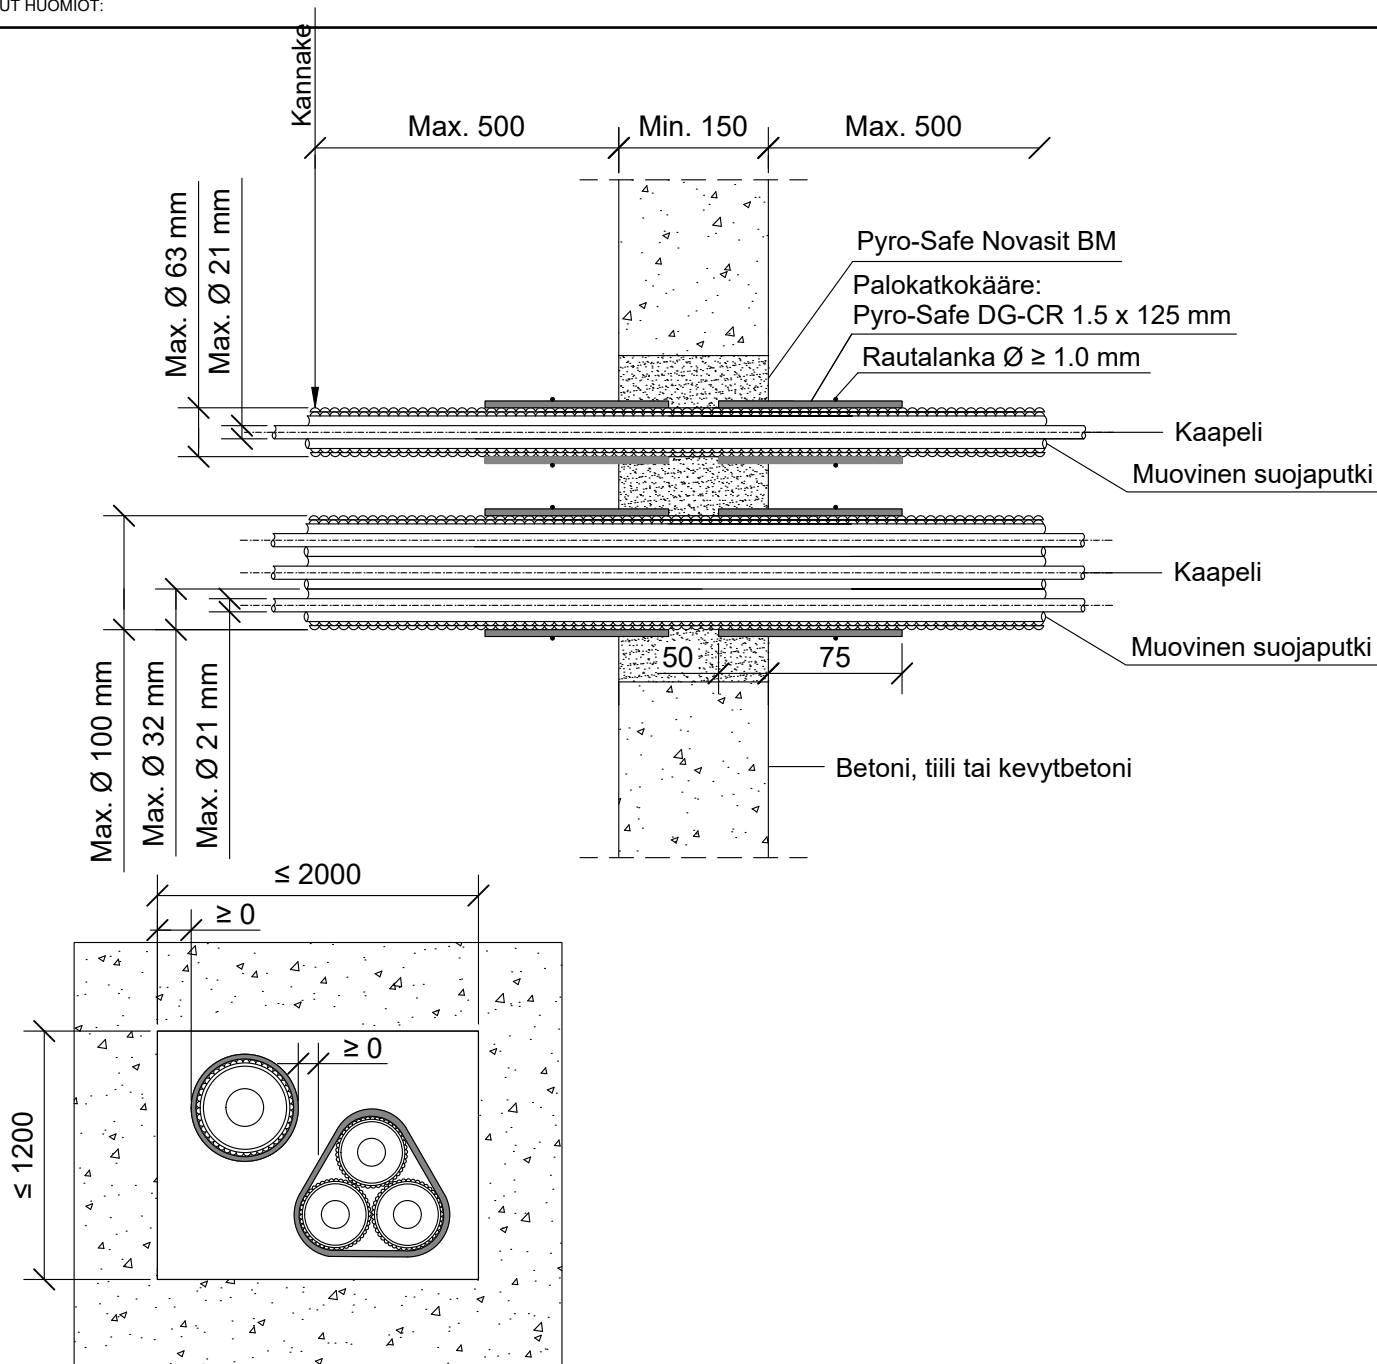

Muovinen suojaputki	Kierrokset	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm			
Max. koko		Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 32 mm, kaapeli Ø 21 mm	1	125 mm	75 mm	50 mm	EI120
Ø 63 mm, kaapeli Ø 21 mm	2				
Nippu Ø 100 mm, putki Ø 32 mm, kaapeli Ø 21 mm	2				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132, ETA-16/0268
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM, paksuus min. 150 mm
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta