



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY


Palokatkon paloluokka
EI90

ES-SL9

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

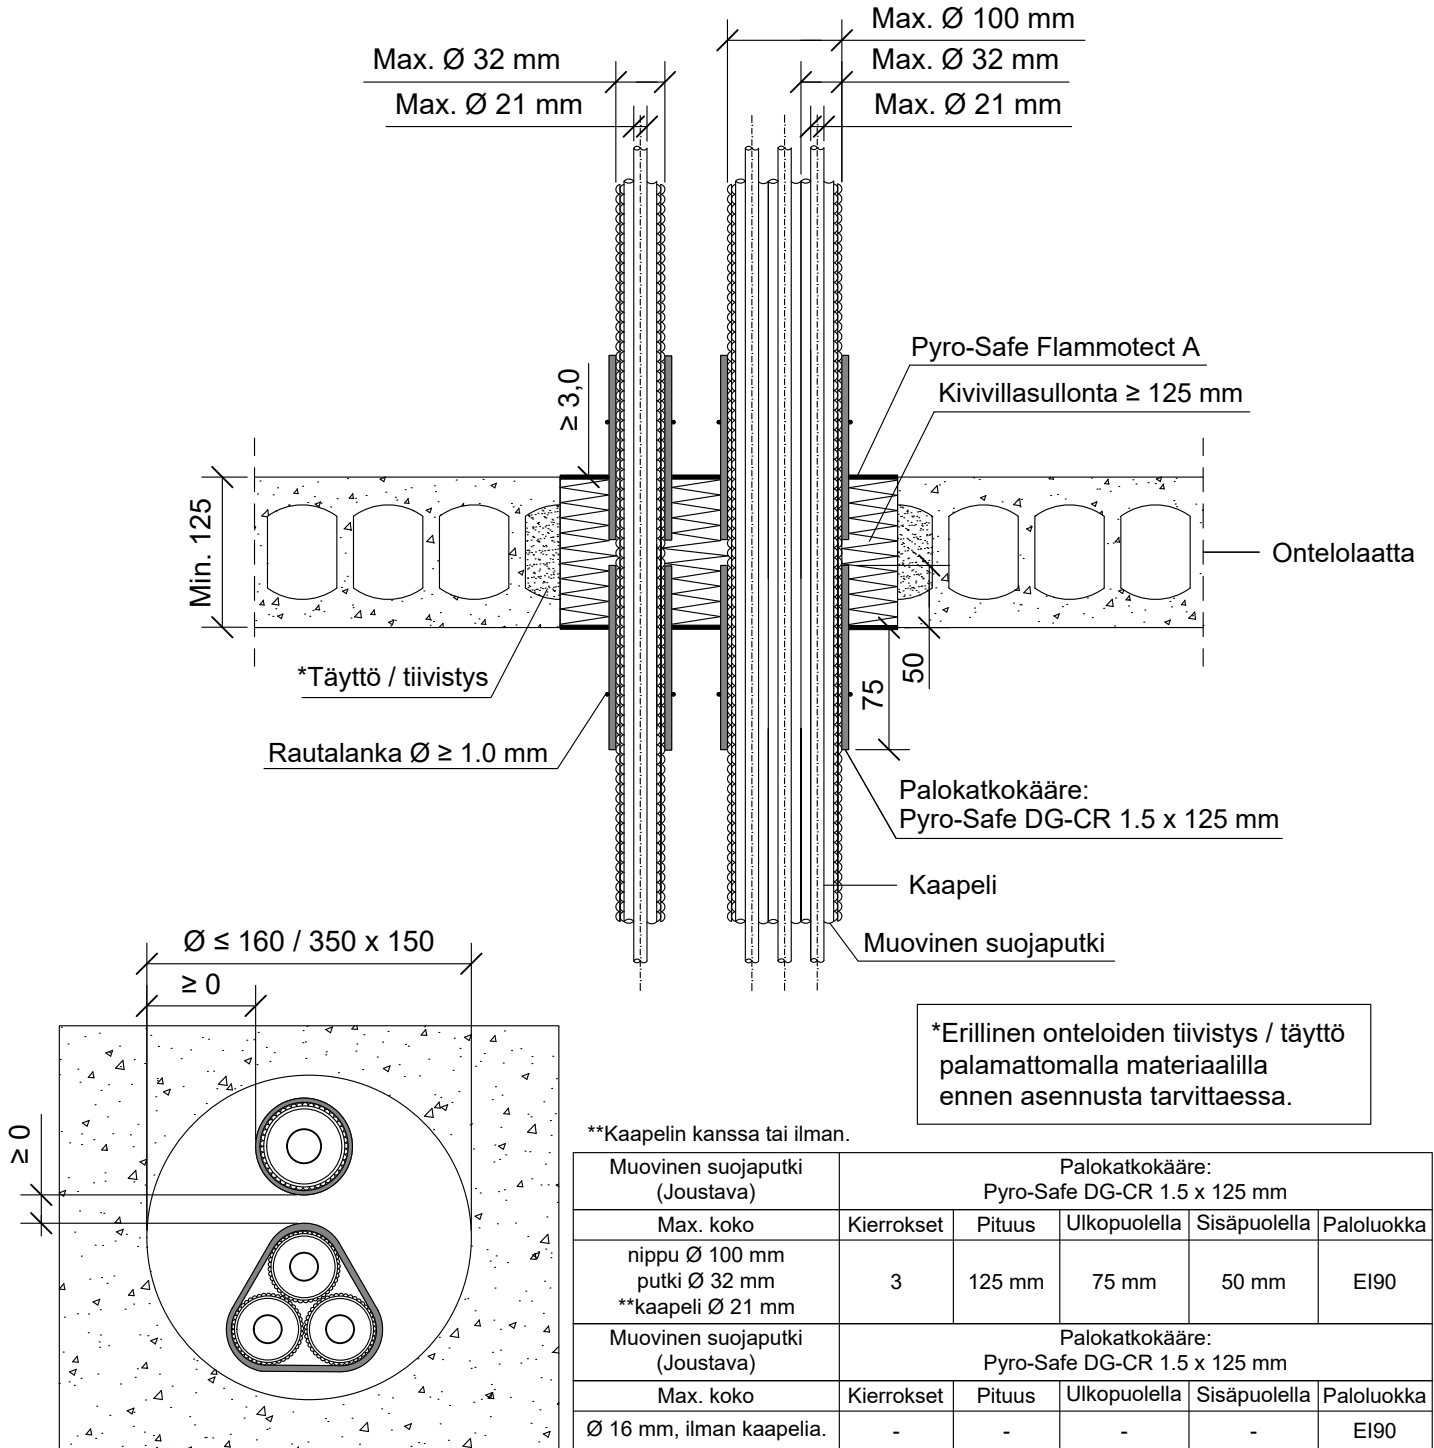

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	Ø 160 mm tai 350 x 150 mm
Palokatkoninnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 125 mm.
Kaapectihylly	Kaapectihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.