



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

ES-SS11

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021



MKY

EI90

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

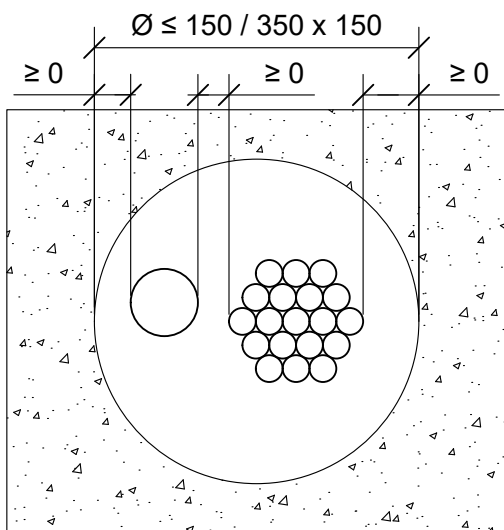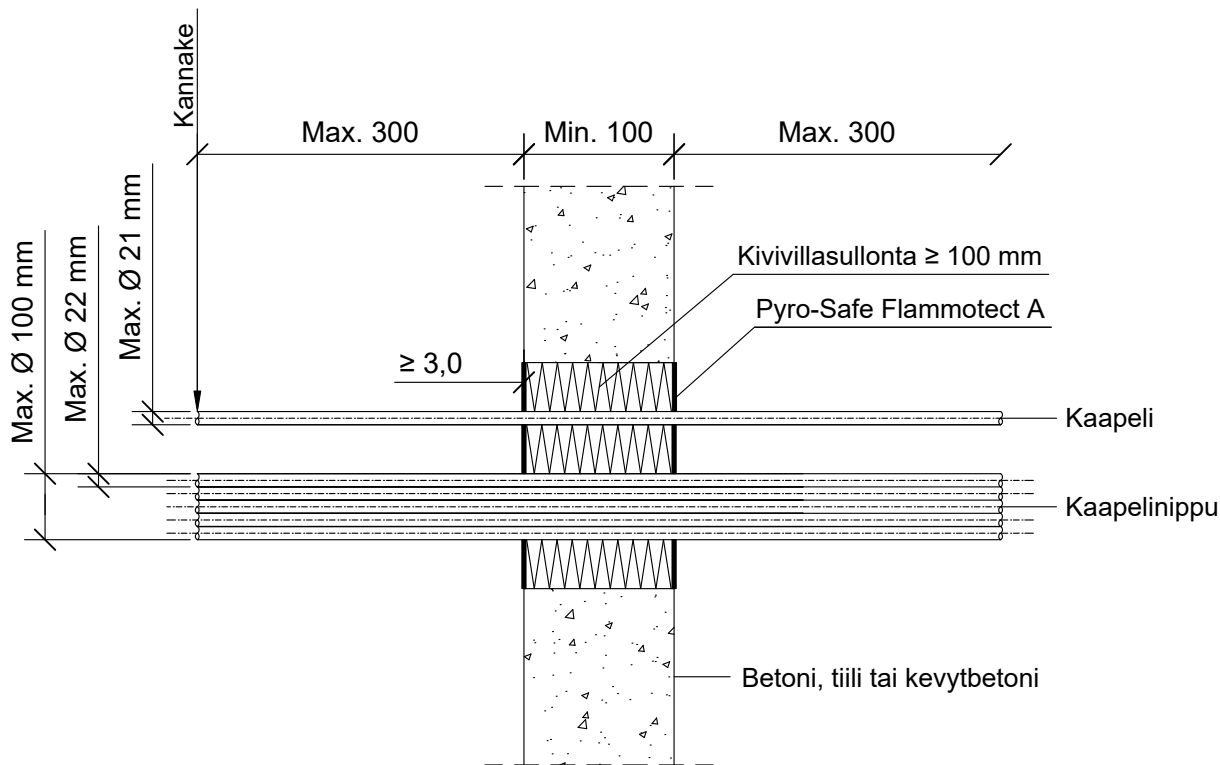

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja      | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418   |
| Max. aukon koko             | Ø 150 mm tai 350 x 150 mm   |
| Palokatkonpinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö              | Kivivillasullonta min. 100 mm.  |
| Kannake                     | Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.                                    |
| Kaapelihyly                 | Kaapelihylyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.                                  |
| Max. kaapeli koko           | Max. Ø 21 mm  |
| Max. kaapelinippu koko      | Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 22 mm   |