



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY



EI90
PALOKATKON PALOLUOKKA
EI90

ES-SS3

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KAAPELIT, KAAPELINIPUT JA MUOVISET SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

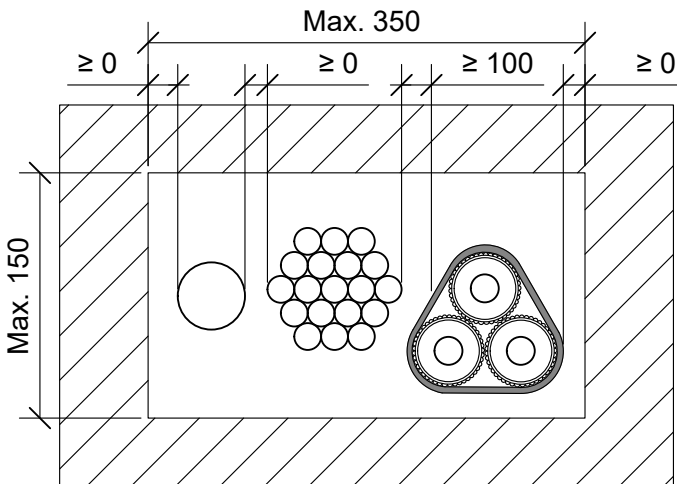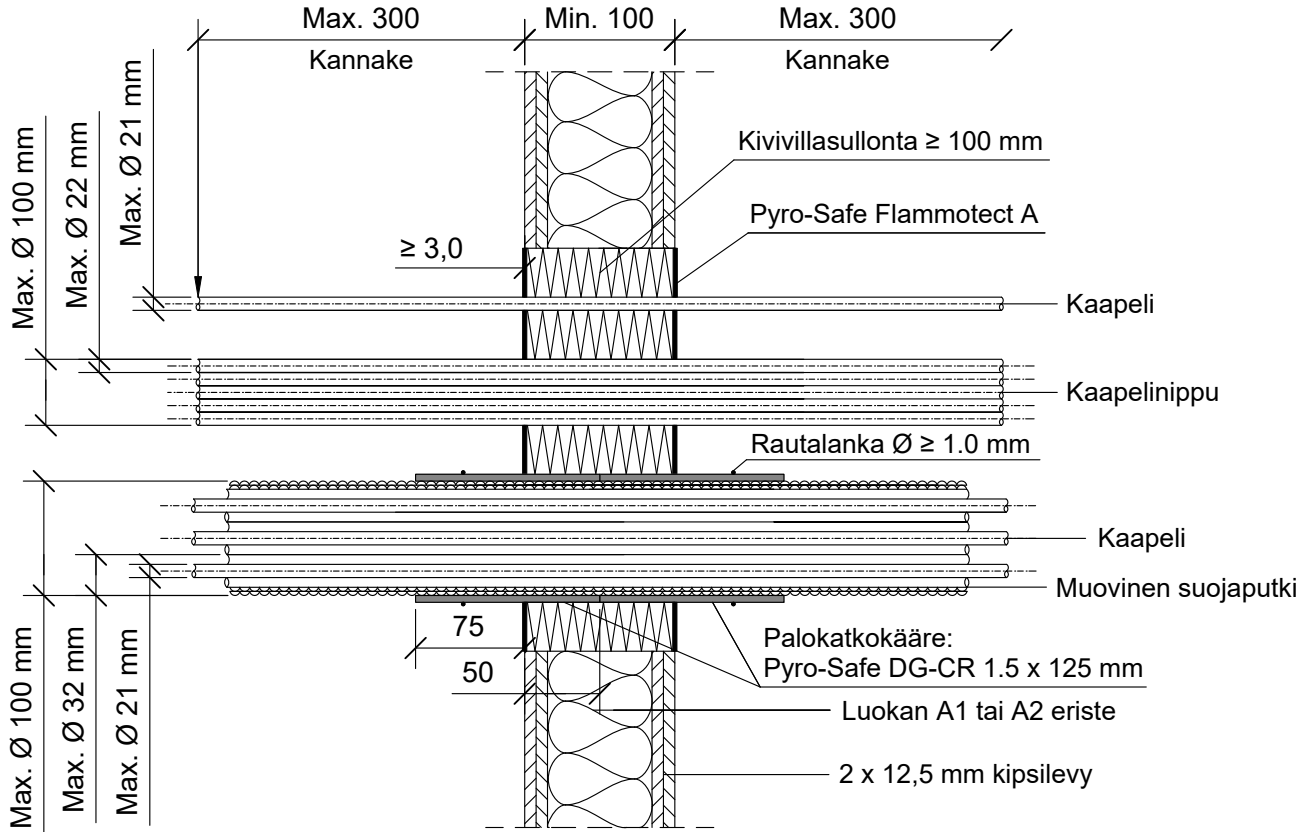

*Kaapelin kanssa tai ilman.

Muovinen suojaputki	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm				
	Max. koko	Kierrokset	Pituus	Ulkopuolella	Sisäpuolella
nippu Ø 100 mm putki Ø 32 mm *kaapeli Ø 21 mm	3	125 mm	75 mm	50 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	Ø 150 mm tai 350 x 150 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 mm.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Kaapelihylly	Kaapelihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 22 mm