



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

ES-SS4

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY



PALOKATKON PALOLUOKKA

EI90

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIEN TI KIPSILEVYSEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

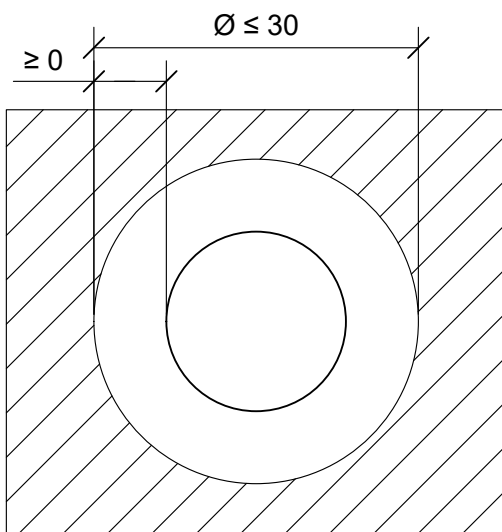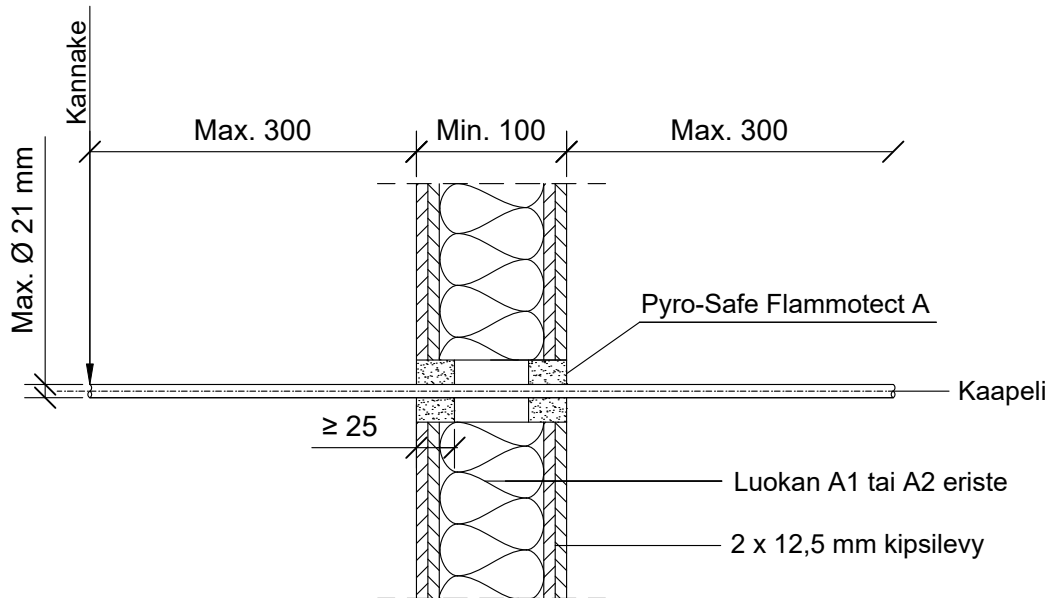

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	Ø 30 mm
Palokatkoninnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Kaapelihylly	Kaapelihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm