

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
 TARRANTIE 12
 08500 LOHJA
 PUH. +358 40 4143518
 www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY



EI90

ES-SS5

KOHDE

SISÄLTÖ
 KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

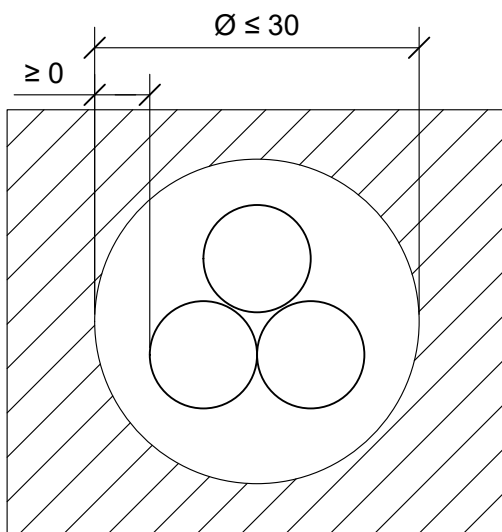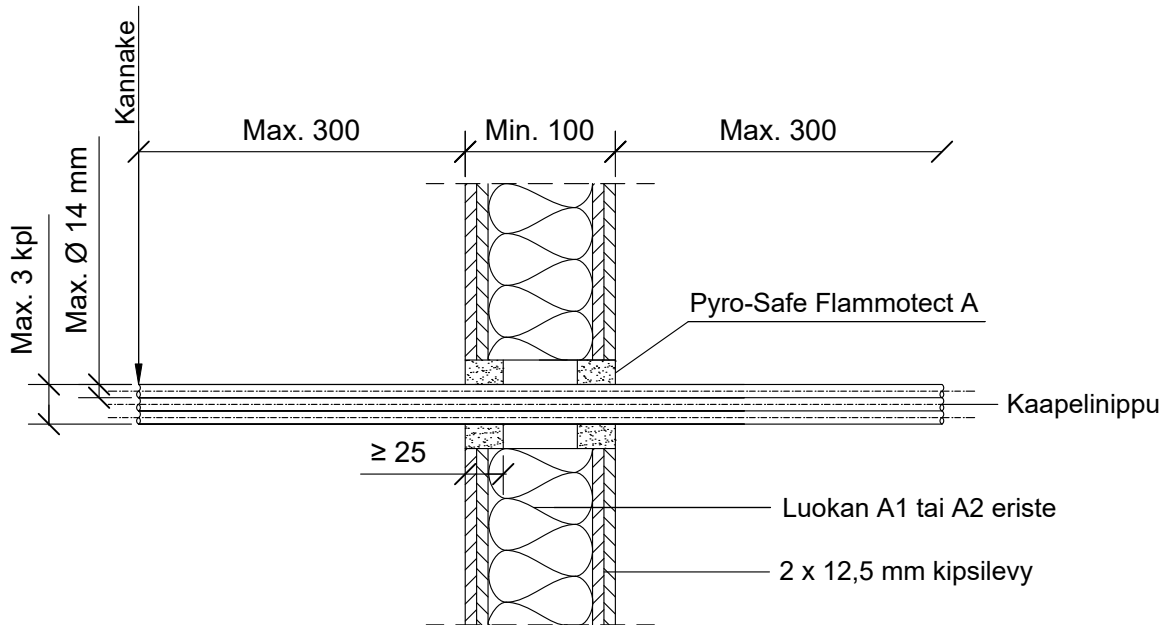

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	Ø 30 mm
Palokatkoninnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Kaapelihylly	Kaapelihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.
Max. kaapelinippu koko	Max. 3 kaapelia, kaapeli Max. Ø 14 mm / tai max. 65 % aukon pinta-alasta.