



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.  
08.09.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI60

PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI60 EI90



DET

ES-SS7

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

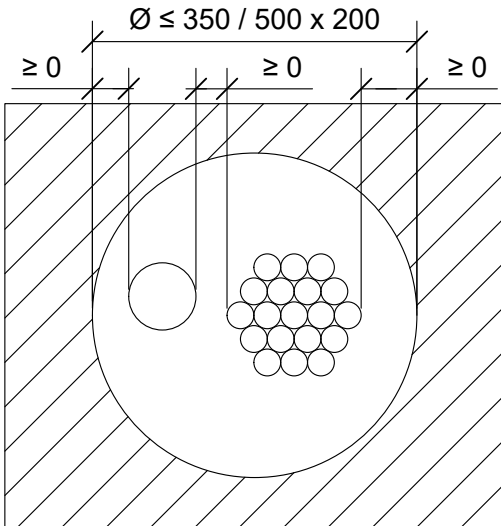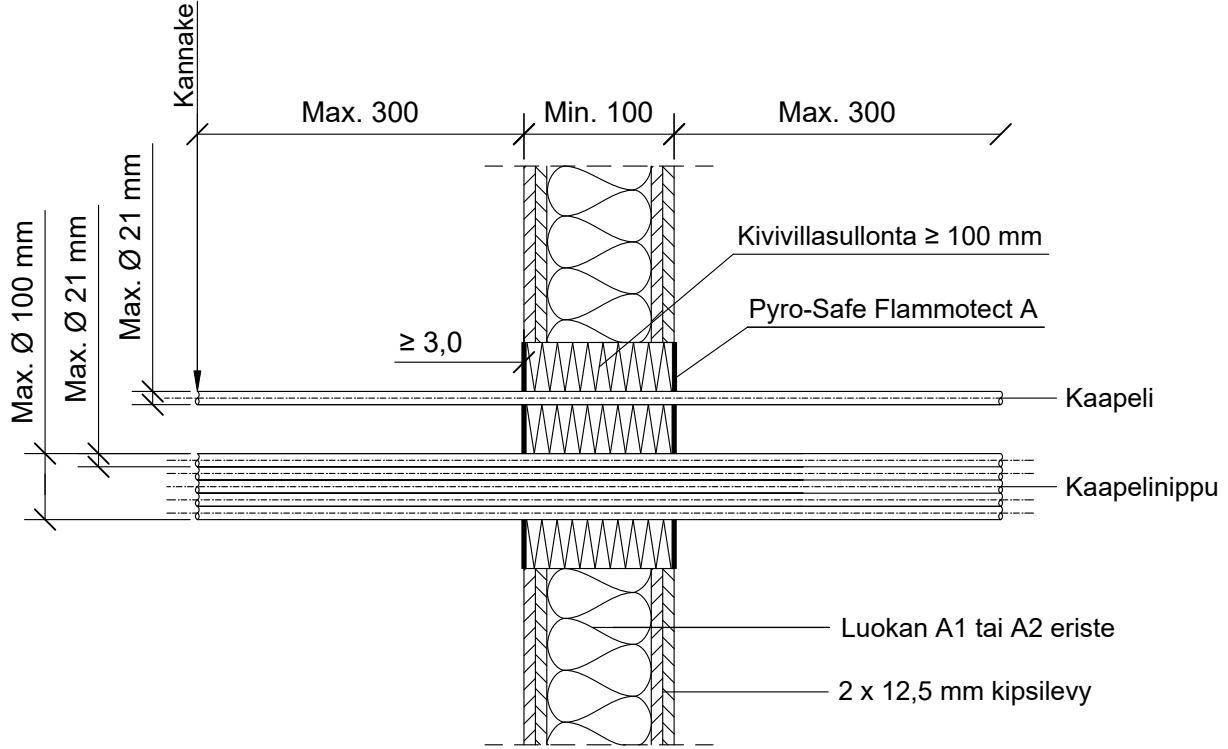

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja      | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418   |
| Max. aukon koko             | Ø 350 mm tai 500 x 200 mm   |
| Palokatkonpinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö              | Kivivillasullonta min. 100 mm.  |
| Kannake                     | Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.                                    |
| Kaapecti                    | Kaapectit eivät saa kulkea palokatkon läpi.                                     |
| Max. kaapecti koko          | Max. Ø 21 mm (EI90).  |
| Max. kaapectinippu koko     | Max. Ø 100 mm, kaapecti Max. Ø 21 mm (EI60).                                    |