



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI60

FLA1-PL17

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY


EI60

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS TAI VALURAUTAPUTKI

MUUT HUOMIOT:

***Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

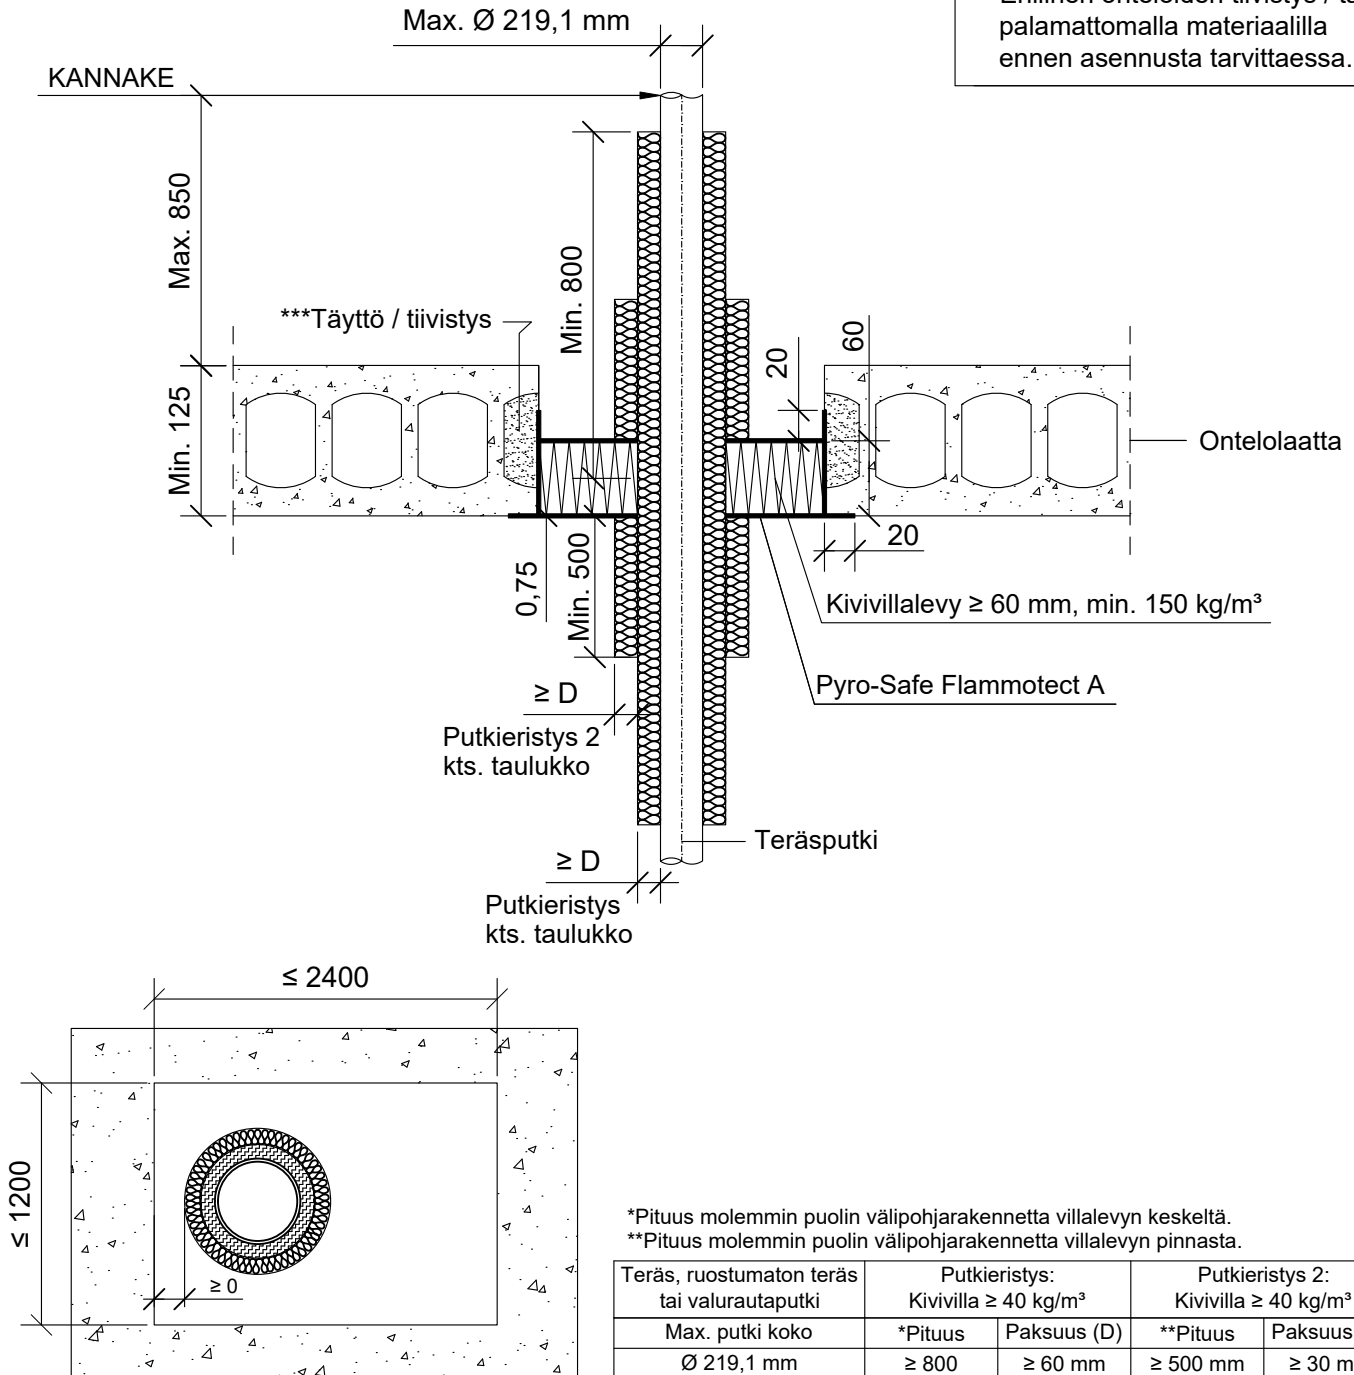

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1200 x 2400 mm tai 800 mm x ei määritetty
Palokatkonnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle, villalevy voi olla missä kohtaa vain välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	Kivivilla ≥ 40 kg/m³. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 850 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta