



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

FLA1-PS17

5.1.2021


MKY

EI60 EI90

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIEN TI BETONISEINÄSSÄ
TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS, VALURAUTA TAI KUPARIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

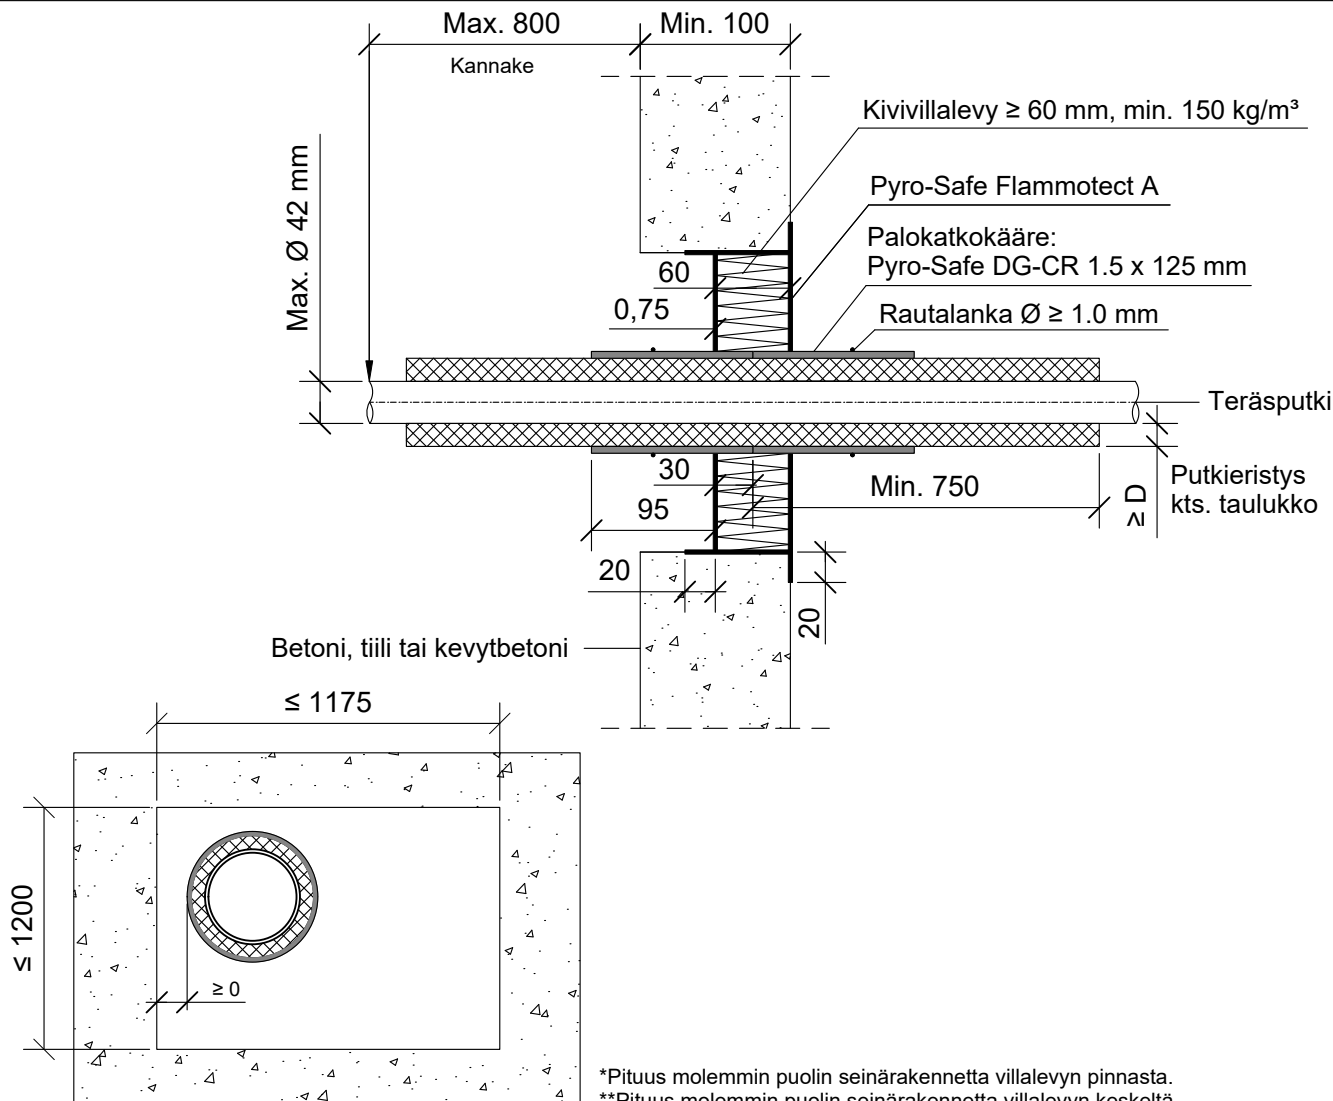

Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5				Putkieristys: NH / Armaflex		
	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	**Pituus	Paksuus (D)	Paloluokka
Max. putki koko	125 mm	2	30 mm	95 mm	≥ 500 mm	13 - 24 mm	EI60
Ø 15 mm						≥ 25 mm	EI90
Ø 28 mm						19 - 24 mm	EI90
Ø 42 mm					≥ 25 mm	EI90	
					≥ 750 mm	25 - 43 mm	EI60
						≥ 44 mm	EI90

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 1200 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m^3 . Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	NH / Armaflex
Kannake	Max. 800 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta