



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI60

FLA1-SL4

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021


MKY

EI60

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPVIENIT BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT:

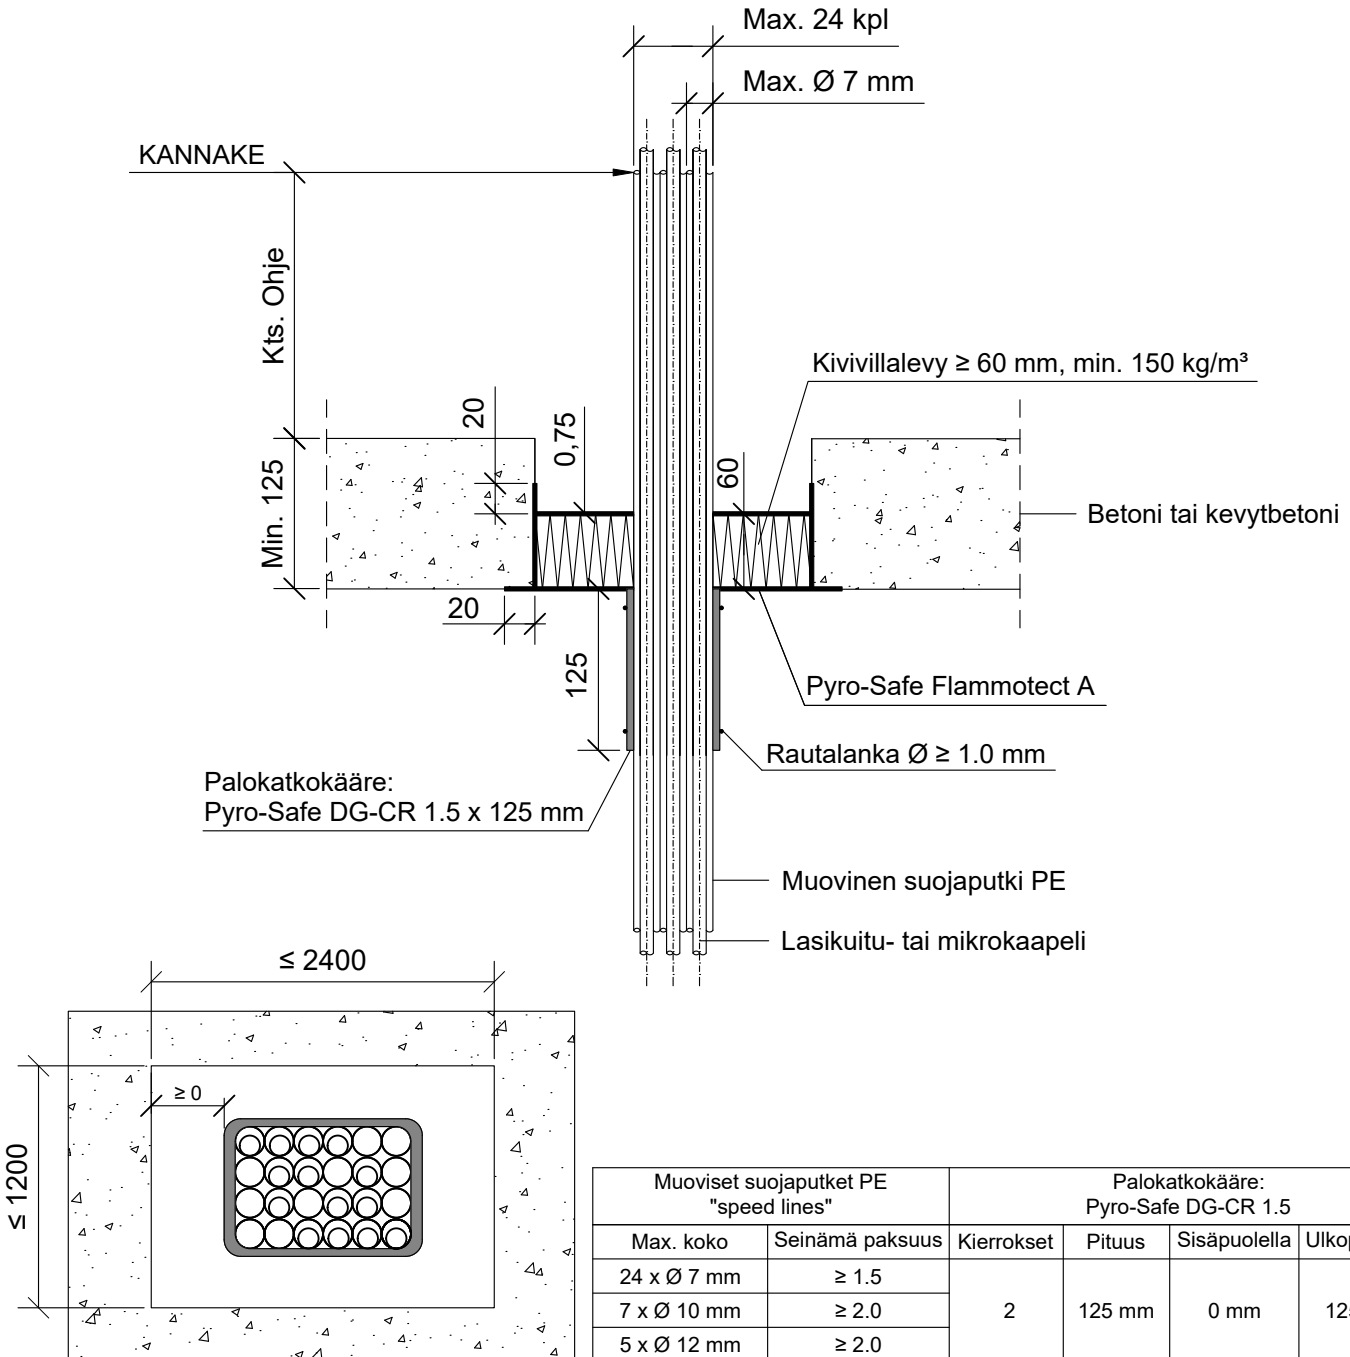

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1200 x 2400 mm tai 800 mm x ei määritetty
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, alapuolella välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivillilevy	Kivillilevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m^3 . Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle, villalevy voi olla missä kohtaa vain välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Installation ohjeen mukaisesti.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta