



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA
EI60


FLA1-SL8

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

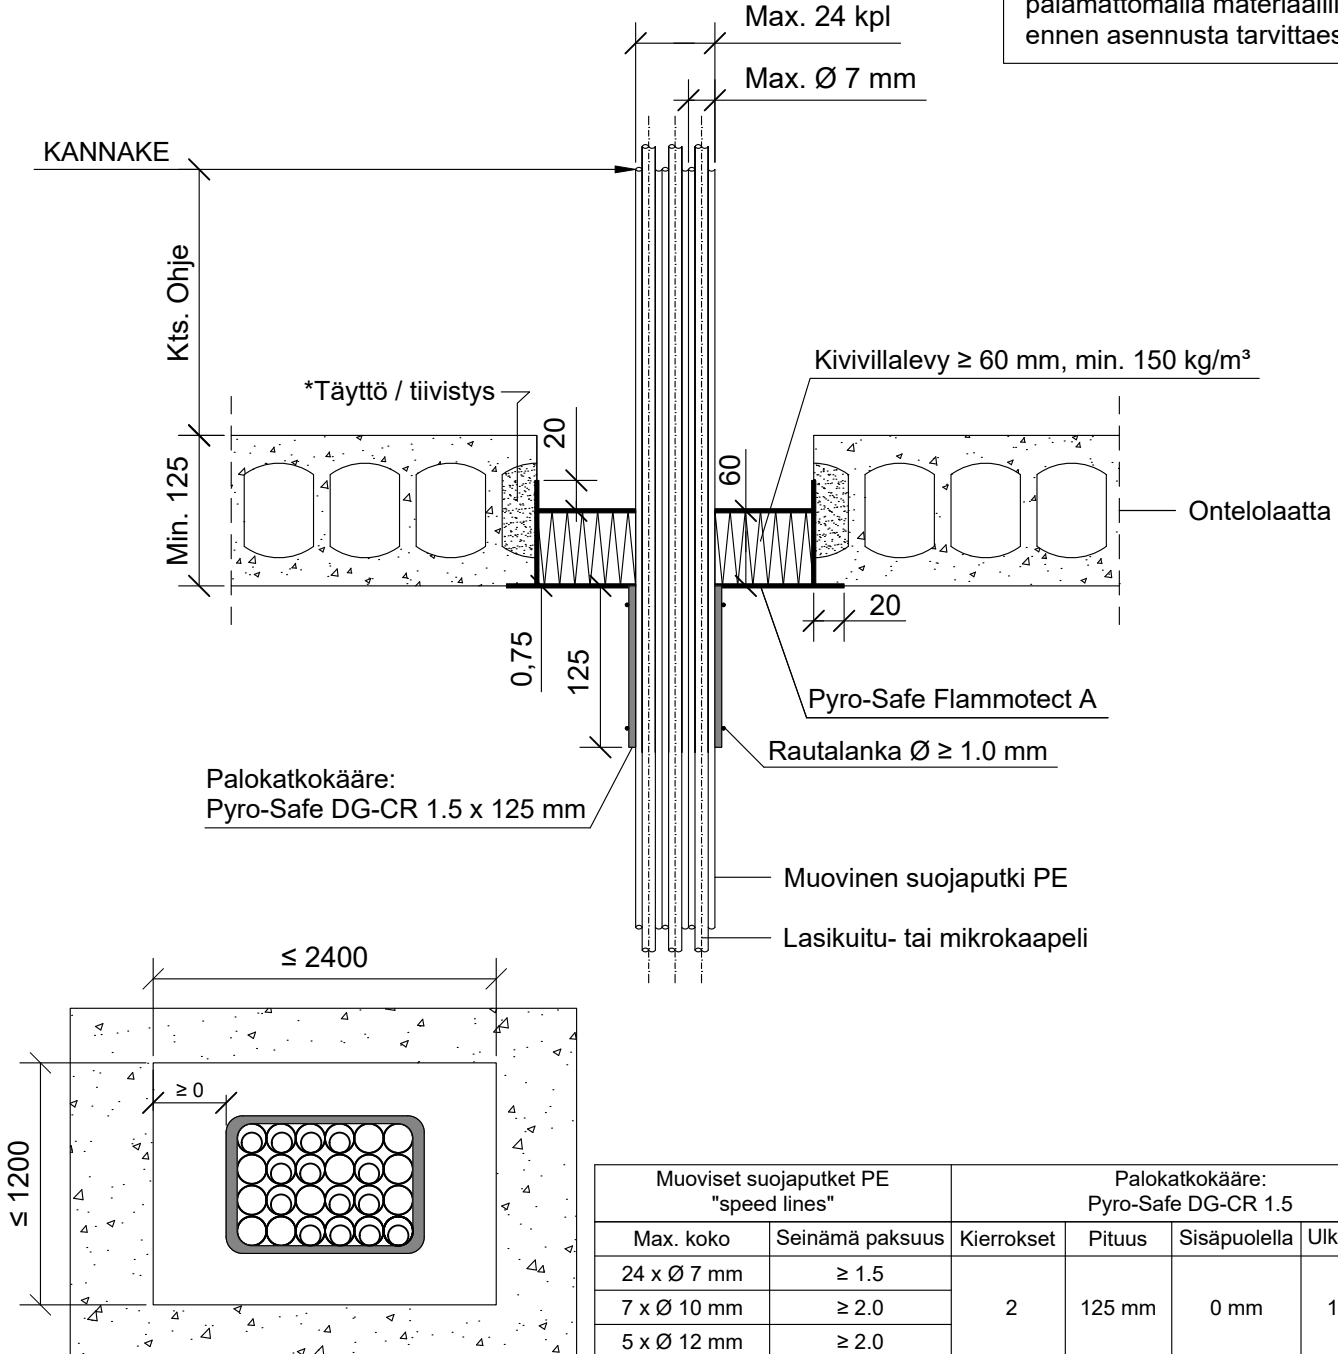

| | |
|----------------------------|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268 |
| Max. aukon koko | 1200 x 2400 mm tai 800 mm x ei määritetty |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm. |
| Palokatkokääre | Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, alapuolella välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys. |
| Kivillilevy | Kivillilevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m^3 . Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle, villalevy voi olla missä kohtaa vain välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla. |
| Kannake | Installation ohjeen mukaisesti. |
| Tekniikan täyttöaste | Max. 60% aukon pinta-alasta |