



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA
EI60

FLA1-SS4

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT:

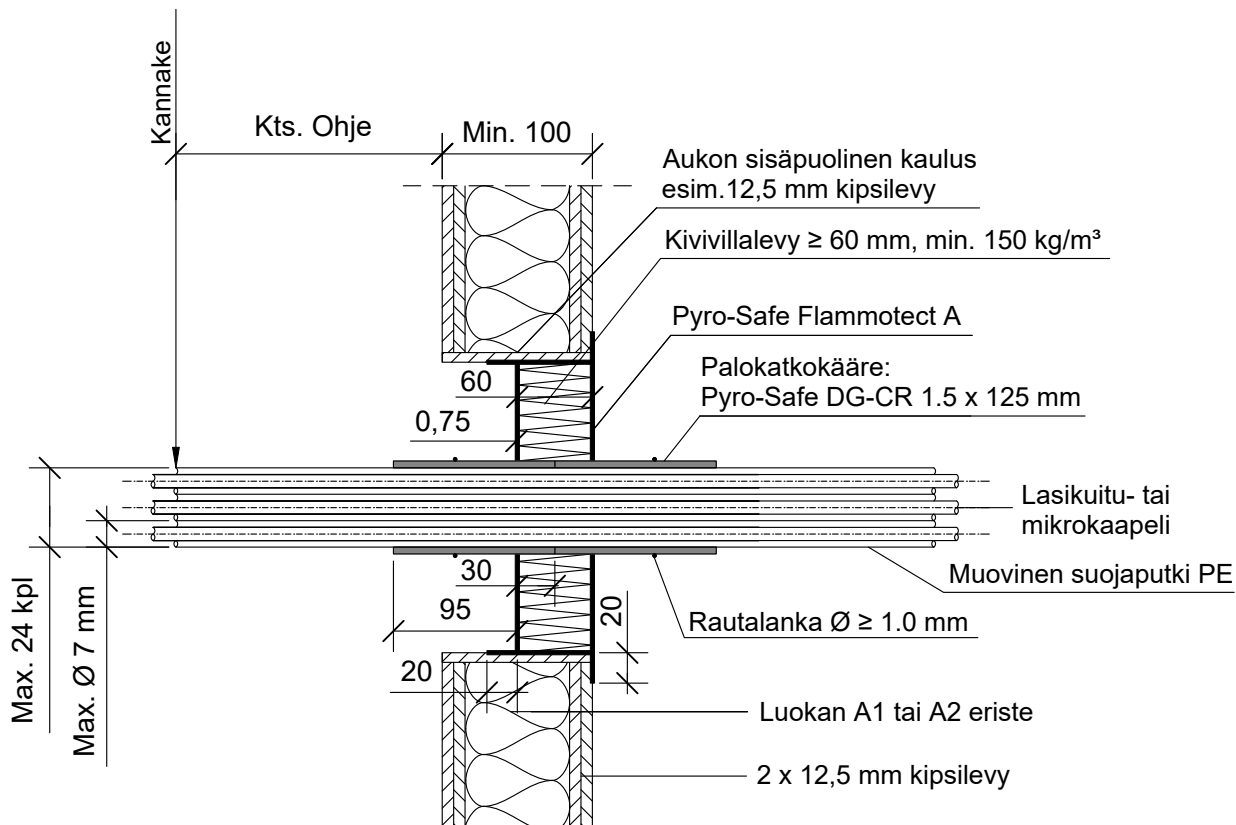

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villallevyn pinnasta.

Muoviset suojaputket PE "speed lines"		Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5			
Max. koko	Seinäma paksuus	Kierrokset	Pituus	Sisäpuolella	*Ulkopuolella
24 x Ø 7 mm	≥ 1.5	1	125 mm	30 mm	95 mm
7 x Ø 10 mm	≥ 2.0				
5 x Ø 12 mm	≥ 2.0				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 1200 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillallevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Installation ohjeen mukaisesti.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta