PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI60	FLA1-SS6
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60 EI90

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

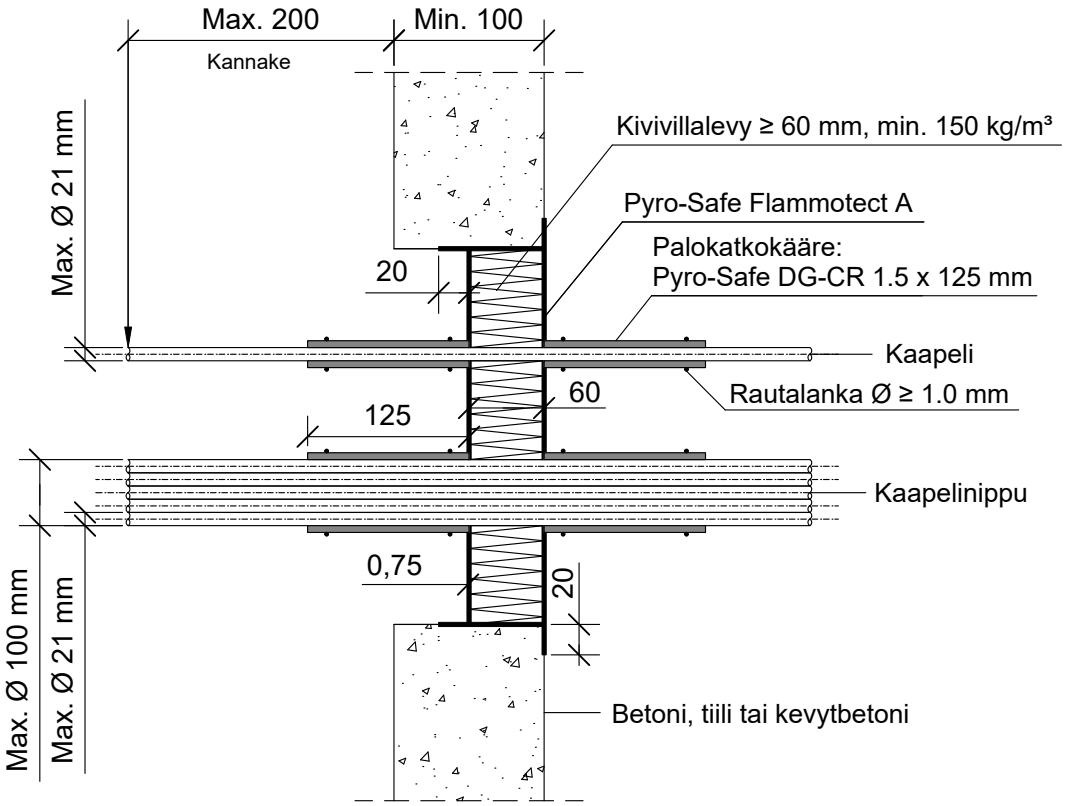

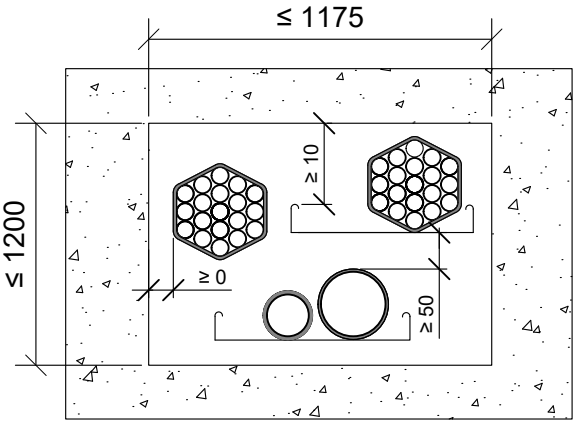

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.
**Yksittäinen kaapeliläpivienti ilman kaapelihyllyä.

Kaapelit, kaapeliniput	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5				
Max. koko	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
**Ø 21 mm	125 mm	1 + 45 mm	0 mm	125 mm	EI90
Ø 21 mm					EI60
Ø 50 mm					
Ø 80 mm					
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm					

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 1200 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Kaapelihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 200 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta