| PK-TUOTE OY | SUUNN. TYÖN NRO | OSASTOIVARAKENNE | DET |
|---|---|---|---|
| **PK-TUOTE OY**<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | | EI60 | FLA2-PS9 |
| | PVM.<br>5.1.2021 / PIIRTÄJÄ<br>MKY | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI60 EI90 EI120 | |

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS, VALURAUTA TAI KUPARIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

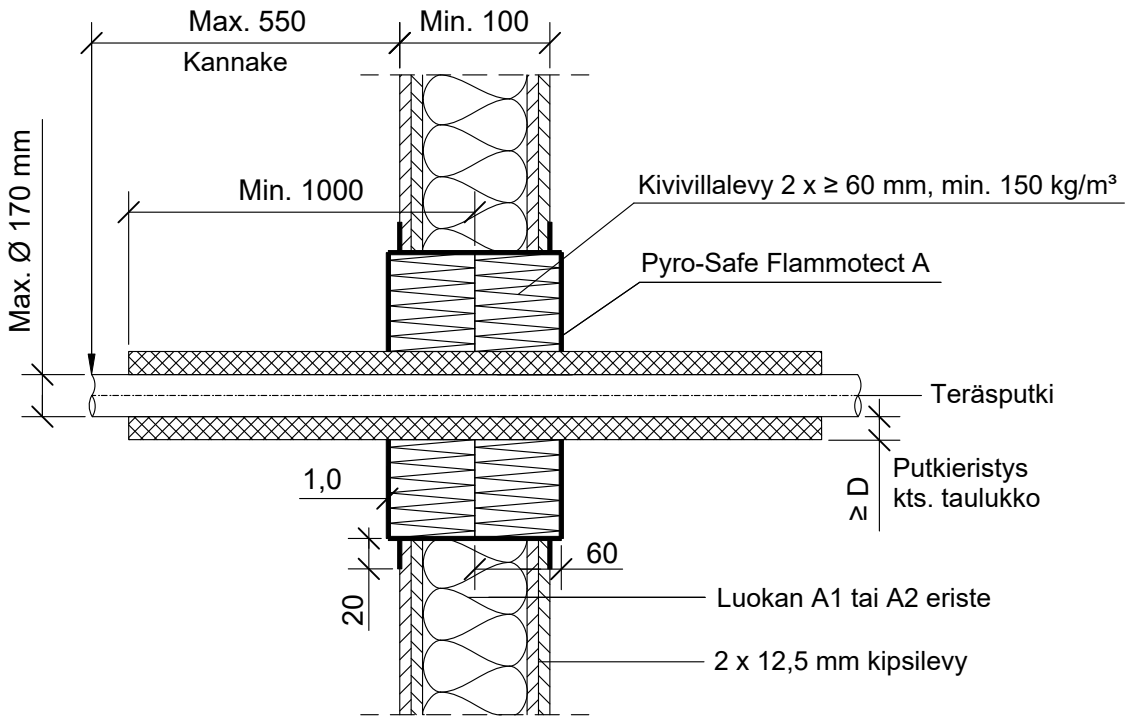


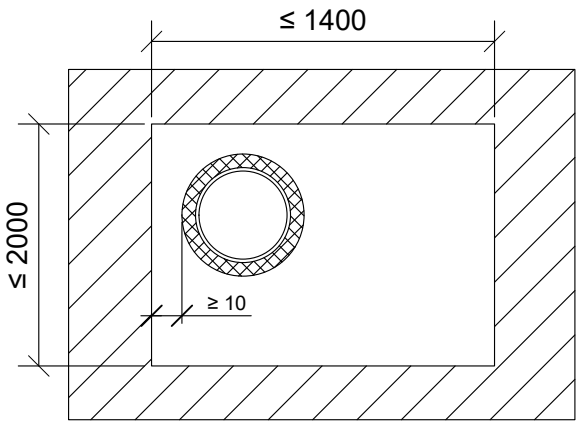


*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn keskeltä.

| Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki | Putkieristys: Armaflex Protect | | |
|---|---|---|---|
| Max. putki koko | *Pituus | Paksuus (D) | Paloluokka |
| Ø 10 mm | ≥ 1000 mm | ≥ 16 mm | EI120 |
| Ø 15 mm | | ≥ 19 mm | EI90 |
| Ø 22 mm | | ≥ 20 mm | EI120 |
| Ø 28 mm | | ≥ 25 mm | EI60 |
| Ø 54 mm | | | EI90 |
| Ø 88,9 mm | | | EI60 |

| Teräs, ruostumaton teräs tai valurautaputki | Putkieristys: Armaflex Protect | | |
|---|---|---|---|
| Max. putki koko | *Pituus | Paksuus (D) | Paloluokka |
| Ø 170 mm | ≥ 1000 mm | 2 x ≥ 13 mm | EI90 |

| | |
|---|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418 |
| Max. aukon koko | 1400 x 2000 mm |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm. |
| Kivivillalevy | Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³.<br>Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta.<br>Tyhjien välien täyttö sullontavillallla. |
| Putkieristys | Armaflex Protect |
| Kannake | Max. 550 mm molemmin puolin seinärakennetta. |
| Tekniikan täyttöaste | Max. 60% aukon pinta-alasta |