



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOVARAKENNE

DET

EI60

M20-YL5

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY


EI60 EI90 EI120

KOHDE

SISÄLTÖ

YHDISTELMÄLÄPIVIENNI BETONI VÄLIPOHJASSA (OSA 1/2)
TERÄSPUTKET, MUOVIPUTKET, KAAPELIT, SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

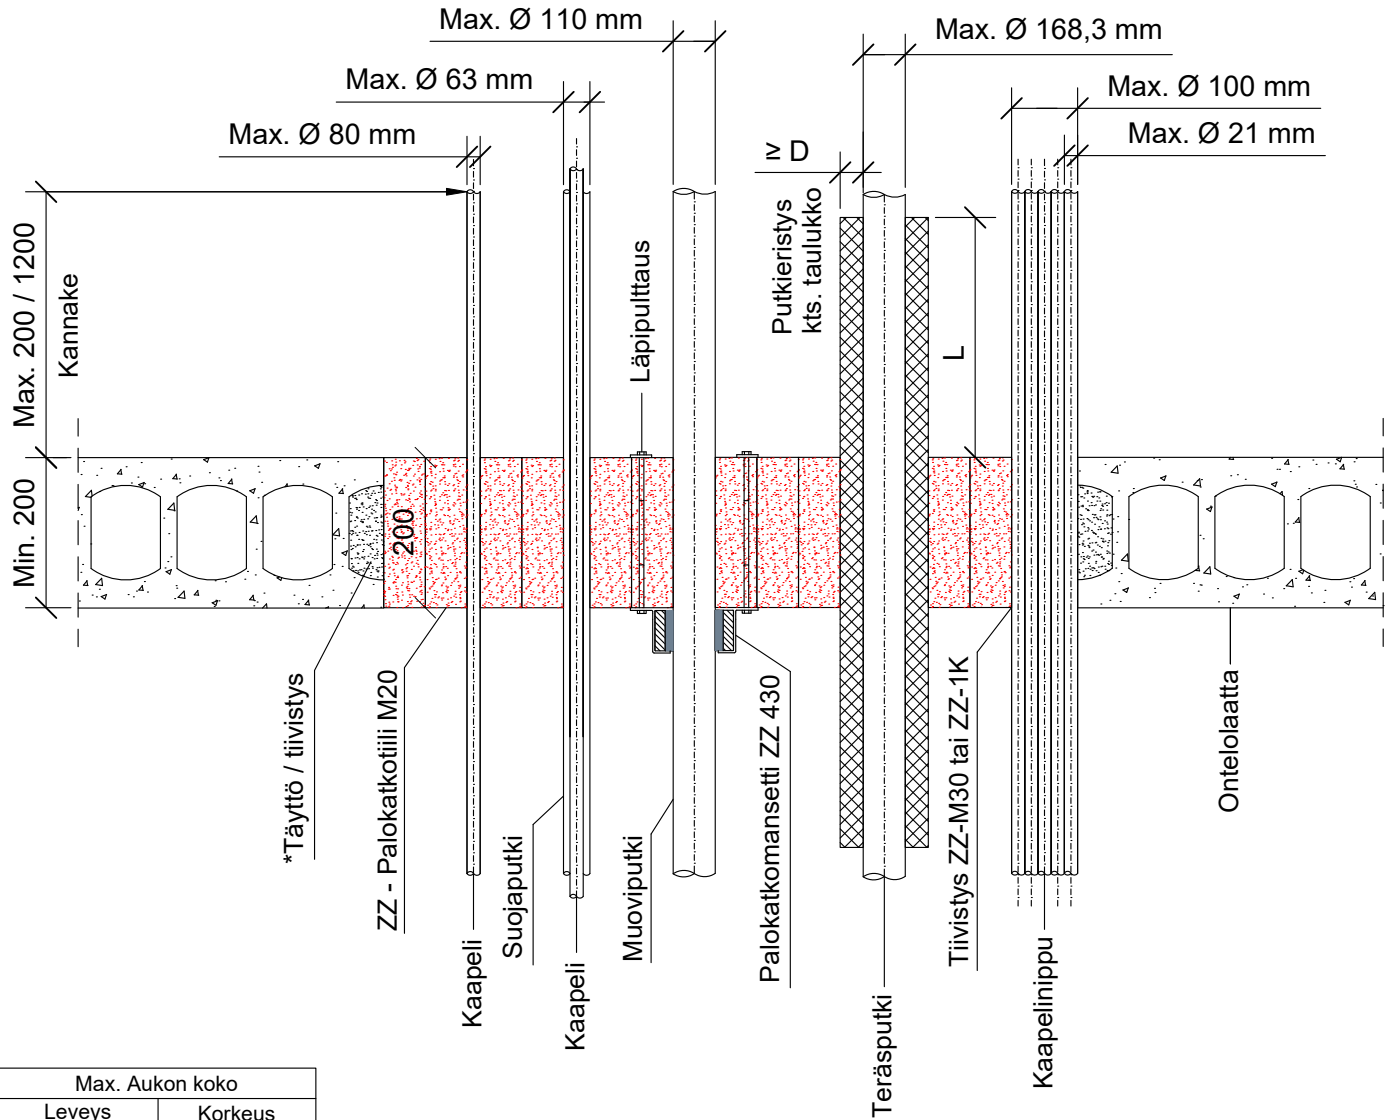

Max. Aukon koko	
Leveys	Korkeus
Ei määritetty	375 mm
Ei määritetty	400 mm
4800 mm	450 mm
1300 mm	600 mm
1000 mm	700 mm

Teräspuetti voivat kulkea 45° tai 90° kulmassa.

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 11/0206
Palokatkon paksuus	Min. 200 mm
Palokatkoctiili	ZZ - palokatkoctiili M20 200 x 144 x 60 mm
Palokatkomassa	ZZ- 1K Palokatkomassa, min. 20 mm syvyydeltä, kun tiivistyksen koko max. 270 x 270 mm
Palokatkovaahto	ZZ - palokatkovaahto M30, kun tiivistyksen koko max. 450 x 500 mm.
Ääneneristävyys	$D_{n,e,w} = 66$ db. Testattu standardin EN ISO 10140-2: 2010 mukaisesti.
Kannake	Kaapect, suoject Max. 200 mm yläpuolella väli pohjarakennetta. Teräs- ja muovipuetti Max. 1200 mm yläpuolella väli pohjarakennetta.
Putkieristys	Kivilla ≥ 90 kg/m ³ tai solukumieristys
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY


Palokatkon paloluokka
EI60 EI90 EI120

M20-YL5

KOHDE

SISÄLTÖ
YHDISTELMÄLÄPIVIENTI BETONIB VÄLIPOHJASSA (OSA 2/2)
TERÄSPUTKET, MUOVIPUTKET, KAAPELIT, SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

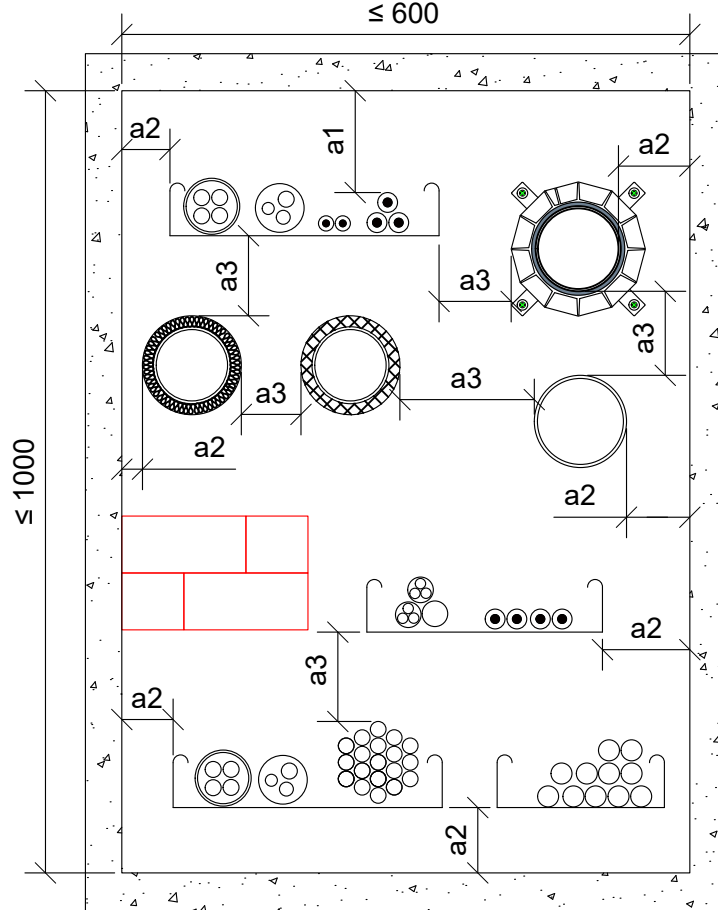

*ZZ - 451 Palokatkokääre / ZZ 333 Palokatkomassa.
Katso ETA ETA 10/0431.

Valmiiksi eristetyt teräspuutket. Max koko	Paloluokka
Wicu Frio Pipes Ø 22 mm*	EI120
Wicu Clim Pipes Ø 22 mm*	
Wicu Flex Pipes Ø 22 mm*	EI90
Wicu ECO Pipes Ø 54 mm*	
Tubolit Split / Duosplit Ø 22 mm	EI120

**ZZ - 451 Palokatkokääre. Katso ETA 10/0431.

Max. kaapeli koko	Paloluokka
Eristämätön kaapeli Ø 24 mm	EI60
Kaapeli Ø 80 mm	EI90 / EI120**
Kaapeliniippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	

Max. suojaputki koko	Paloluokka
Teräs suojaputki Ø 16 mm	EI120
Muovinen suojaputki Ø 63 mm, Nippu Ø 80 mm	
Muovinen suojaputki Ø 63 mm, Nippu Ø 100 mm	EI90
Muovinen suojaputki Speed Pipe Ø 12 mm, Nippu Ø 80 mm	

Etäisyysvaatimukset,				
Tekniikka:	Aukon reuna	a1	a2	a3
Kaapelit, suojaputket, kaapelihyllyt	≥ 50 mm	≥ 50 mm	≥ 0 mm	-Kaapelit, suojaputket, kaapelihyllyt: vaakasuoressa 0 mm, pystysuoressa ≥ 50 mm -Eristämätön teräspuutket: ≥ 60 mm
Teräsputki, kivivillaeriste.	≥ 50 mm	≥ 0 mm	≥ 0 mm	-Teräsputki, kivivillaeriste: ≥ 0 mm -Teräsputki, eristämätön: ≥ 60 mm
Teräsputki, armaflex eriste.	≥ 50 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	-Teräsputki, armaflex (D) min. 9 mm: ≥ 35 mm -Teräsputki, armaflex (D) 9 mm: ≥ 50 mm -Teräsputki, eristämätön: ≥ 60 mm
Teräsputki, eristämätön.	≥ 50 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	-Teräsputki, eristämätön: ≥ 60 mm
Muoviputki	≥ 50 mm	≥ 50 mm	≥ 50 mm	-Muoviputki: ≥ 50 mm -Teräsputki, eristämätön: ≥ 60 mm

***Pituus molemmin puolin seinärakennetta.

Metalliputket	Putkieristys: Foamglas - PSH		
Max. putki koko	***Pituus (L)	Paksuus (D)	Paloluokka
Ø 28 mm	≥ 500 mm tai jatkuva	25 - 50 mm	EI120
Ø 54 mm		50 mm	
Ø 88,9 mm	jatkuva	≥ 40 mm	EI90
Ø 108 mm			EI120

Metalliputket	Putkieristys: Solukumieristys		
Max. putki koko	***Pituus (L)	Paksuus (D)	Paloluokka
Kupariputki Ø 18 mm	-	-	EI60
Teräsputki Ø 35 mm	≥ 500 mm	-	EI90
Ø 35 mm		≥ 9 - 35 mm	
Ø 42 mm		≥ 9 - 36,5 mm	
Ø 54 mm		≥ 9 - 38 mm	
Ø 88,9 mm		≥ 41,5 mm	

Metalliputket	Putkieristys: Kivivilla ≥ 90 kg/m³		
Max. putki koko	***Pituus (L)	Paksuus (D)	Paloluokka
Ø 54 mm	≥ 428 mm	≥ 30 mm	EI120
Ø 88,9 mm	≥ 528 mm	≥ 30 mm	

Teräsputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 90 kg/m³		
Max. putki koko	***Pituus (L)	Paksuus (D)	Paloluokka
Ø 168,3 mm	≥ 596 mm	≥ 50 mm	EI90

Max. muoviputki koko	Palokatkomansetti ZZ 430	Paloluokka
PVC, PE-HD Ø 50 mm	Ilman	EI120
PVC, PE-HD Ø 110 mm	Kanssa	EI90