



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOVARAKENNE

DET

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY


EI45  
PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI45 EI60 EI120

M30-SS1


KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ  
KAAPELIT, SUOJAPUTKET

MUUT HUOMIOT:

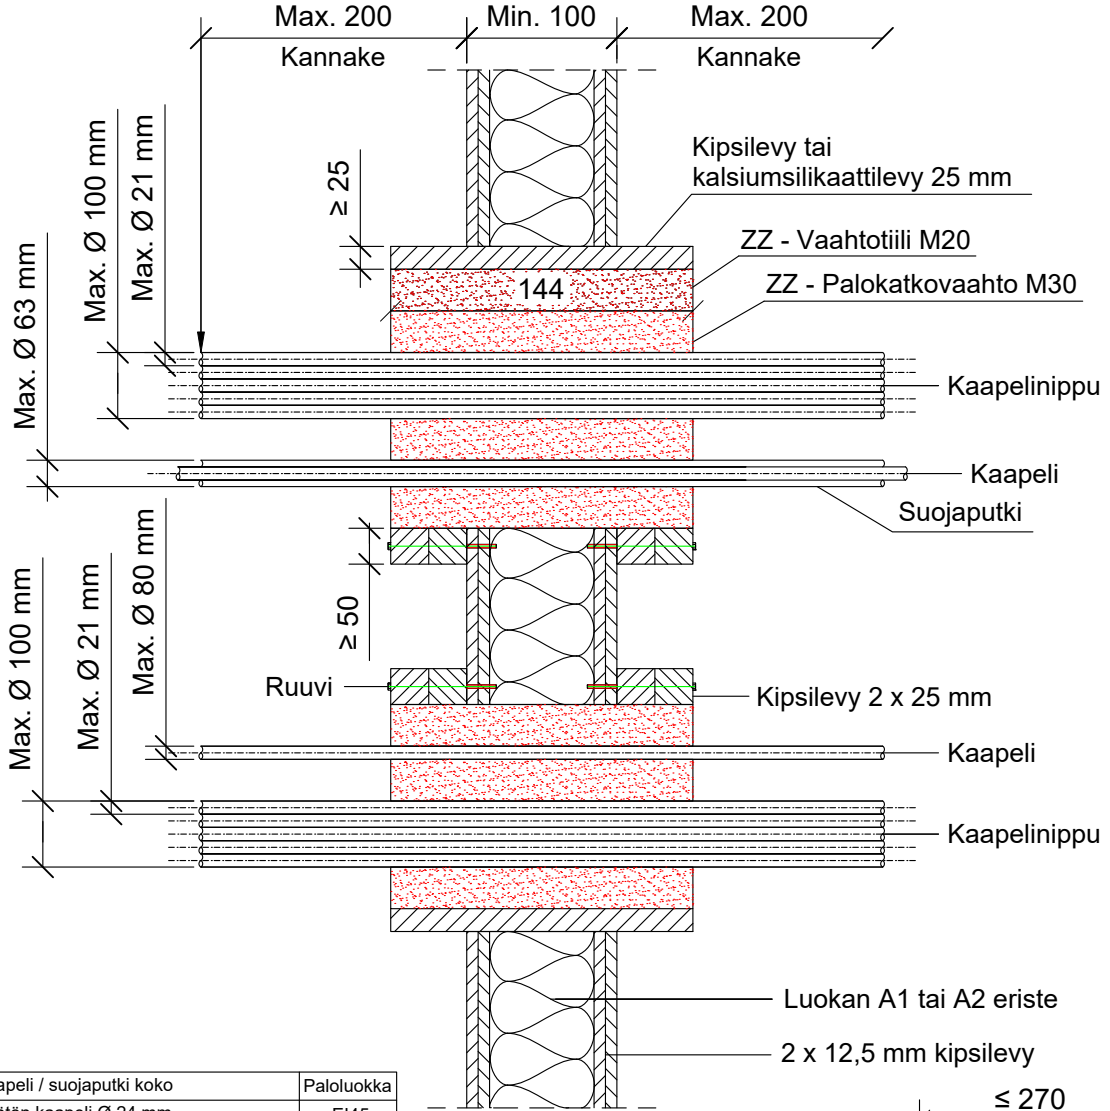

Max. kaapeli / suojaputki koko	Paloluokka
Eristämätön kaapeli Ø 24 mm	EI45
Kaapeli Ø 21 mm	EI120
Kaapeli Ø 50 mm	
Kaapeli Ø 80 mm	
Kaapelinippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	EI60
Teräs suojaputki Ø 16 mm	
Muovinen suojaputki Ø 16 mm	
Muovinen suojaputki Ø 40 mm, Nippu Ø 80 mm	EI120
Muovinen suojaputki Ø 63 mm, Nippu Ø 100 mm	
Muovinen suojaputki Speed Pipe Ø 12 mm, Nippu Ø 80 mm	

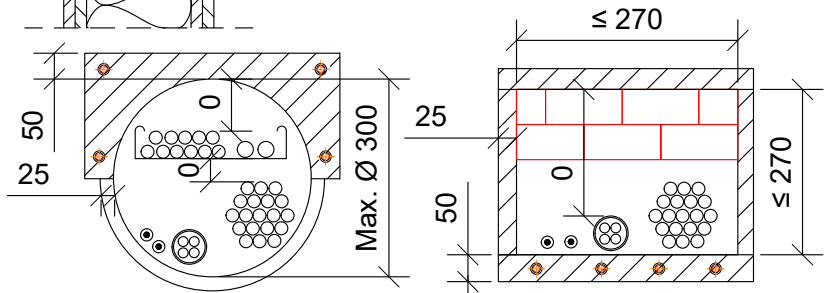

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 11/0206
Max. aukon koko	270 x 270 mm / Ø 300 mm
Palokatkon paksuus	Min. 144 mm
Palokatkotili	ZZ - palokatkotili M20 200 x 144 x 60 mm
Palokatkoavahto	ZZ - palokatkoavahto M30
Kannake	Max. 200 mm seinästä molemmin puolin seinärakennetta.
Ääneneristävyyys	$D_{n,e,w} = 62$ db. Testattu standardin EN ISO 10140-2: 2010 mukaisesti.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta
Aukon tukirakenne	Aukon ympärille tulee asentaa kipsi- tai kalsiumsilikaattilevy, paksuus min. 25 mm tai kipsilevy 2 x 25 mm, paksuus min. 50 mm.