

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

**NEC-PL12**

5.1.2021

MKY

EI120



KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

Putki voi kulkea 45° tai 90° kulmassa.

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

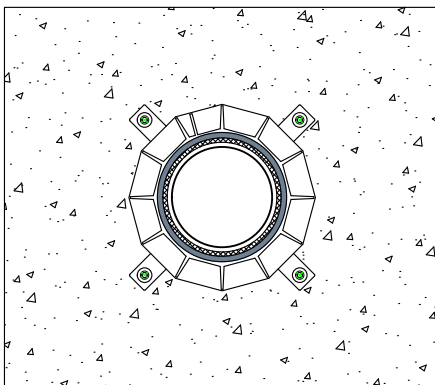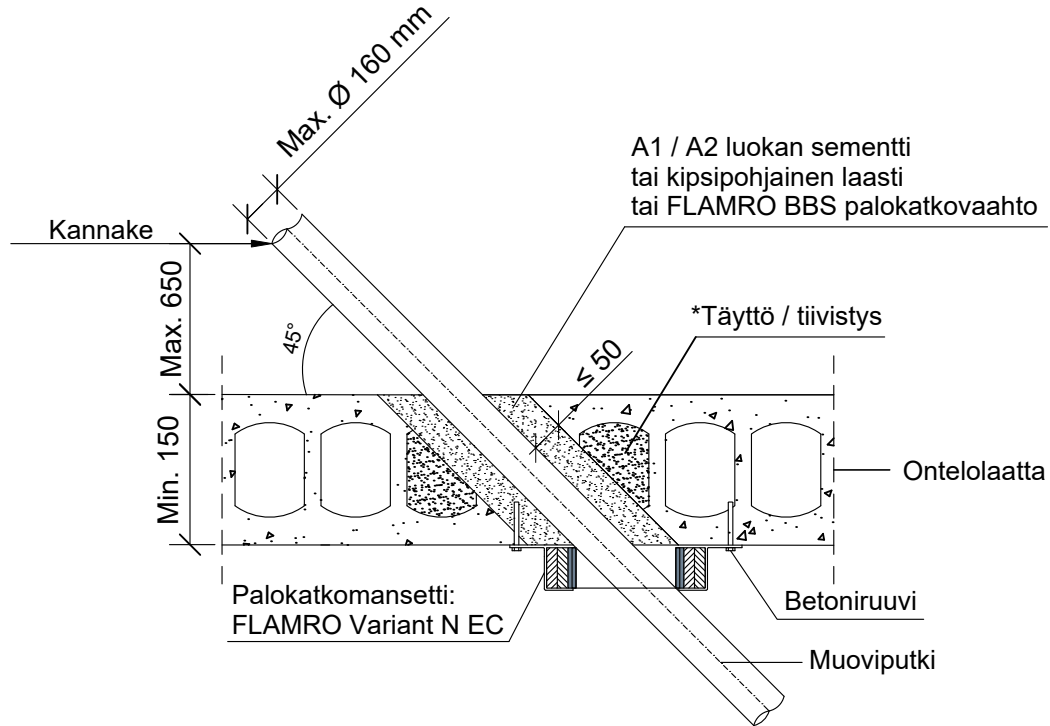

Paloluokka vaihtelee putken halkaisijan ja seinämän paksuuden mukaan sekä määrätyn ROKU Strip kierrosmäärän mukaan. Katso Detalji PT4 tai ETA 15/0802.

	Putkityyppi		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC-U	Max. Ø 160 mm	1.8 - 12.3 mm	2 - 8	EI120
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	2 - 4	EI120
Muoviputki PP	Max. Ø 160 mm	2.7 - 14.6 mm	2 - 8	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti tai FLAMRO BBS palokatkovaaho.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.
Kannake	Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 160 mm.



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRNATIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA

PT4

KOHDE

SISÄLTÖ  
PALOKATKODETALJIT  
FLAMRO VARIANT N EC  
ETA 15/0802

MUUT HUOMIOT:

	Putkityyppi		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip / Strip EM kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC-U	Max. Ø 50 mm	1.8 mm	2	EI120
	Max. Ø 75 mm	12.3 mm	4	
	Max. Ø 110 mm	12.1 mm	5	
	Max. Ø 125 mm	11.9 mm	6	
	Max. Ø 160 mm	3.2 mm	8	
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 50 mm	4.6 mm	2	EI120
	Max. Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	4	
Muoviputki PP	Max. Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	4	EI120
	Max. Ø 125 mm	3.2 - 12.0 mm	6	
	Max. Ø 160 mm	4.0 - 14.6 mm	8	