

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

NEC-PL14

5.1.2021

MKY


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
KOMPOSIITTIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

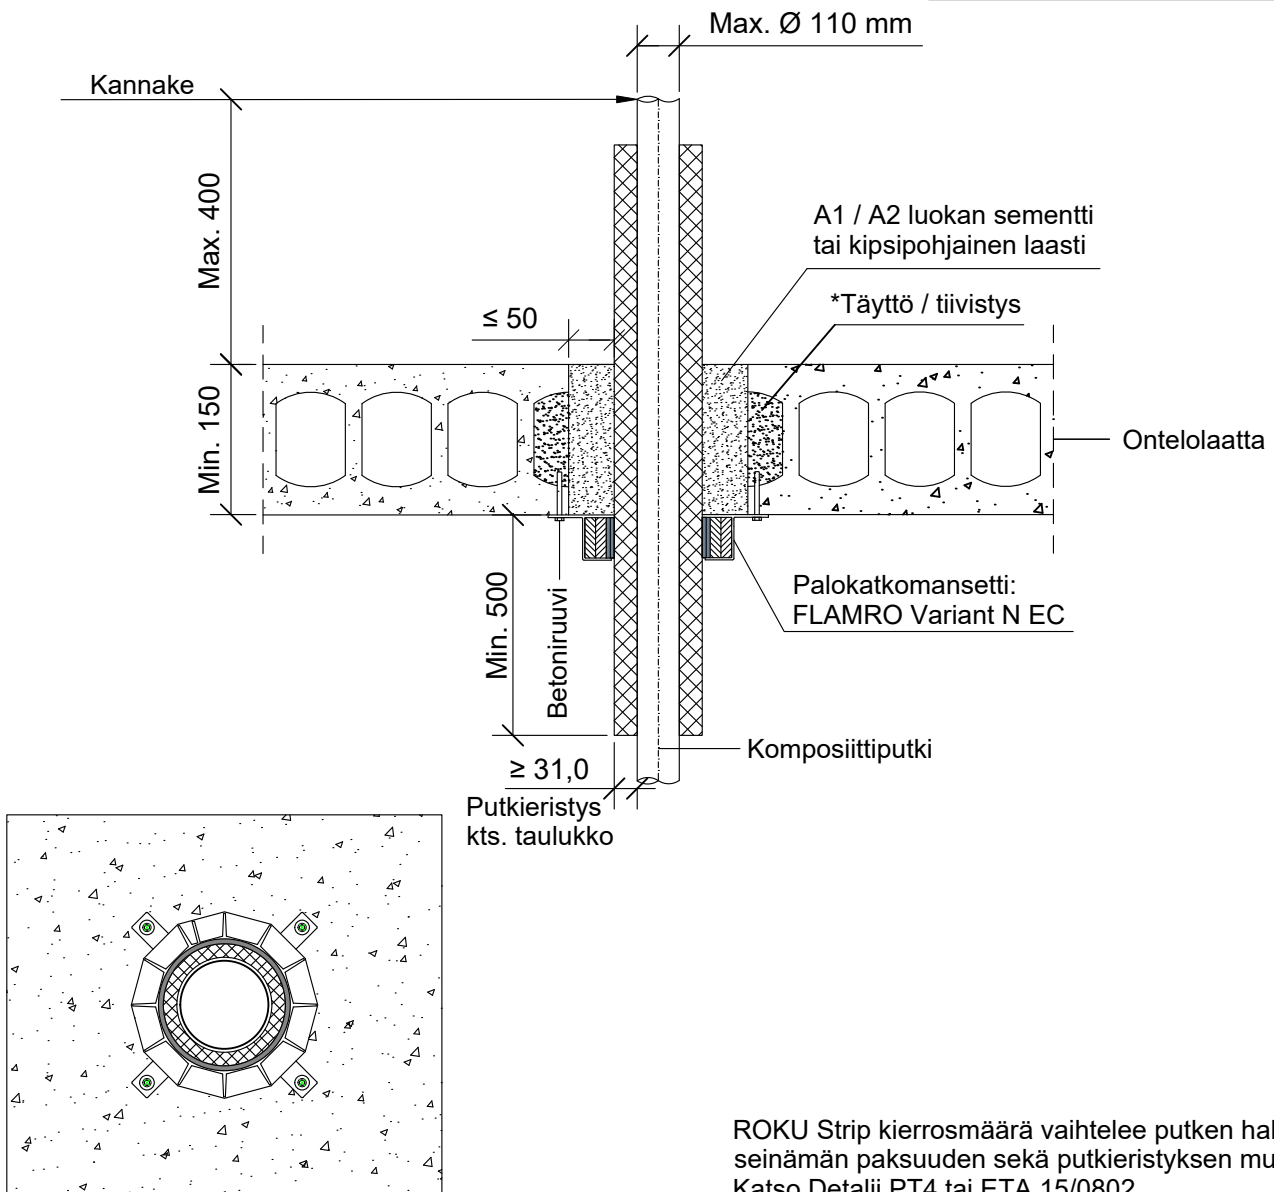

ROKU Strip kierrosmäärä vaihtelee putken halkaisija, seinämän paksuuden sekä putkieristuksen mukaan. Katso Detalji PT4 tai ETA 15/0802.

Putkityyppi	Putkityyppi		Solukumieristys	Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	Paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
Komposiittiputki Alpex F50 PROF1	Max. Ø 75 mm	2.0 - 5.0 mm	9.0 - 30.0 mm	2 - 6	EI120
	Max. Ø 110 mm	4.5 - 10.0 mm	9.0 - 31.0 mm	2 - 6	EI120
Komposiittiputki Uponor Unipipe	Max. Ø 110 mm	6.9 - 15.2 mm	10.0 - 31.0 mm	3 - 6	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putkieristeen halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.
Kannake	Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 110 mm.
Putkieristys	Solukumieristys, min. 500 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.