



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

NEC-PL17

5.1.2021

MKY


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS TAI KUPARIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

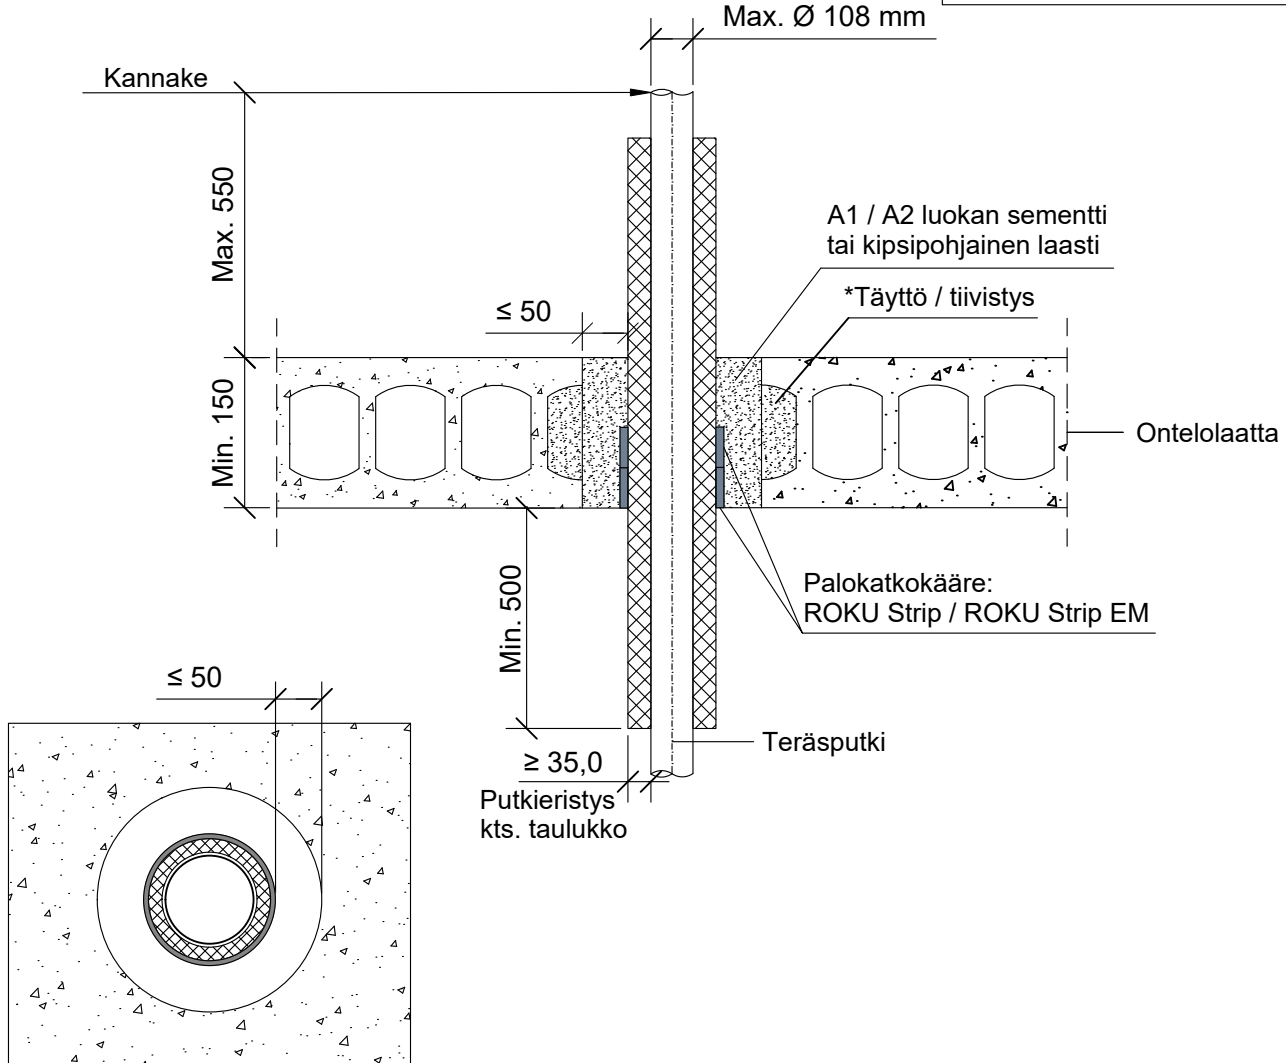

Putkityyppi		Solukumieristys	Palokatkokääre: 2 x ROKU Strip / Strip EM		
Teräs, ruostumaton teräs tai kupariputki	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	Paksuus	Kierrokset	Paloluokka
	Max. Ø 108 mm	2.0 - 14.2 mm	13.0 - 30.0 mm	2	
Teräs tai ruostumaton teräsputki	Max. Ø 54 mm	1.5 - 14.2 mm	9.0 mm	2	EI120
			9.0 - 22.0 mm	3	
	Max. Ø 89 mm	2.0 - 14.2 mm	13.0 mm	2	
	Max. Ø 108 mm	2.5 - 14.2 mm	13.0 mm	2	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putkieristeen halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkokääre	ROKU Strip / ROKU Strip EM x 2 taulukon mukaisesti alapuolelle välipohjarakennetta, aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon.
Kannake	Max. 550 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 108 mm.
Putkieristys	Solukumieristys, min. 500 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.