



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

NEC-PL18

5.1.2021

MKY



EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIEN TIIVISTYS ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS TAI KUPARIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

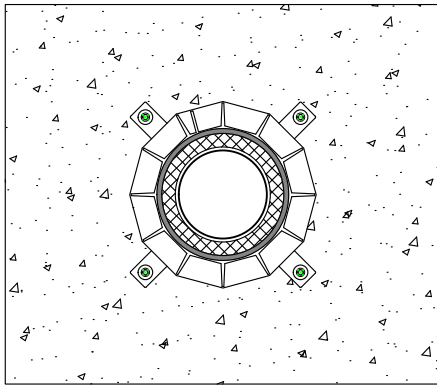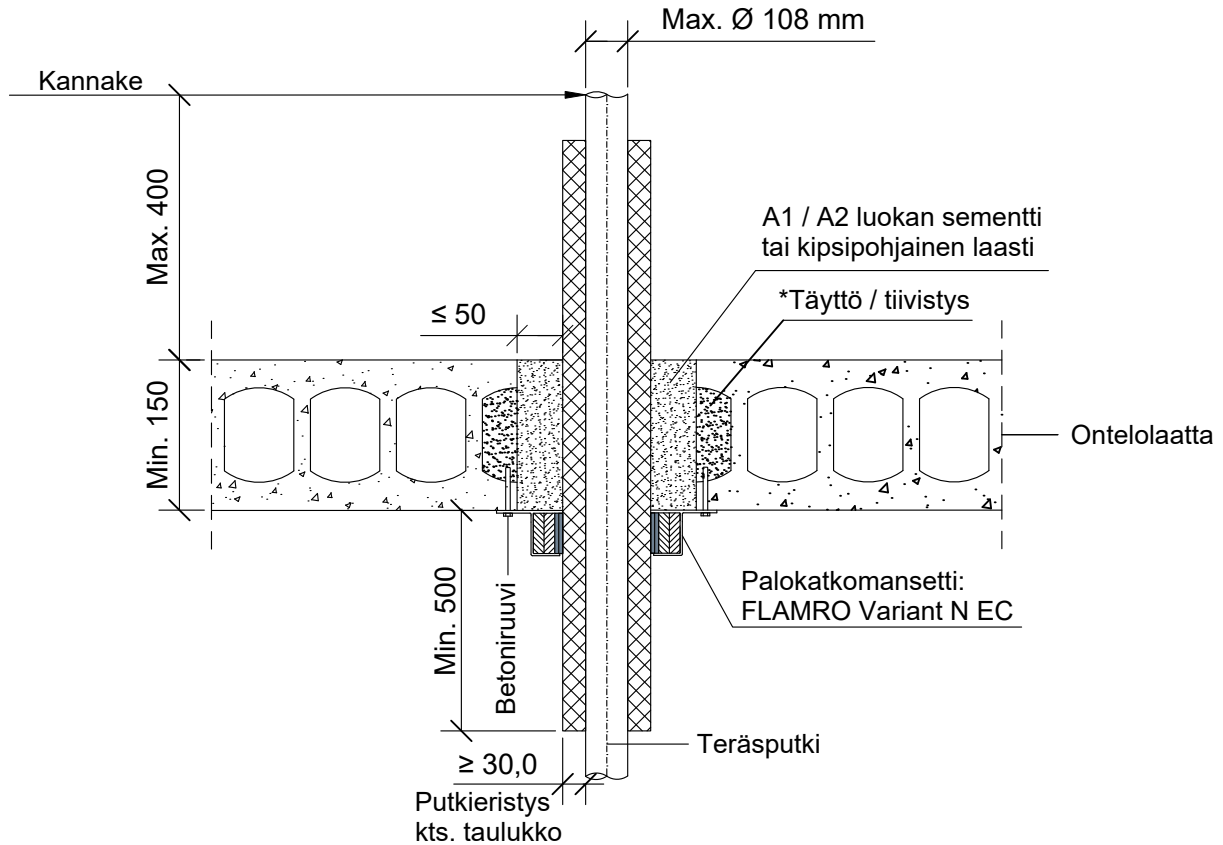

Putkityyppi		Solukumieristys		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
Teräs, ruostumaton teräs tai kupariputki	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	Paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
	Max. Ø 108 mm	2.0 - 14.2 mm	13.0 - 30.0 mm	2	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802				
Max. aukon koko	Putkieristeen halkaisija + max. 100 mm.				
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.				
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.				
Kannake	Max. 550 mm yläpuolella välipohjarakennetta.				
Max. putki koko	Max. Ø 108 mm.				
Putkieristys	Solukumieristys, min. 500 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.				