



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY



PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI120

NEC-PL6

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENI BETONI VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKI  
MUHVILIITOS VÄLIPOHJARAKENTEEN SISÄLLÄ

MUUT HUOMIOT:

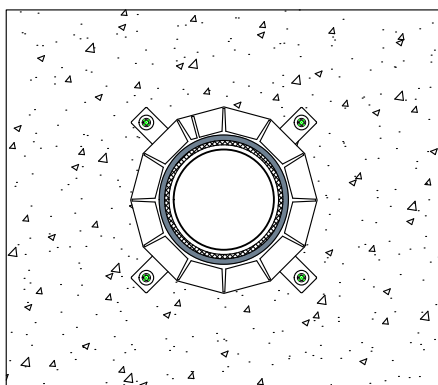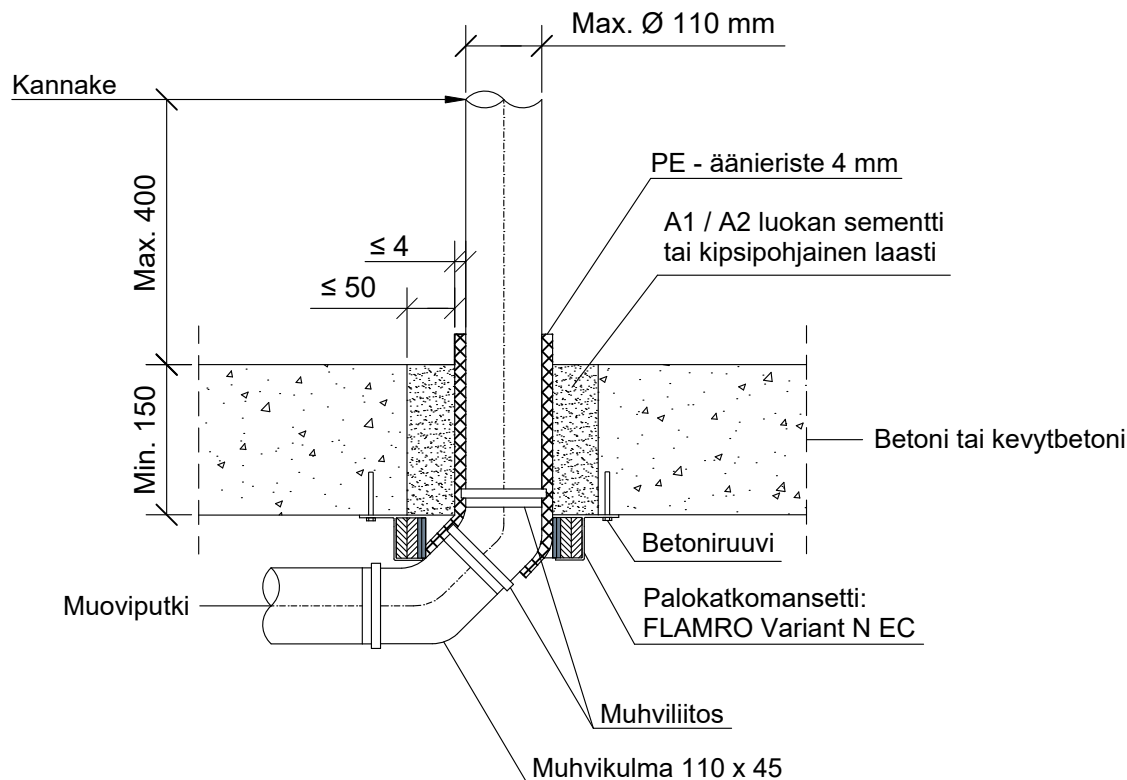

ROKU Strip kierrosmäärä vaihtelee putken halkaisijan ja seinämän paksuuden mukaan. Katso Detalji PT4 tai ETA 15/0802.

| Putkityyppi                    | Putkityyppi     |                        | Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC |            |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|--|------------|
|                                | Max. putki koko | Putken seinämä paksuus | ROKU Strip kierrokset                  | Paloluokka |
| Muoviputki Wavin SiTECH        | Max. Ø 110 mm   | 2.0 - 3.6 mm           | 3 - 5                                  | EI120      |
| Muoviputki Geberit Silent PP   | Max. Ø 110 mm   | 2.0 - 3.6 mm           | 3 - 5                                  | EI120      |
| Muoviputki POLO-KAL NG         | Max. Ø 110 mm   | 2.0 - 3.4 mm           | 3 - 5                                  | EI120      |
| Muoviputki Rehau Raupiano Plus | Max. Ø 110 mm   | 2.0 - 2.7 mm           | 3 - 5                                  | EI120      |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja   | ETA 15/0802  |
| Max. aukon koko          | Putken halkaisija + max. 100 mm.                   |
| Aukon täyttö / tiivistys | A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti. |
| Palokatkomansetti        | FLAMRO Variant N EC.                               |
| Kannake                  | Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.       |
| Max. putki koko          | Max. Ø 110 mm.                                     |
| Äänieriste               | PE max. 4 mm                                       |