



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PL10

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA



EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

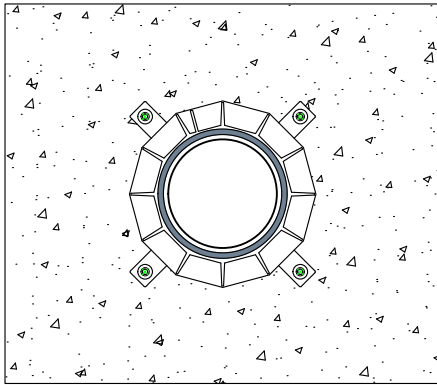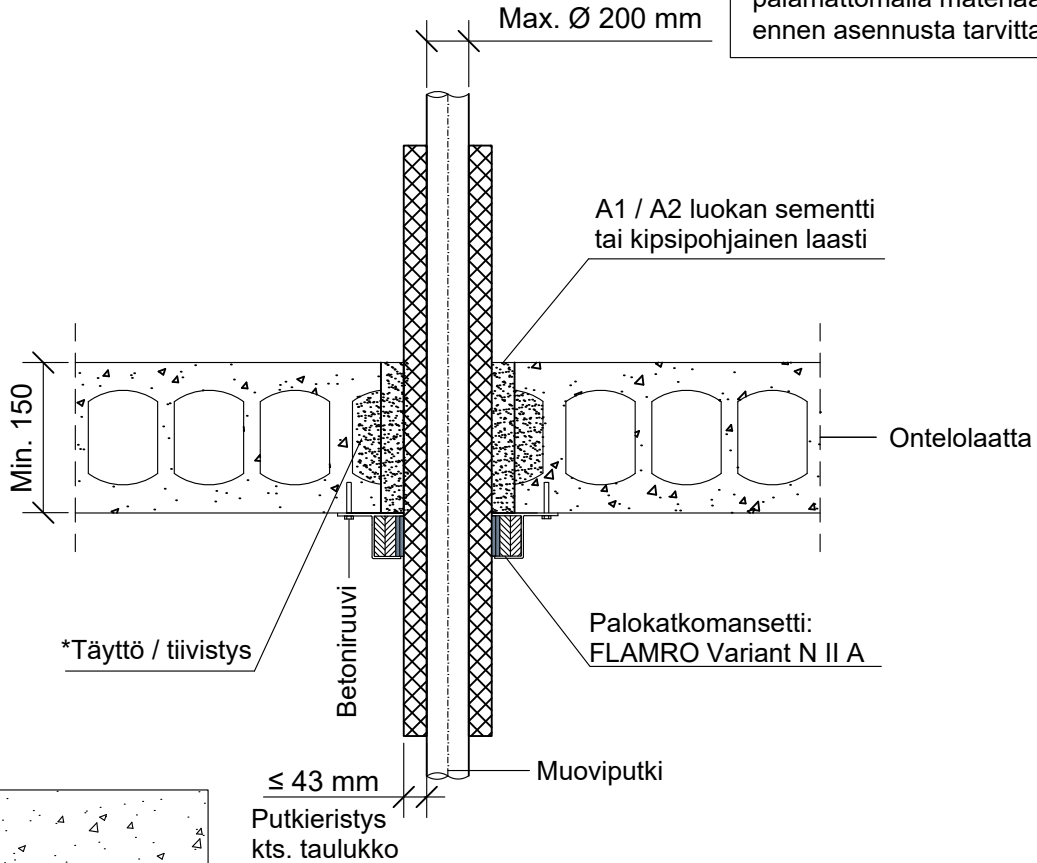

Paloluokka vaihtelee putken halkaisijan  
ja seinämän paksuuden mukaan.  
Katso ETA 13/0922.

Putkityyppi	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	Paloluokka	Solukumieriste
Muoviputki PVC-U	Max. Ø 160 mm	1.8 - 12.3 mm	EI120	≤ 43 mm
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 160 mm	1.8 - 14.6 mm	EI120	≤ 43 mm
Muoviputki PP	Max. Ø 160 mm	1.8 - 14.6 mm	EI120	≤ 43 mm
Muoviputki PVC-U	Max. Ø 200 mm	4.0 - 9.6 mm	EI120	≤ 13 - 32 mm
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 200 mm	4.9 - 18.2 mm	EI120	≤ 13 - 32 mm
Muoviputki PP	Max. Ø 200 mm	4.9 - 11.4 mm	EI120	≤ 13 - 32 mm

Hyväksyntä	ETA 13/0922
Max. aukon koko	Ei määritetty.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A. Mansetin sisähalkaisija max. 30 mm suurempi kuin putken ulkohalkaisija
Max. putki koko	Max. Ø 200 mm.