



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

NIIA-PL7

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY



EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI PVC, PE, PP

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

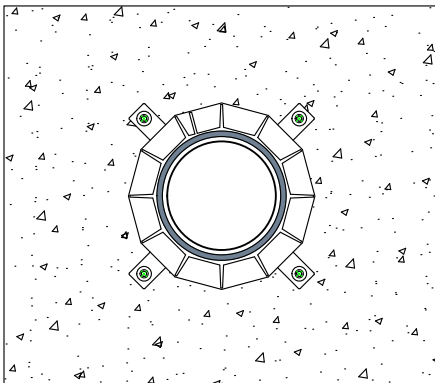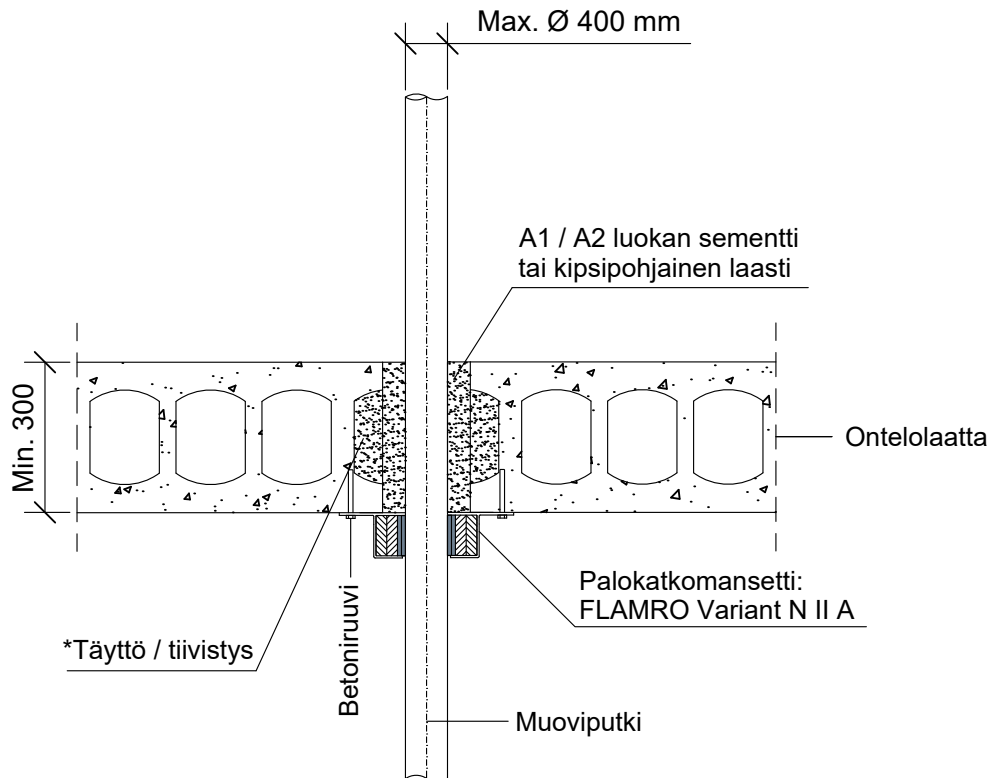

| | |
|--------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETA 13/0922 |
| Max. aukon koko | Ei määritetty. |
| Aukon täyttö / tiivistys | A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti. |
| Palokatkomansetti | FLAMRO Variant N II A. Mansetin sisähalkaisija max. 30 mm suurempi kuin putken ulkohalkaisija |
| Max. putki koko | Muoviputki PVC-U / PE-HD Max. Ø 400 mm. Muoviputki PP Max. Ø 315 mm |