



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

NIIA-PL9

5.1.2021

MKY



EI90 EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKI COOLFIT

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

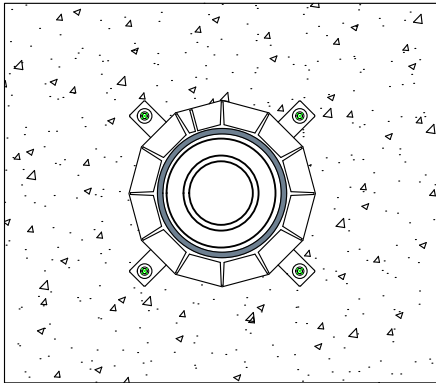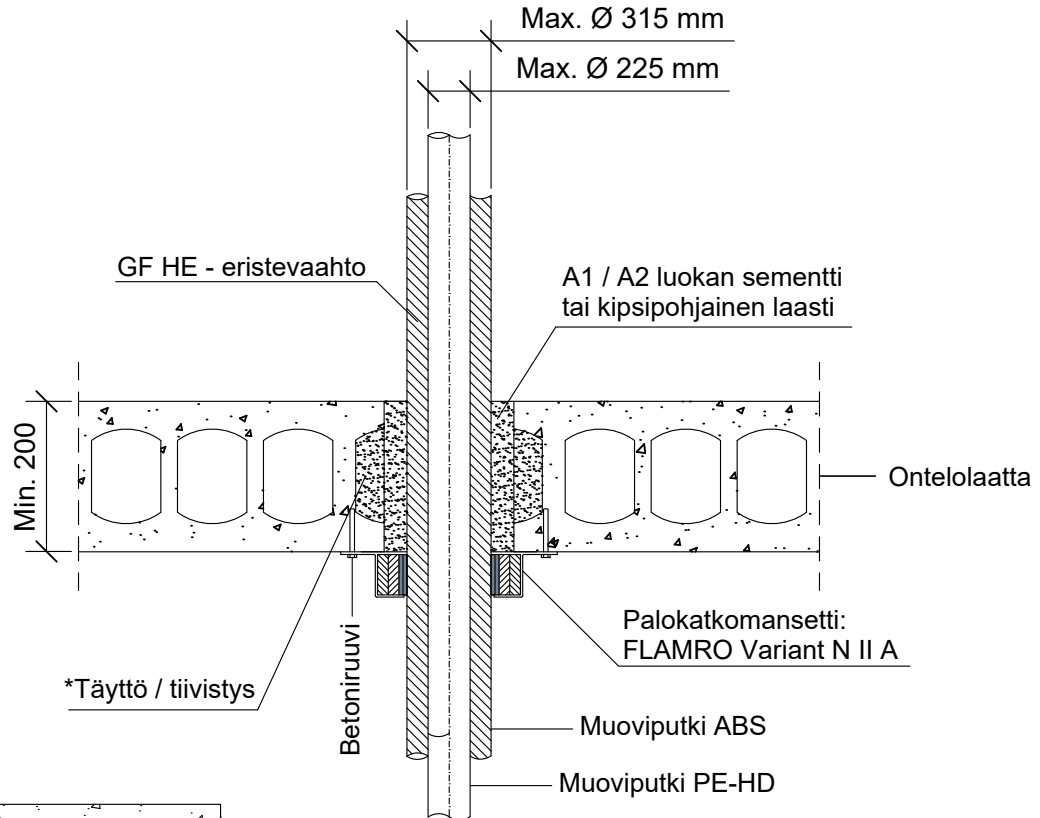

Putkityyppi	Max. putki koko	Paloluokka
Muoviputki CoolFit (ABS / PE)	Max. Ø 225 mm / Ø 140 mm	EI120
	Max. Ø 280 mm / Ø 200 mm	EI90
	Max. Ø 315 mm / Ø 225 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 13/0922
Max. aukon koko	Ei määritetty.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A. Mansetin sisähalkaisija max. 30 mm suurempi kuin putken ulkohalkaisija
Max. putki koko	Muoviputki / Jäähdytysvesiputki CoolFit. (ABS Max. Ø 315 mm, PE-HD Max. Ø 225 mm).