PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI120	NIIA-PS1
	PVM. 5.1.2021 / PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
MUOVIPUTKI PVC, PE, PP

MUUT HUOMIOT:

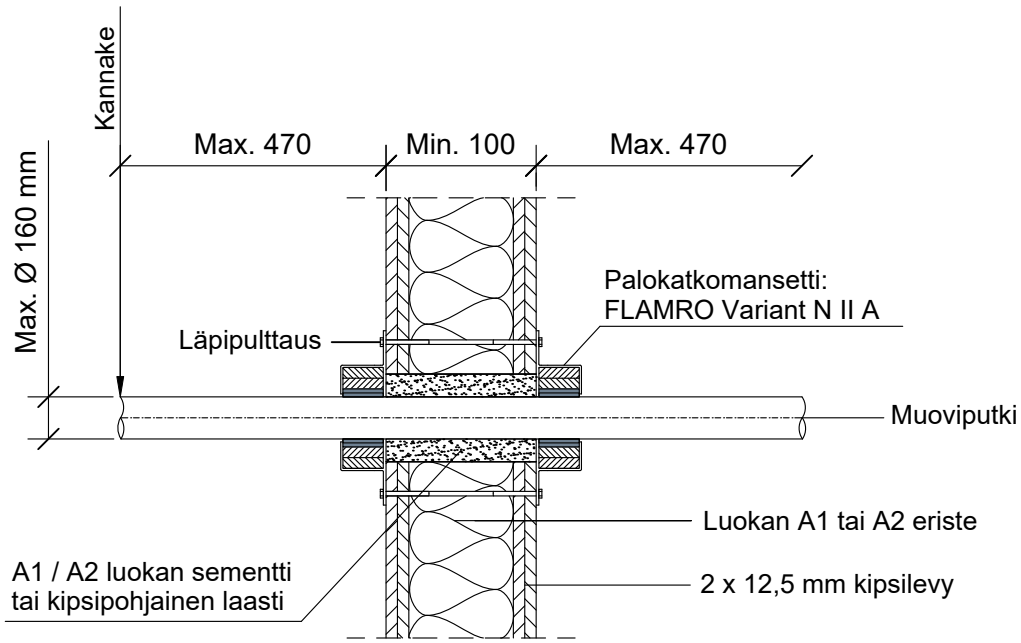

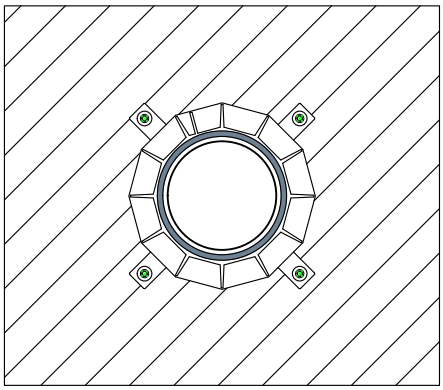

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 13/0922
Max. aukon koko	Ei määritetty.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A. Mansetin sisähalkaisija max. 30 mm suurempi kuin putken ulkohalkaisija
Kannake	Max. 470 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. putki koko	Muoviputki PVC-U, PE-HD, PP Max. Ø 160 mm.