



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY



PALOKATKON PALOLUOKKA
EI90 EI120

NIIA-PS7

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
MUOVIPUTKI COOLFIT

MUUT HUOMIOT:

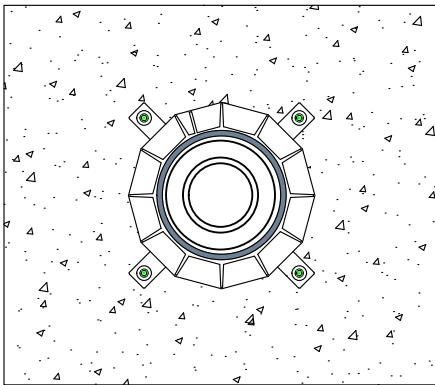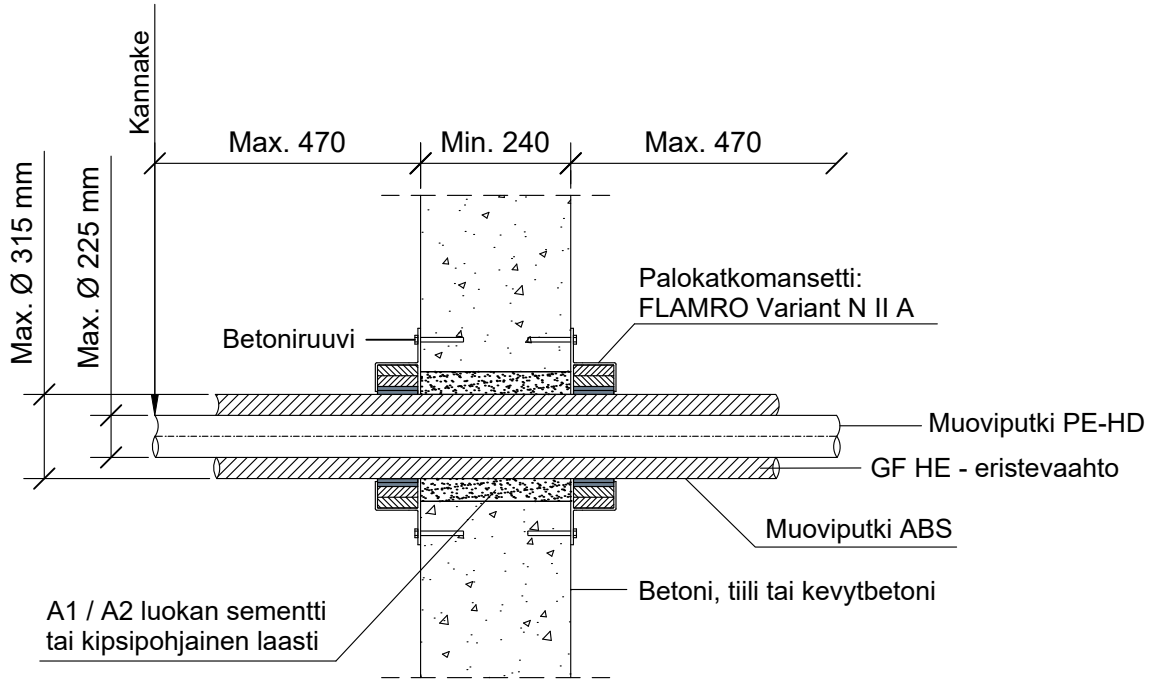

Putkityyppi	Max. putki koko	Paloluokka
Muoviputki CoolFit (ABS / PE)	Max. Ø 250 mm / Ø 160 mm	EI120
	Max. Ø 315 mm / Ø 225 mm	EI90

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 13/0922
Max. aukon koko	Ei määritetty.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A. Mansetin sisähalkaisija max. 30 mm suurempi kuin putken ulkohalkaisija
Kannake	Max. 470 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. putki koko	Muoviputki / Jäähdytysvesiputki CoolFit. (ABS Max. Ø 315 mm, PE-HD Max. Ø 225 mm).